


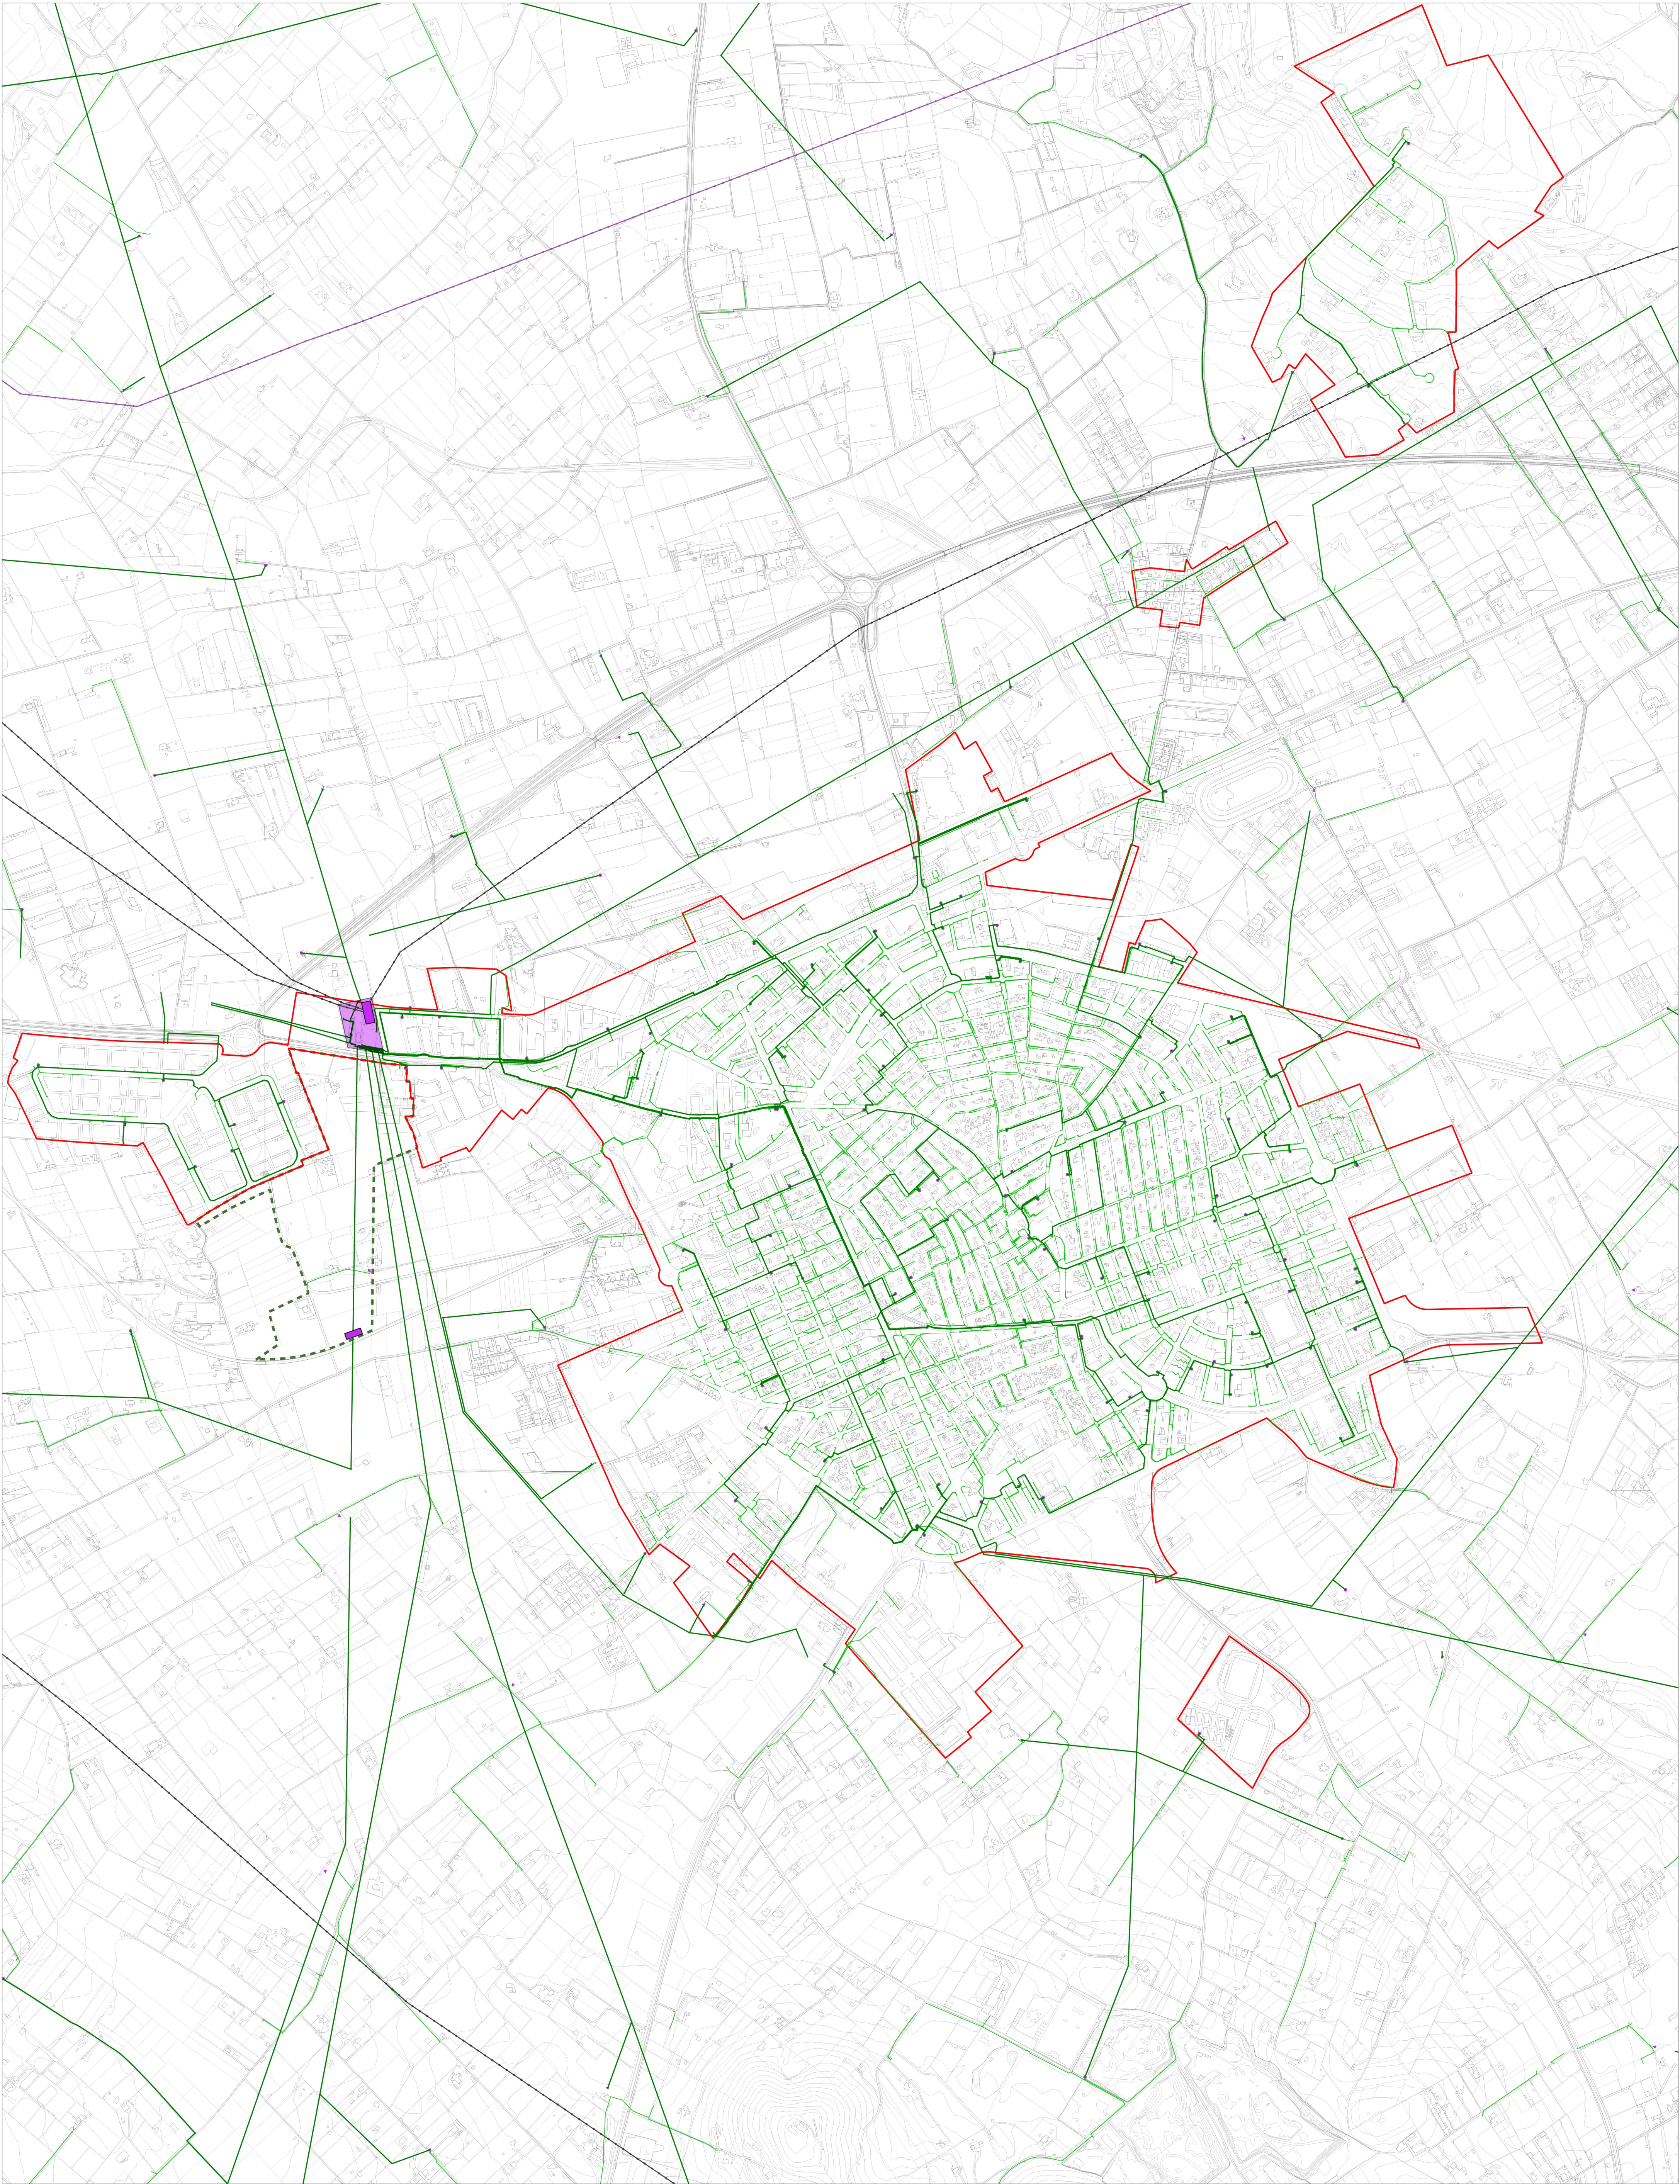


RÈGIM DEL SÒL	
	LÍMIT DE SÒL URBÀ
	LÍMIT DE SÒL URBANITZABLE
XARXA ELÈCTRICA	
	LÍNIA D'ALTA TENSIÓ
	66 kV
	XARXA MITJA TENSIÓ
	XARXA MITJA TENSIÓ
	XARXA BAIXA TENSIÓ
	XARXA BAIXA TENSIÓ
	SUBESTACIONS
	TRANSFORMADOR

Ajuntament de Manacor
APROVAT PLE
30/11/2021
El secretari general,

Firmado digitalmente por
CONTI FUSTER NICOLAU - DNI
43003963N
Fecha: 2021.11.30 20:14:09
+01'00'

40915099P
SEBASTIA
ANDREU
JORNET (R:
B64750300)

Firmado digitalmente por 40915099P
SEBASTIA ANDREU JORNET (R:
B64750300)
Fecha: 2021.11.30 20:14:09
+01'00'

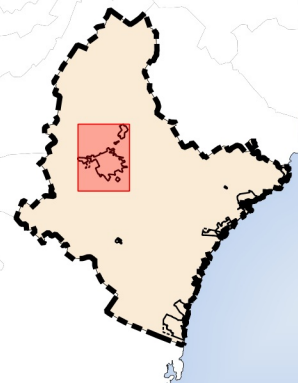

Ajuntament
de Manacor

PLA GENERAL DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR

PI-SU-E01

FEBRER 2021 - ETRS89 - Escala: 1:7.500

JORNETLOPPASTOR
ARQUITECTES

0 75 150 225 300 m

DOCUMENT D'ESMENA DE DEFICIÈNCIES

23 Plànols d'informació urbà PI-SU-E01 - SEFYCU 2797030

Puede acceder a este documento en formato PDF - PAdES y comprobar su autenticidad en la Sede Electrónica usando el código CSV siguiente:



URL (dirección en Internet) de la Sede Electrónica: <https://cim.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación (CSV): K7AA NDQE C9MD RFLF RLMT

En dicha dirección puede obtener más información técnica sobre el proceso de firma, así como descargar las firmas y sellos en formato XAdES correspondientes.

Resumen de firmas y/o sellos electrónicos de este documento

Huella del documento para el firmante	Texto de la firma	Datos adicionales de la firma
	Jaume Munar Fullana Aprovat definitivament amb prescripcions per la CIOTU en sessió de 22/12/2021. El secretari	Firma electrónica - FNMT-RCM - 10/01/2022 9:14 JAUME MUNAR FULLANA
	El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.	