
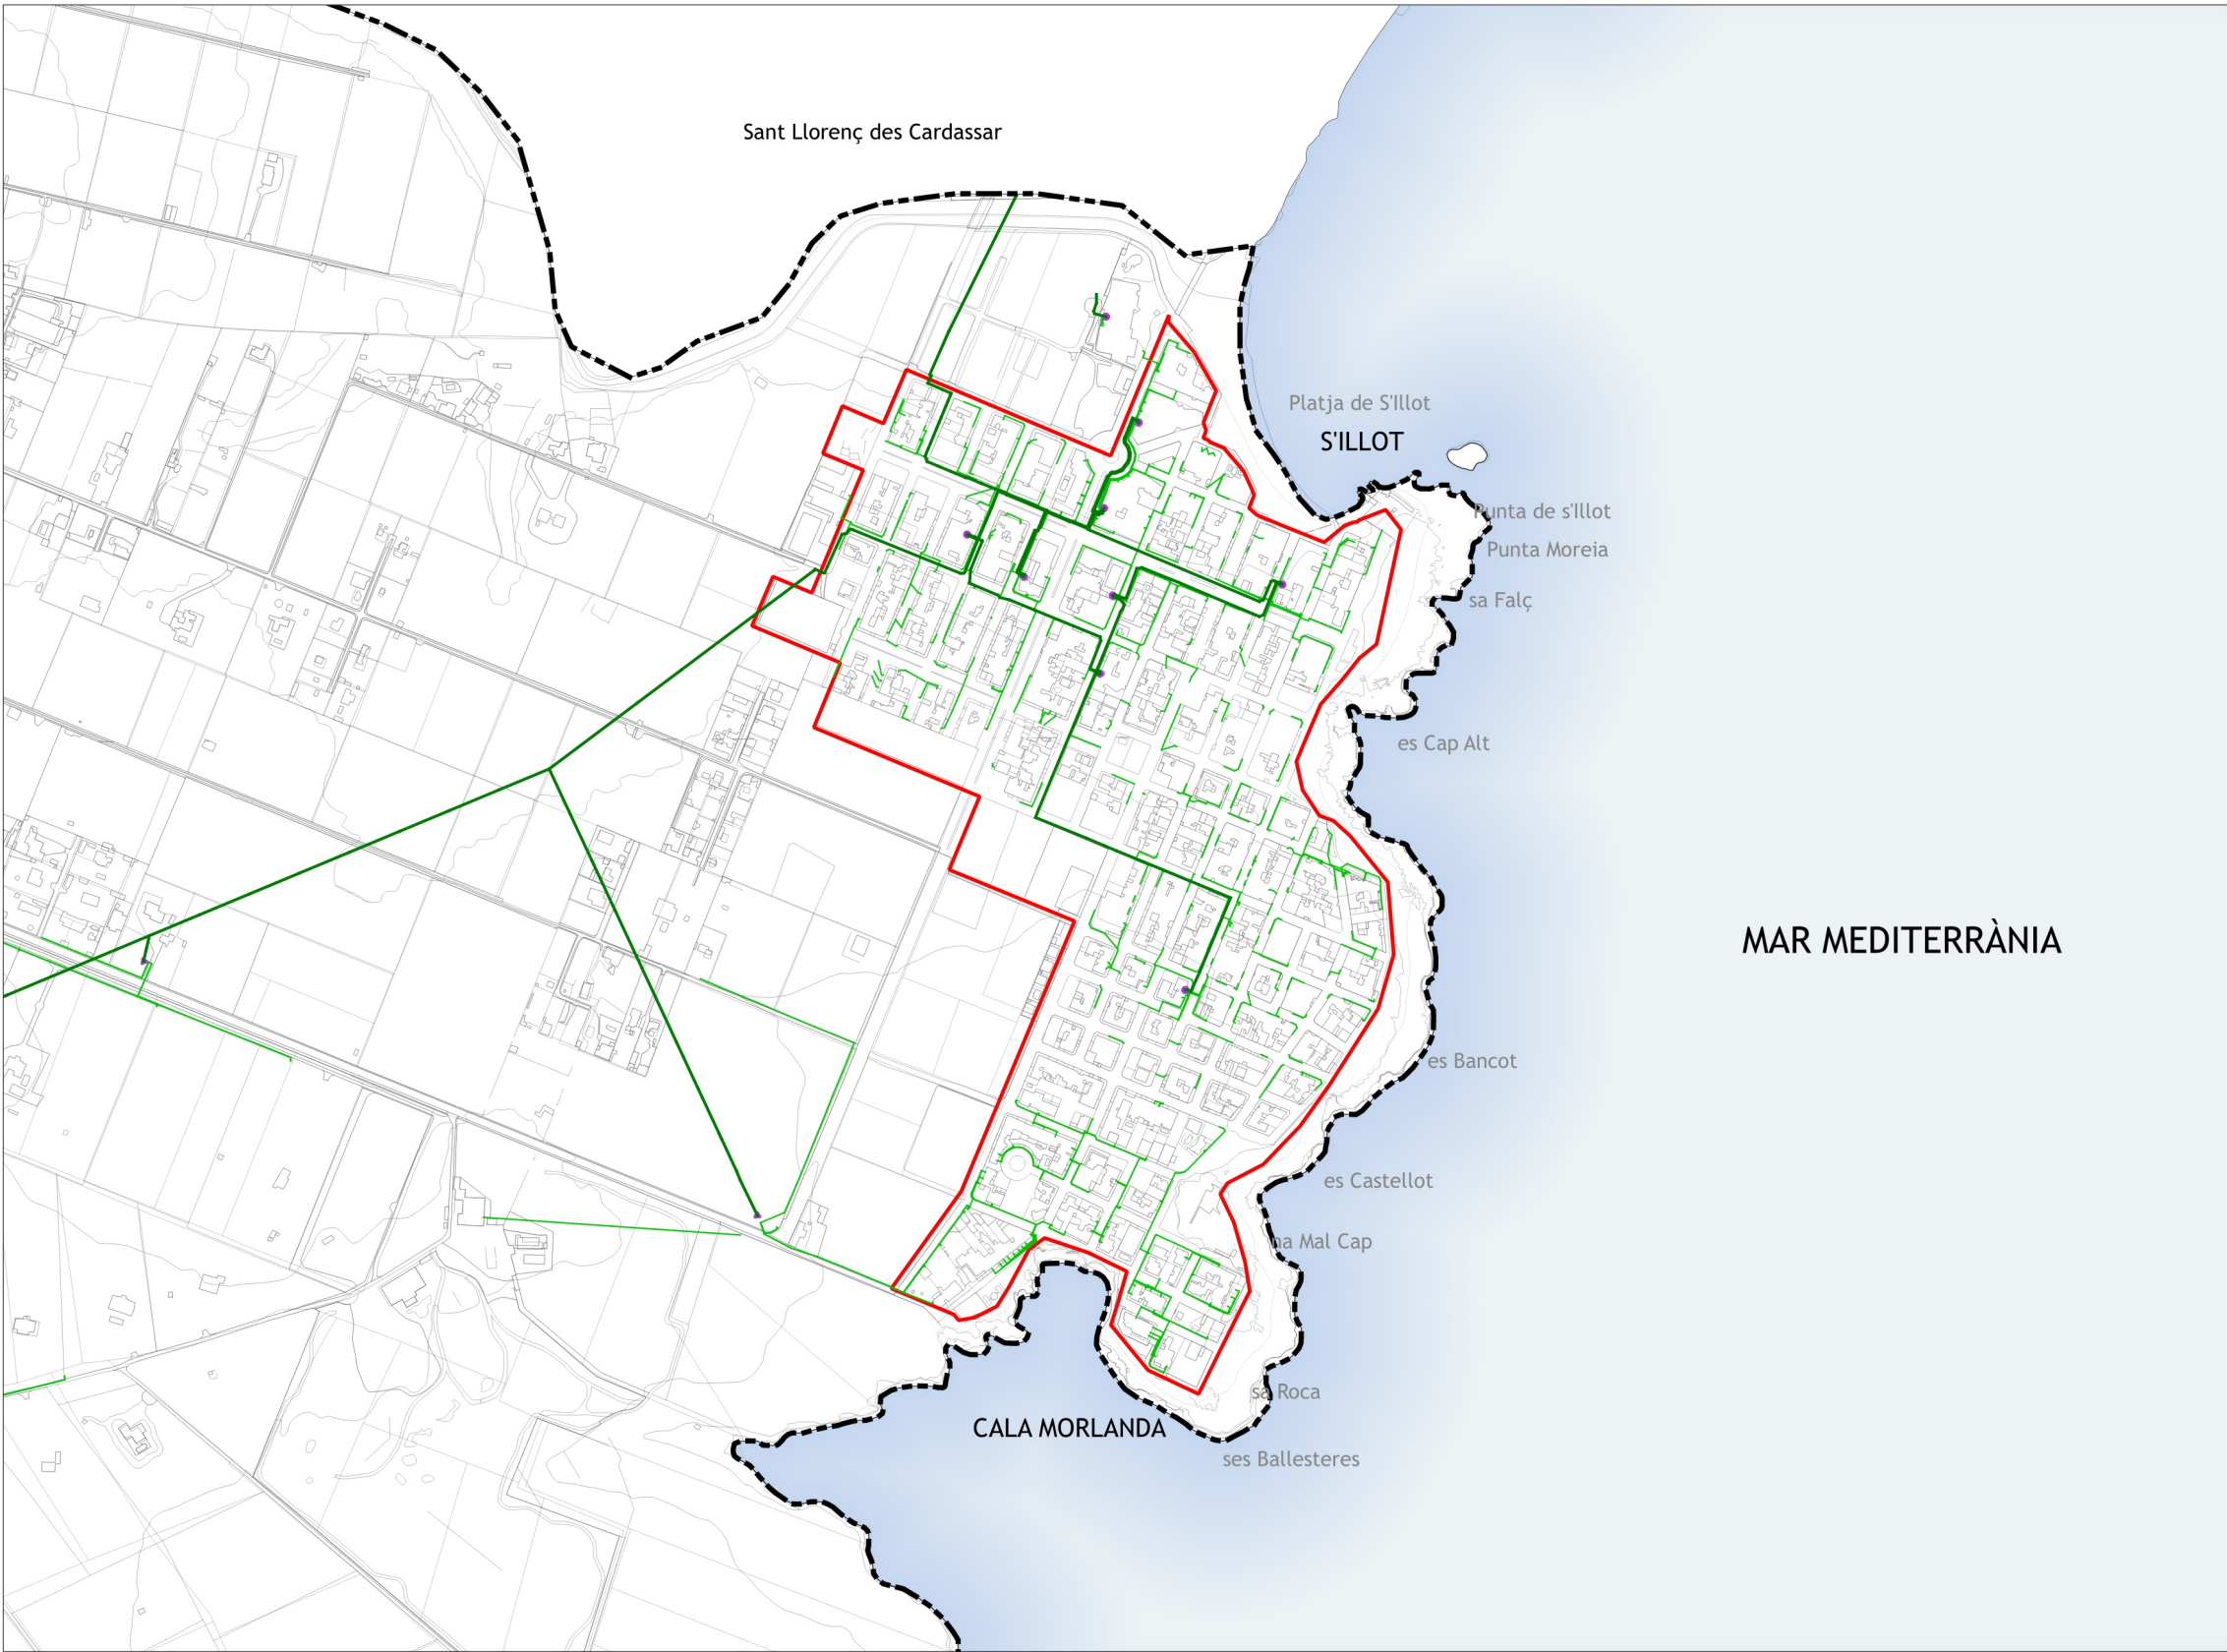
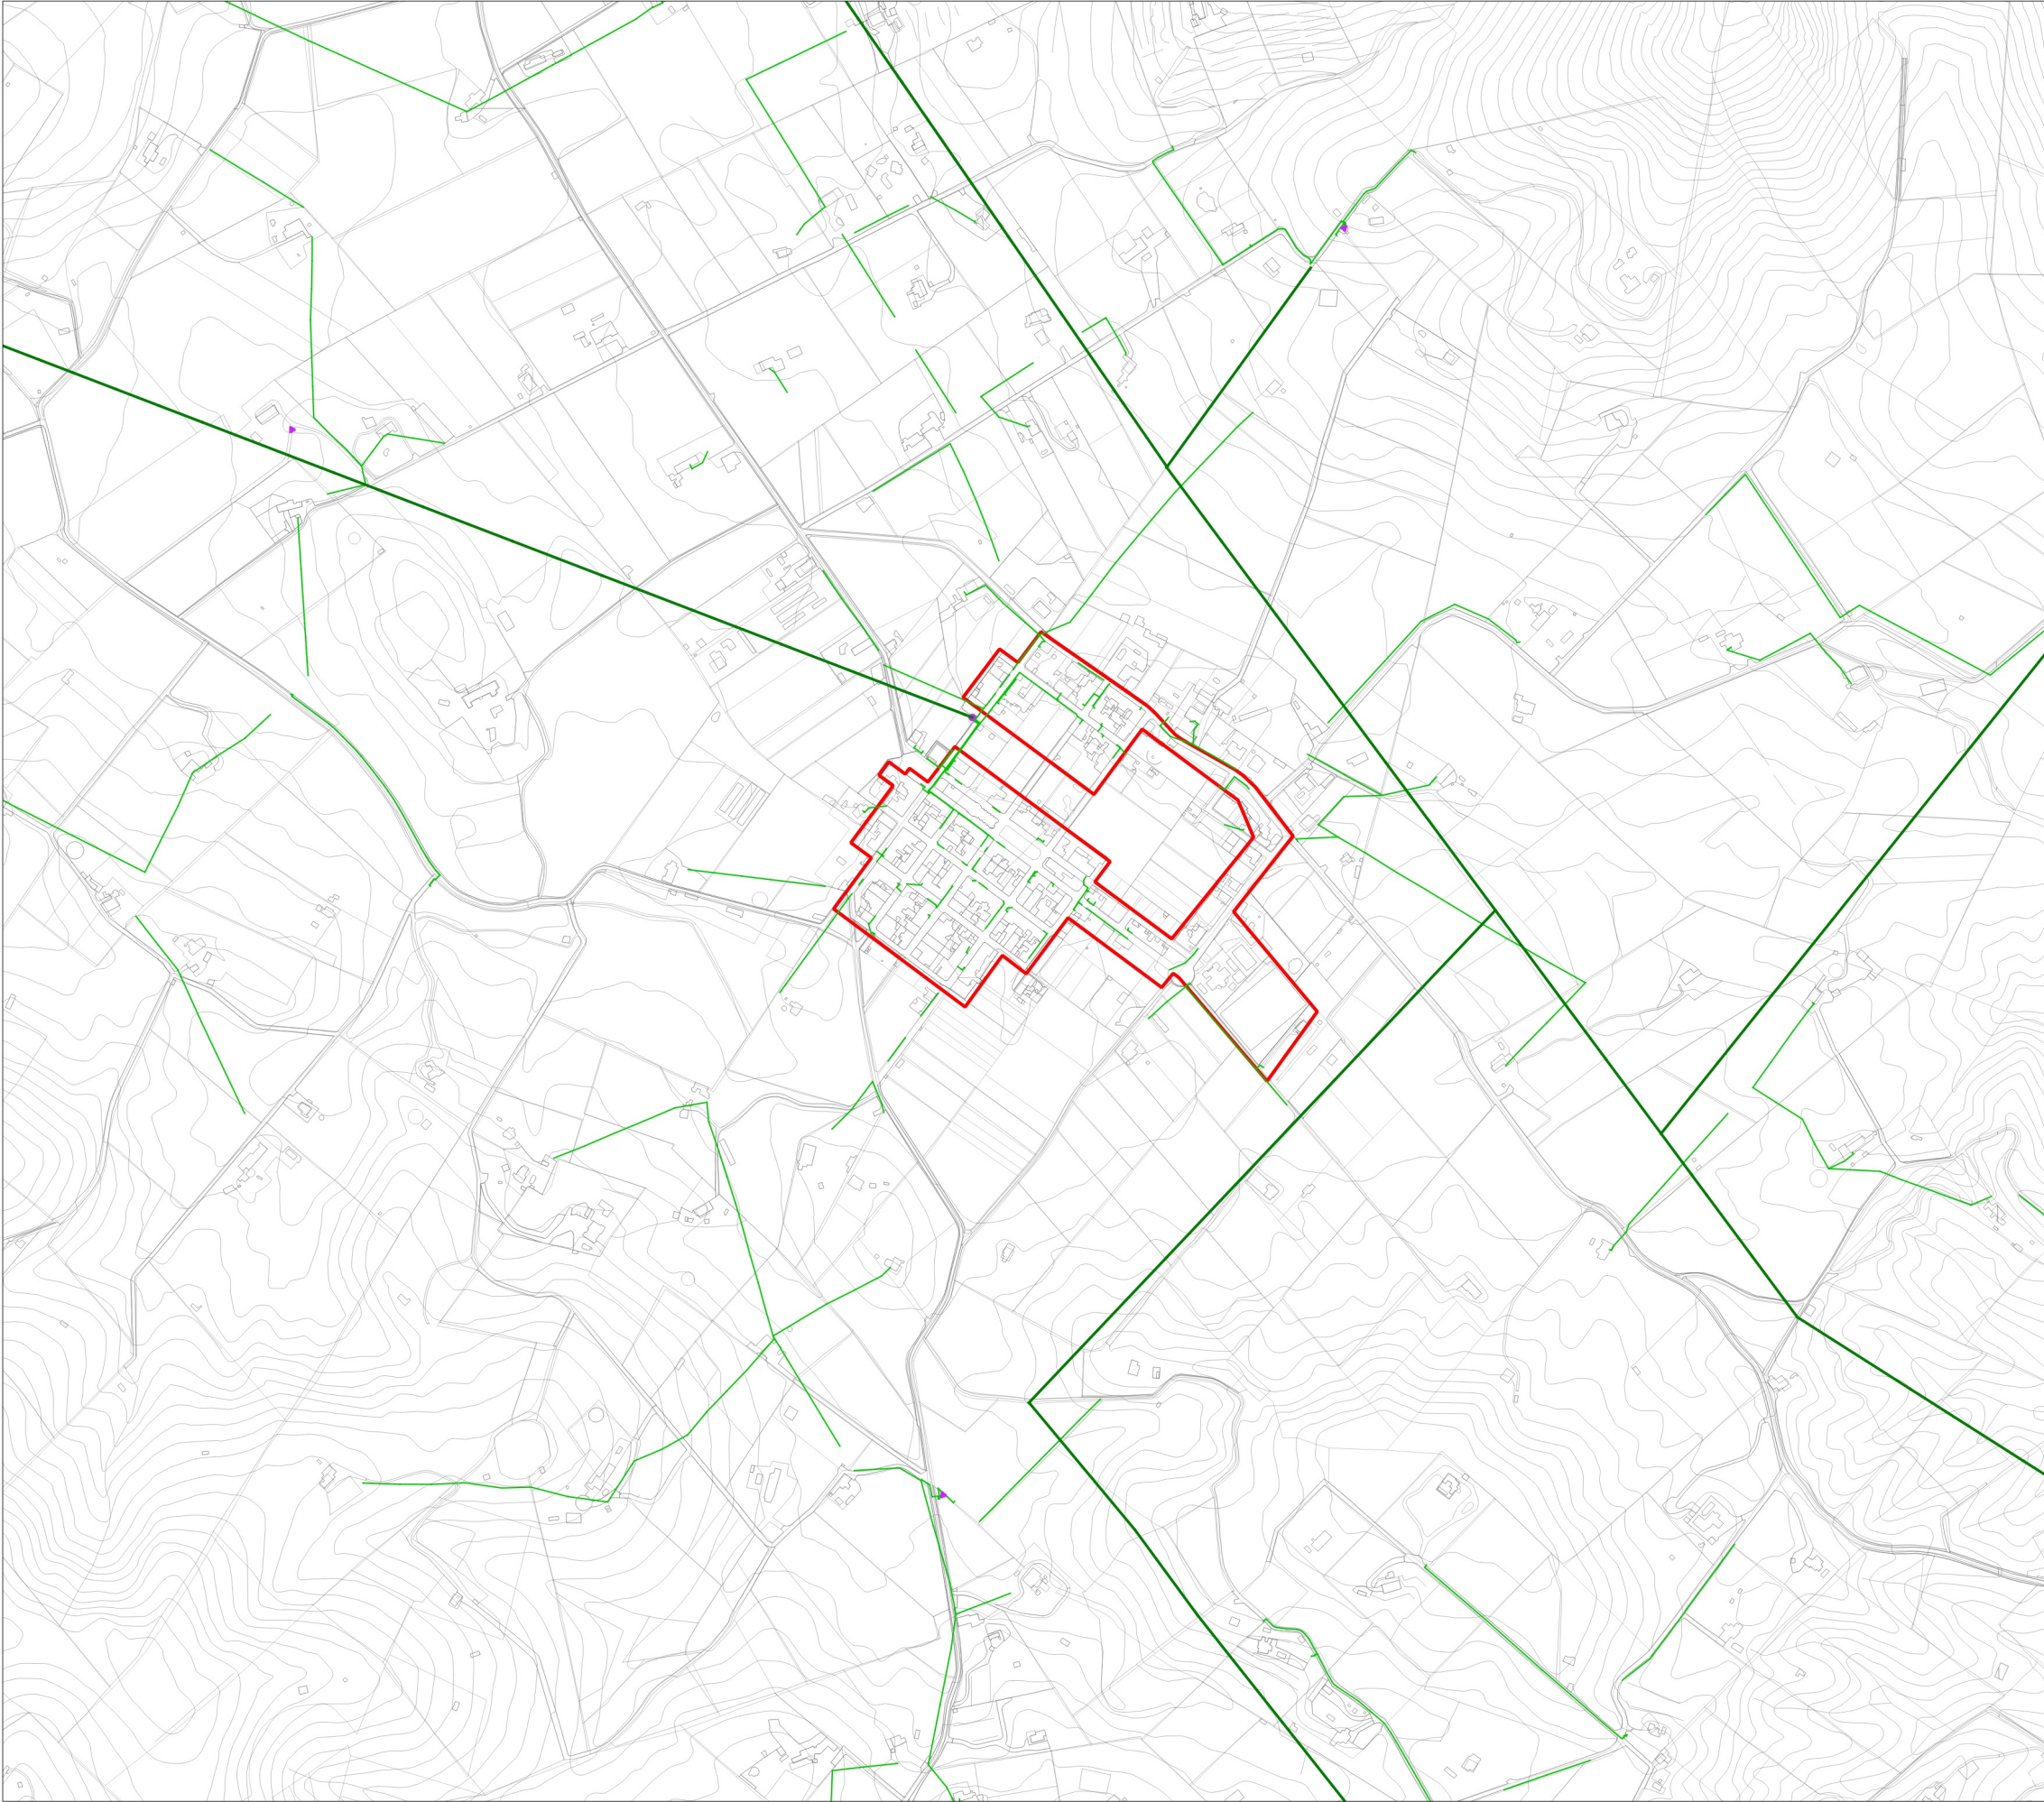


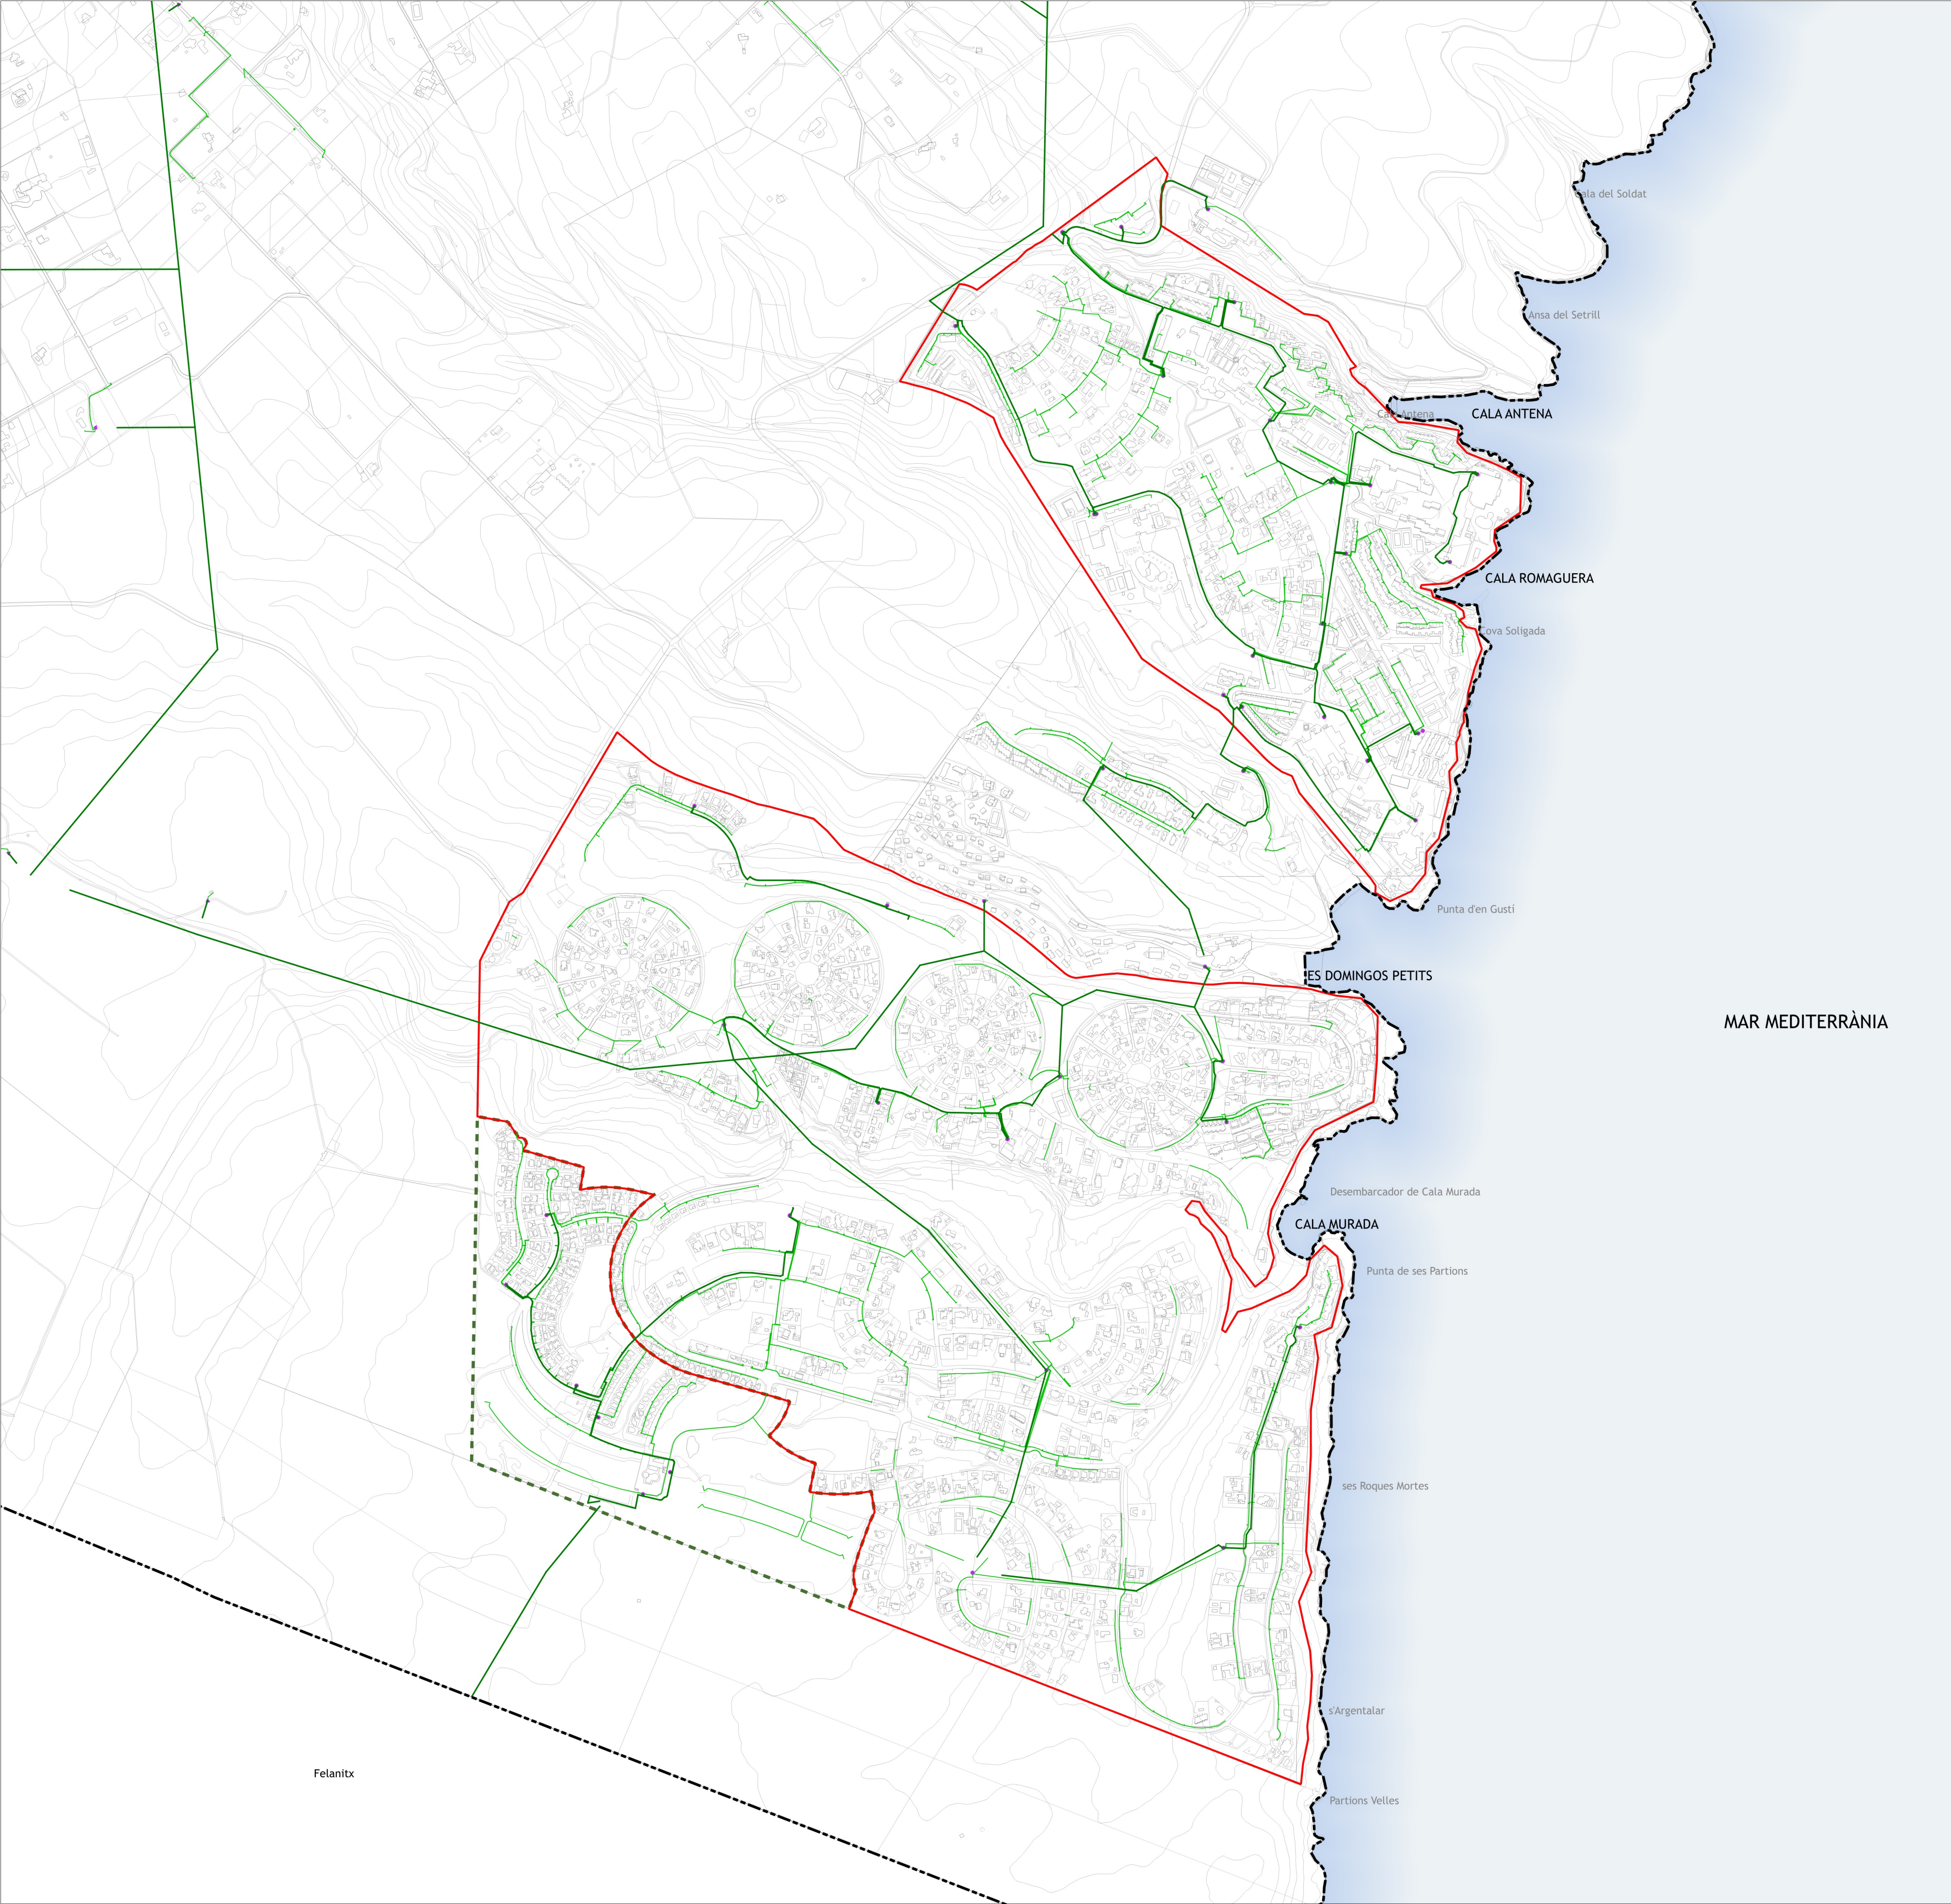


RÈGIM DEL SÒL	
 LÍMIT DE SÒL URBÀ	
 LÍMIT DE SÒL URBANITZABLE	
XARXA ELÈCTRICA	
LÍNIA D'ALTA TENSIÓ	 SUBESTACIONS
 132 kV	 TRANSFORMADOR
 66 kV	
XARXA MITJA TENSIÓ	
XARXA ALTA TENSIÓ	
XARXA BAIXA TENSIÓ	

Ajuntament de Manacor
APROVAT PLE
30/11/2021
El secretari general,

Firmado digitalmente por CONTI
FUSTER NICOLAU - DNI 43003963N
Fecha: 2021.11.30 20:15:22 +01'00'

40915099P
SEBASTIA
ANDREU
JORNET (R:
B64750300)

Firmado digitalmente por 40915099P
SEBASTIA ANDREU JORNET (R:
B64750300)
Nombre de reconocimiento (DN):
2.5.4.1=Registre d'Identificació /
Tomo40346_Falç36 /
Fecha: 19/11/2021 10:08:11
serialNumber (RFC2531)=40915099P
givenName (RFC2531)=SEBASTIA ANDREU
sn (RFC2531)=JORNET FORNÉS, CN=40915099P
SEBASTIA ANDREU JORNET (R:
B64750300), 2.5.4.29=VATES
B64750300, CN=JORNET LLOP PASTOR
SLP, c=ES
Fecha: 2021.03.10 16:51:00 +01'00'

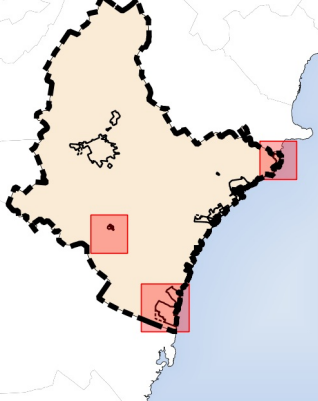

Ajuntament
de Manacor

PLA GENERAL DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR

PI-SU-E03
XARXA ELÈCTRICA: CALA MURADA, CALES DE
MALLORCA, SON MACIÀ I S'ILLOT - CALA MORLANDA

Plànol:

FEBRER 2021 - ETRS89 - Escala: 1:7.500

JORNETLOPPASTOR
ARQUITECTES

0 75 150 225 300 m

DOCUMENT D'ESMENA DE DEFICIÈNCIES

25 Plànol d'informació urbà PI-SU-E03 - SEFYCU 2797035

Puede acceder a este documento en formato PDF - PAdES y comprobar su autenticidad en la Sede Electrónica usando el código CSV siguiente:



URL (dirección en Internet) de la Sede Electrónica: <https://cim.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación (CSV): K7AA NDQE P7V3 L92E NE9T

En dicha dirección puede obtener más información técnica sobre el proceso de firma, así como descargar las firmas y sellos en formato XAdES correspondientes.

Resumen de firmas y/o sellos electrónicos de este documento

Huella del documento para el firmante	Texto de la firma	Datos adicionales de la firma
	Jaume Munar Fullana Aprovat definitivament amb prescripcions per la CIOTU en sessió de 22/12/2021. El secretari	Firma electrónica - FNMT-RCM - 10/01/2022 9:14 JAUME MUNAR FULLANA
	El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.	