


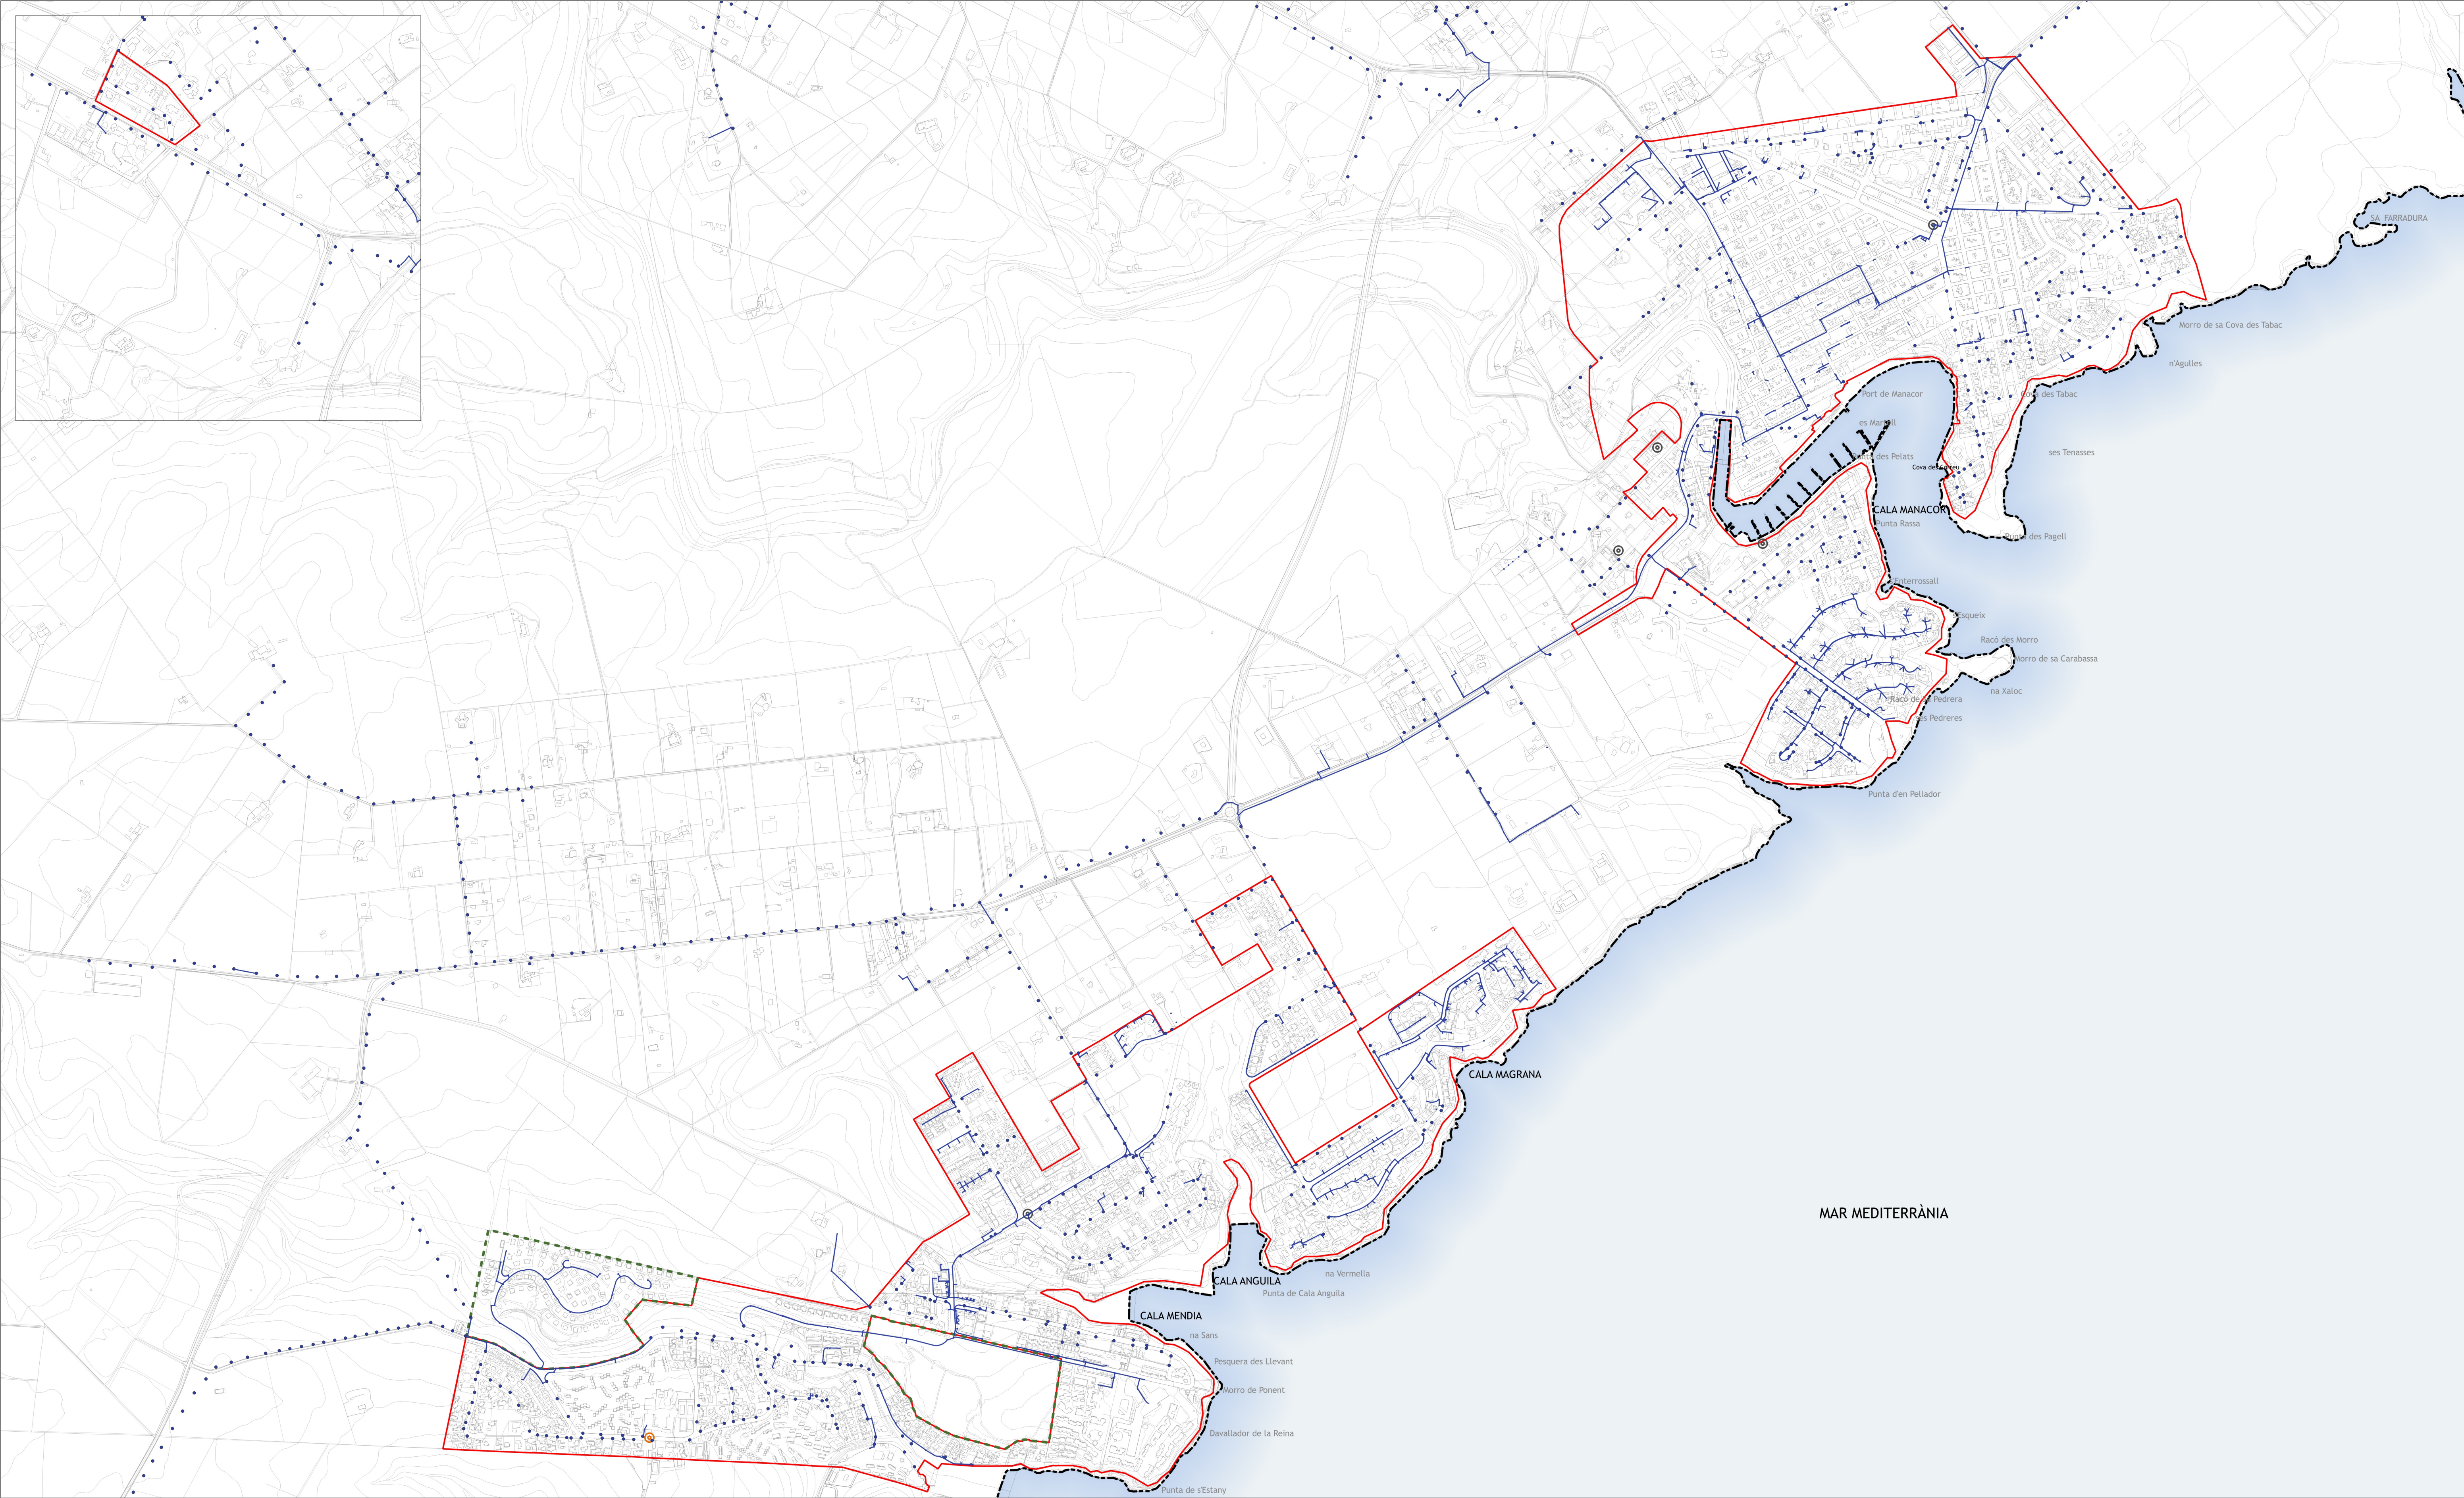

RÈGIM DEL SÒL	SERVEIS TELECOMUNICACIONS
LÍMIT DE SÒL URBÀ LÍMIT DE SÒL URBANITZABLE	ANTENES TELEFONIA MÒBIL MOVISTAR VODAFONE ORANGE ALTRES
	PALS DE LÍNIA AÈRIA TELEFONICA XARXA SOTERRADA TELEFONICA XARXA SOTERRADA ONO


Ajuntament de Manacor
APROVAT PLE
30/11/2021

El secretari general,

Firmado digitalmente por CONTI
FUSTER NICOLAU - DNI 43003963N
Fecha: 2021.11.30 20:17:38 +01'00'

40915099P
SEBASTIA
ANDREU
JORNET (R:
B64750300)

Firmado digitalmente por 40915099P
SEBASTIA ANDREU JORNET (R:
B64750300)
Número de reconocimiento (DNI):
2.5.4.13-Reg 00002 / Hqs-B-344724 /
Temple 0346 - Folio 33 /
Fecha 19/03/2008 Inscripción 1,
Insólitos número de CDS-40915099P
givesName=SEBASTIA ANDREU,
SEBASTIA ANDREU JORNET (R:
B64750300, 2.5.4.13-Reg 00002 /
Hqs-B-344724 / Temple 0346 -
Folio 33 / Fecha 19/03/2008 Inscripción 1,
Insólitos número de CDS-40915099P
Fecha: 2021.03.10 16:55:48 +01'00'

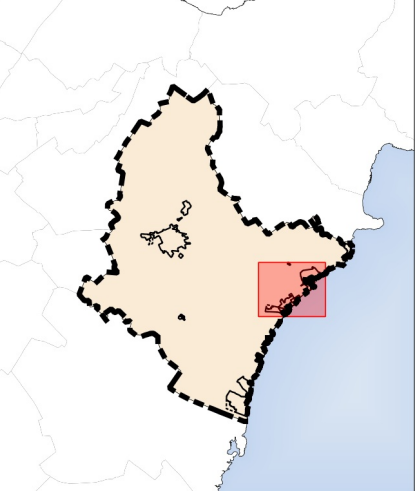

Ajuntament
de Manacor

PLA GENERAL DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR

XARXA SANEJAMENT: CALA ANGUILA, CALA MENDIA,
S'ESTANY D'EN MAS I PORTO CRISTO

Plànol:

FEBRER 2021 - ETRS89 - Escala: 1:7.500

JORNETLOPPASTOR
ARQUITECTES

DOCUMENT D'ESMENJA DE DEFICIÈNCIES

PI-SU-T02

27 Plànol d'informació urbà PI-SU-T02 - SEFYCU 2797053

Puede acceder a este documento en formato PDF - PAdES y comprobar su autenticidad en la Sede Electrónica usando el código CSV siguiente:



URL (dirección en Internet) de la Sede Electrónica: <https://cim.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación (CSV): K7AA NDQH DWNF TDJC 9DXZ

En dicha dirección puede obtener más información técnica sobre el proceso de firma, así como descargar las firmas y sellos en formato XAdES correspondientes.

Resumen de firmas y/o sellos electrónicos de este documento

Huella del documento para el firmante	Texto de la firma	Datos adicionales de la firma
	Jaume Munar Fullana Aprovat definitivament amb prescripcions per la CIOTU en sessió de 22/12/2021. El secretari	Firma electrónica - FNMT-RCM - 10/01/2022 9:14 JAUME MUNAR FULLANA
	El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.	