
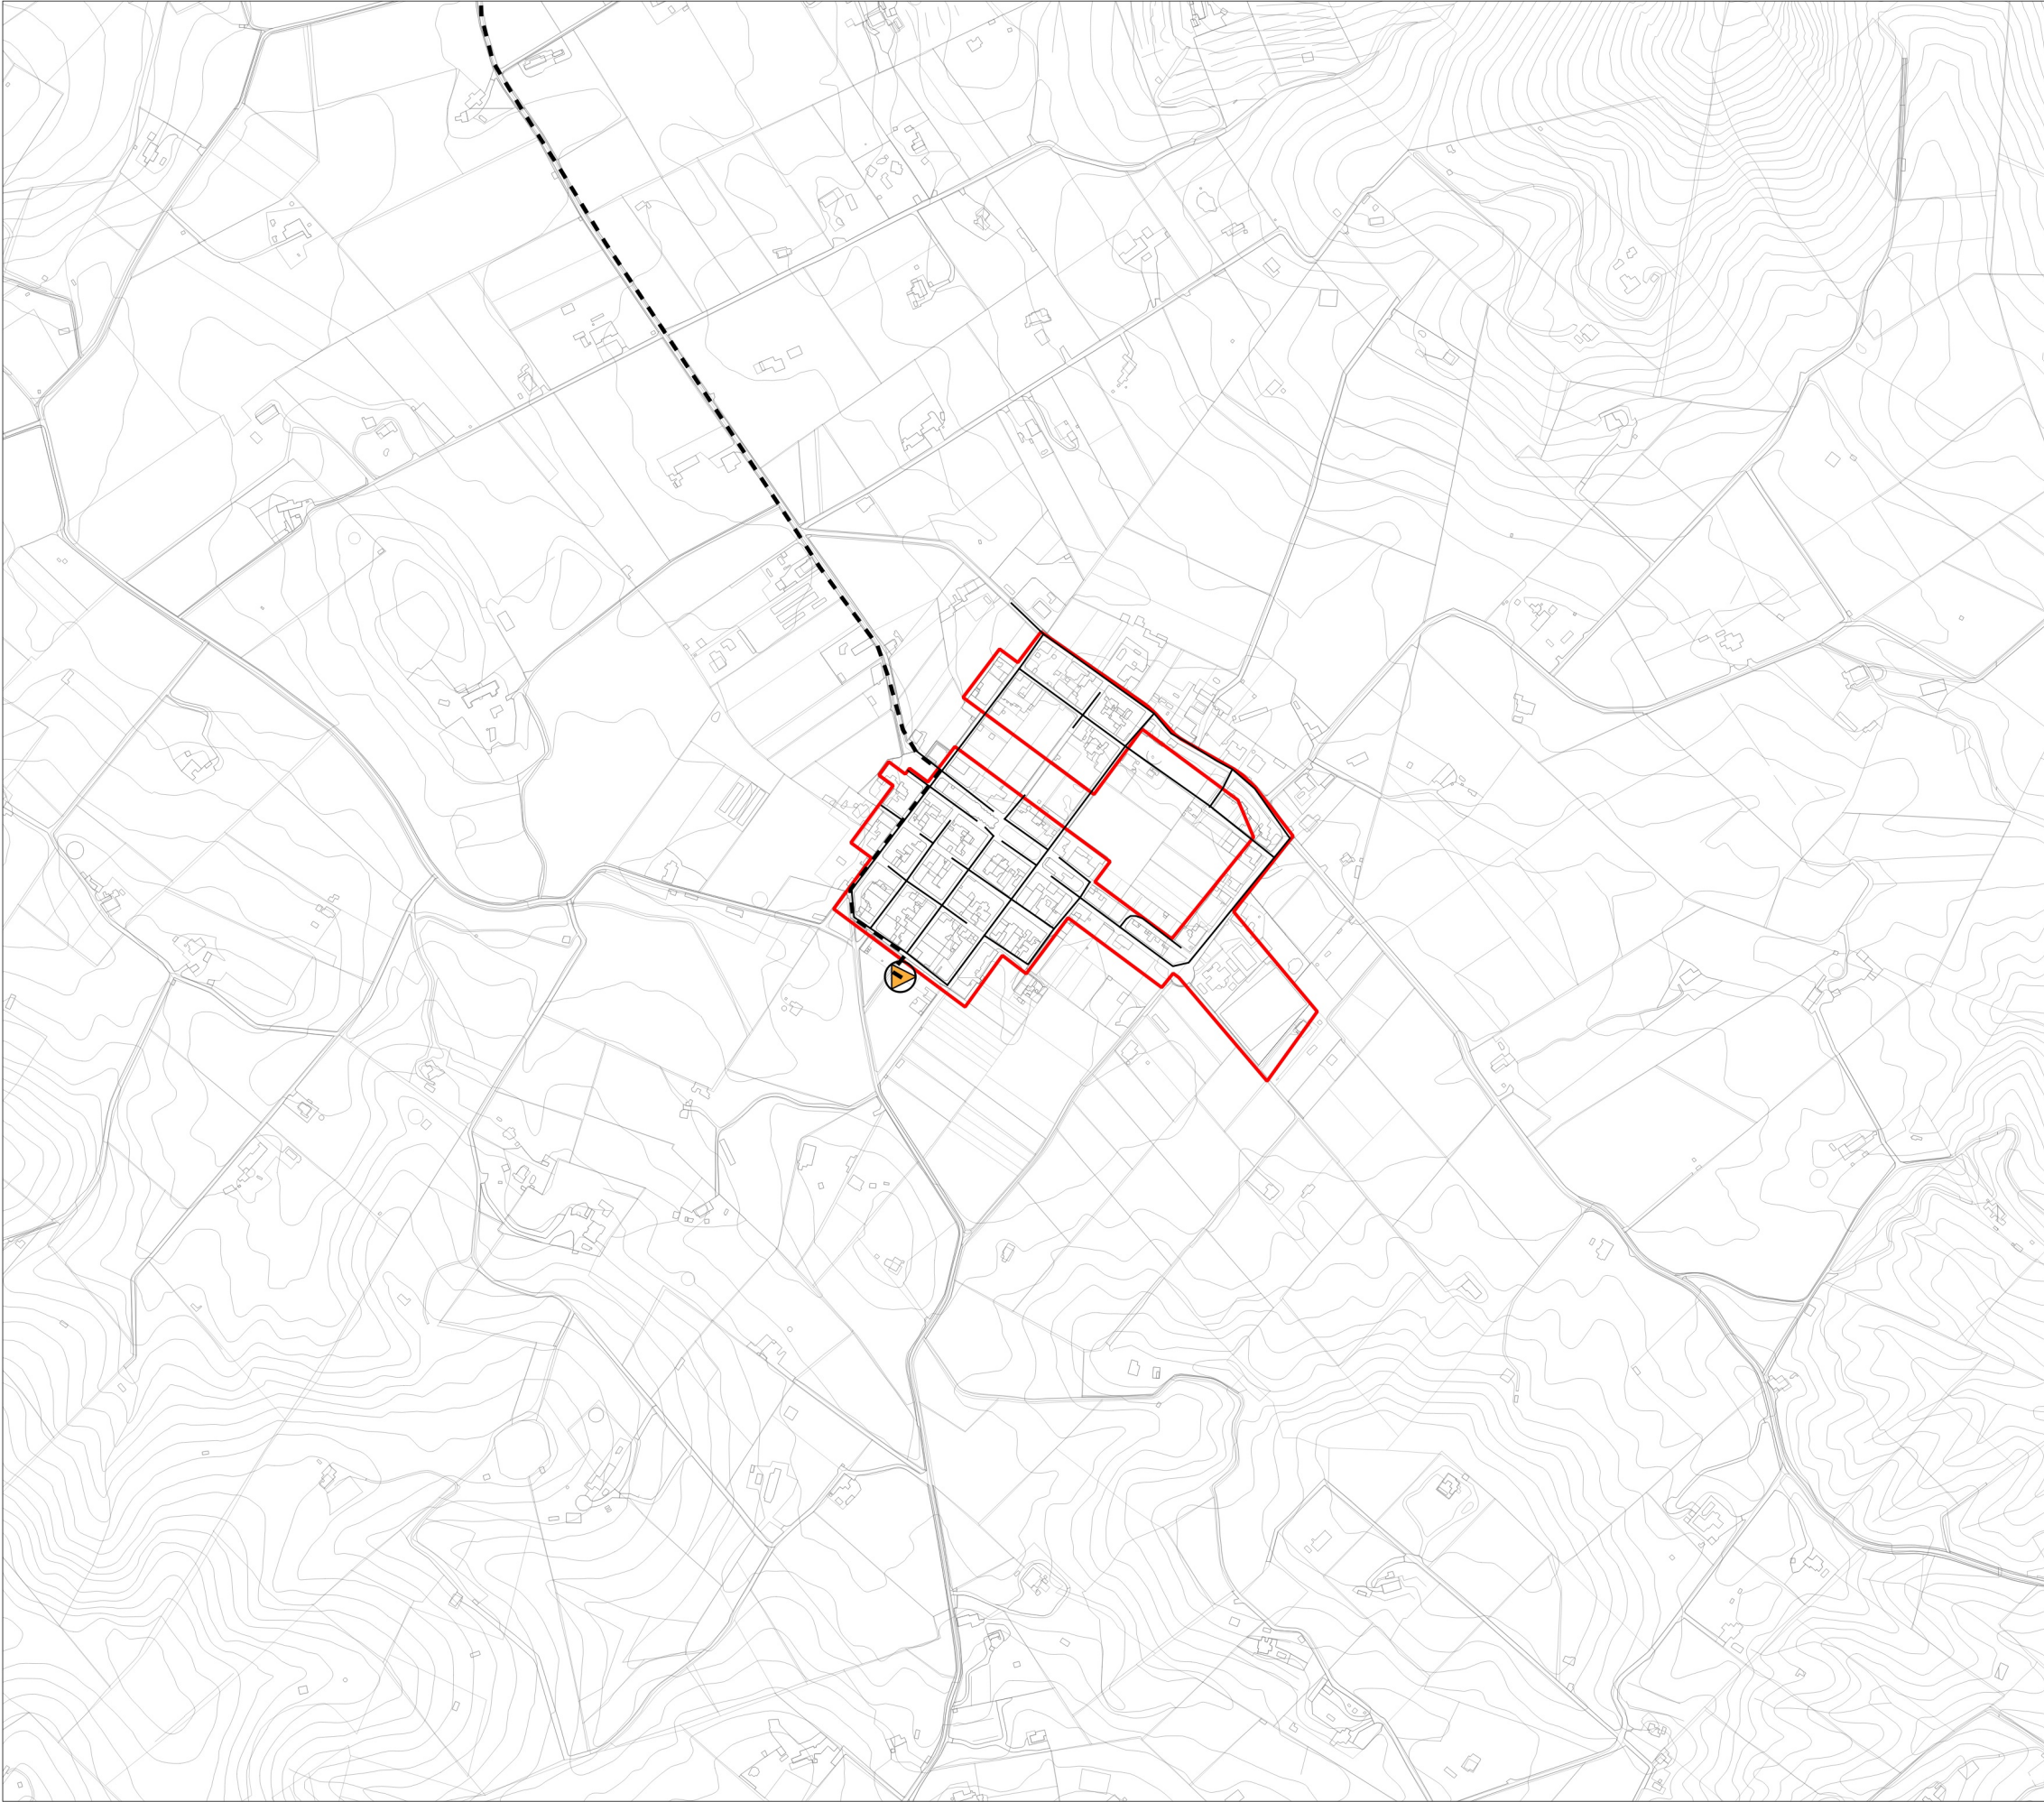


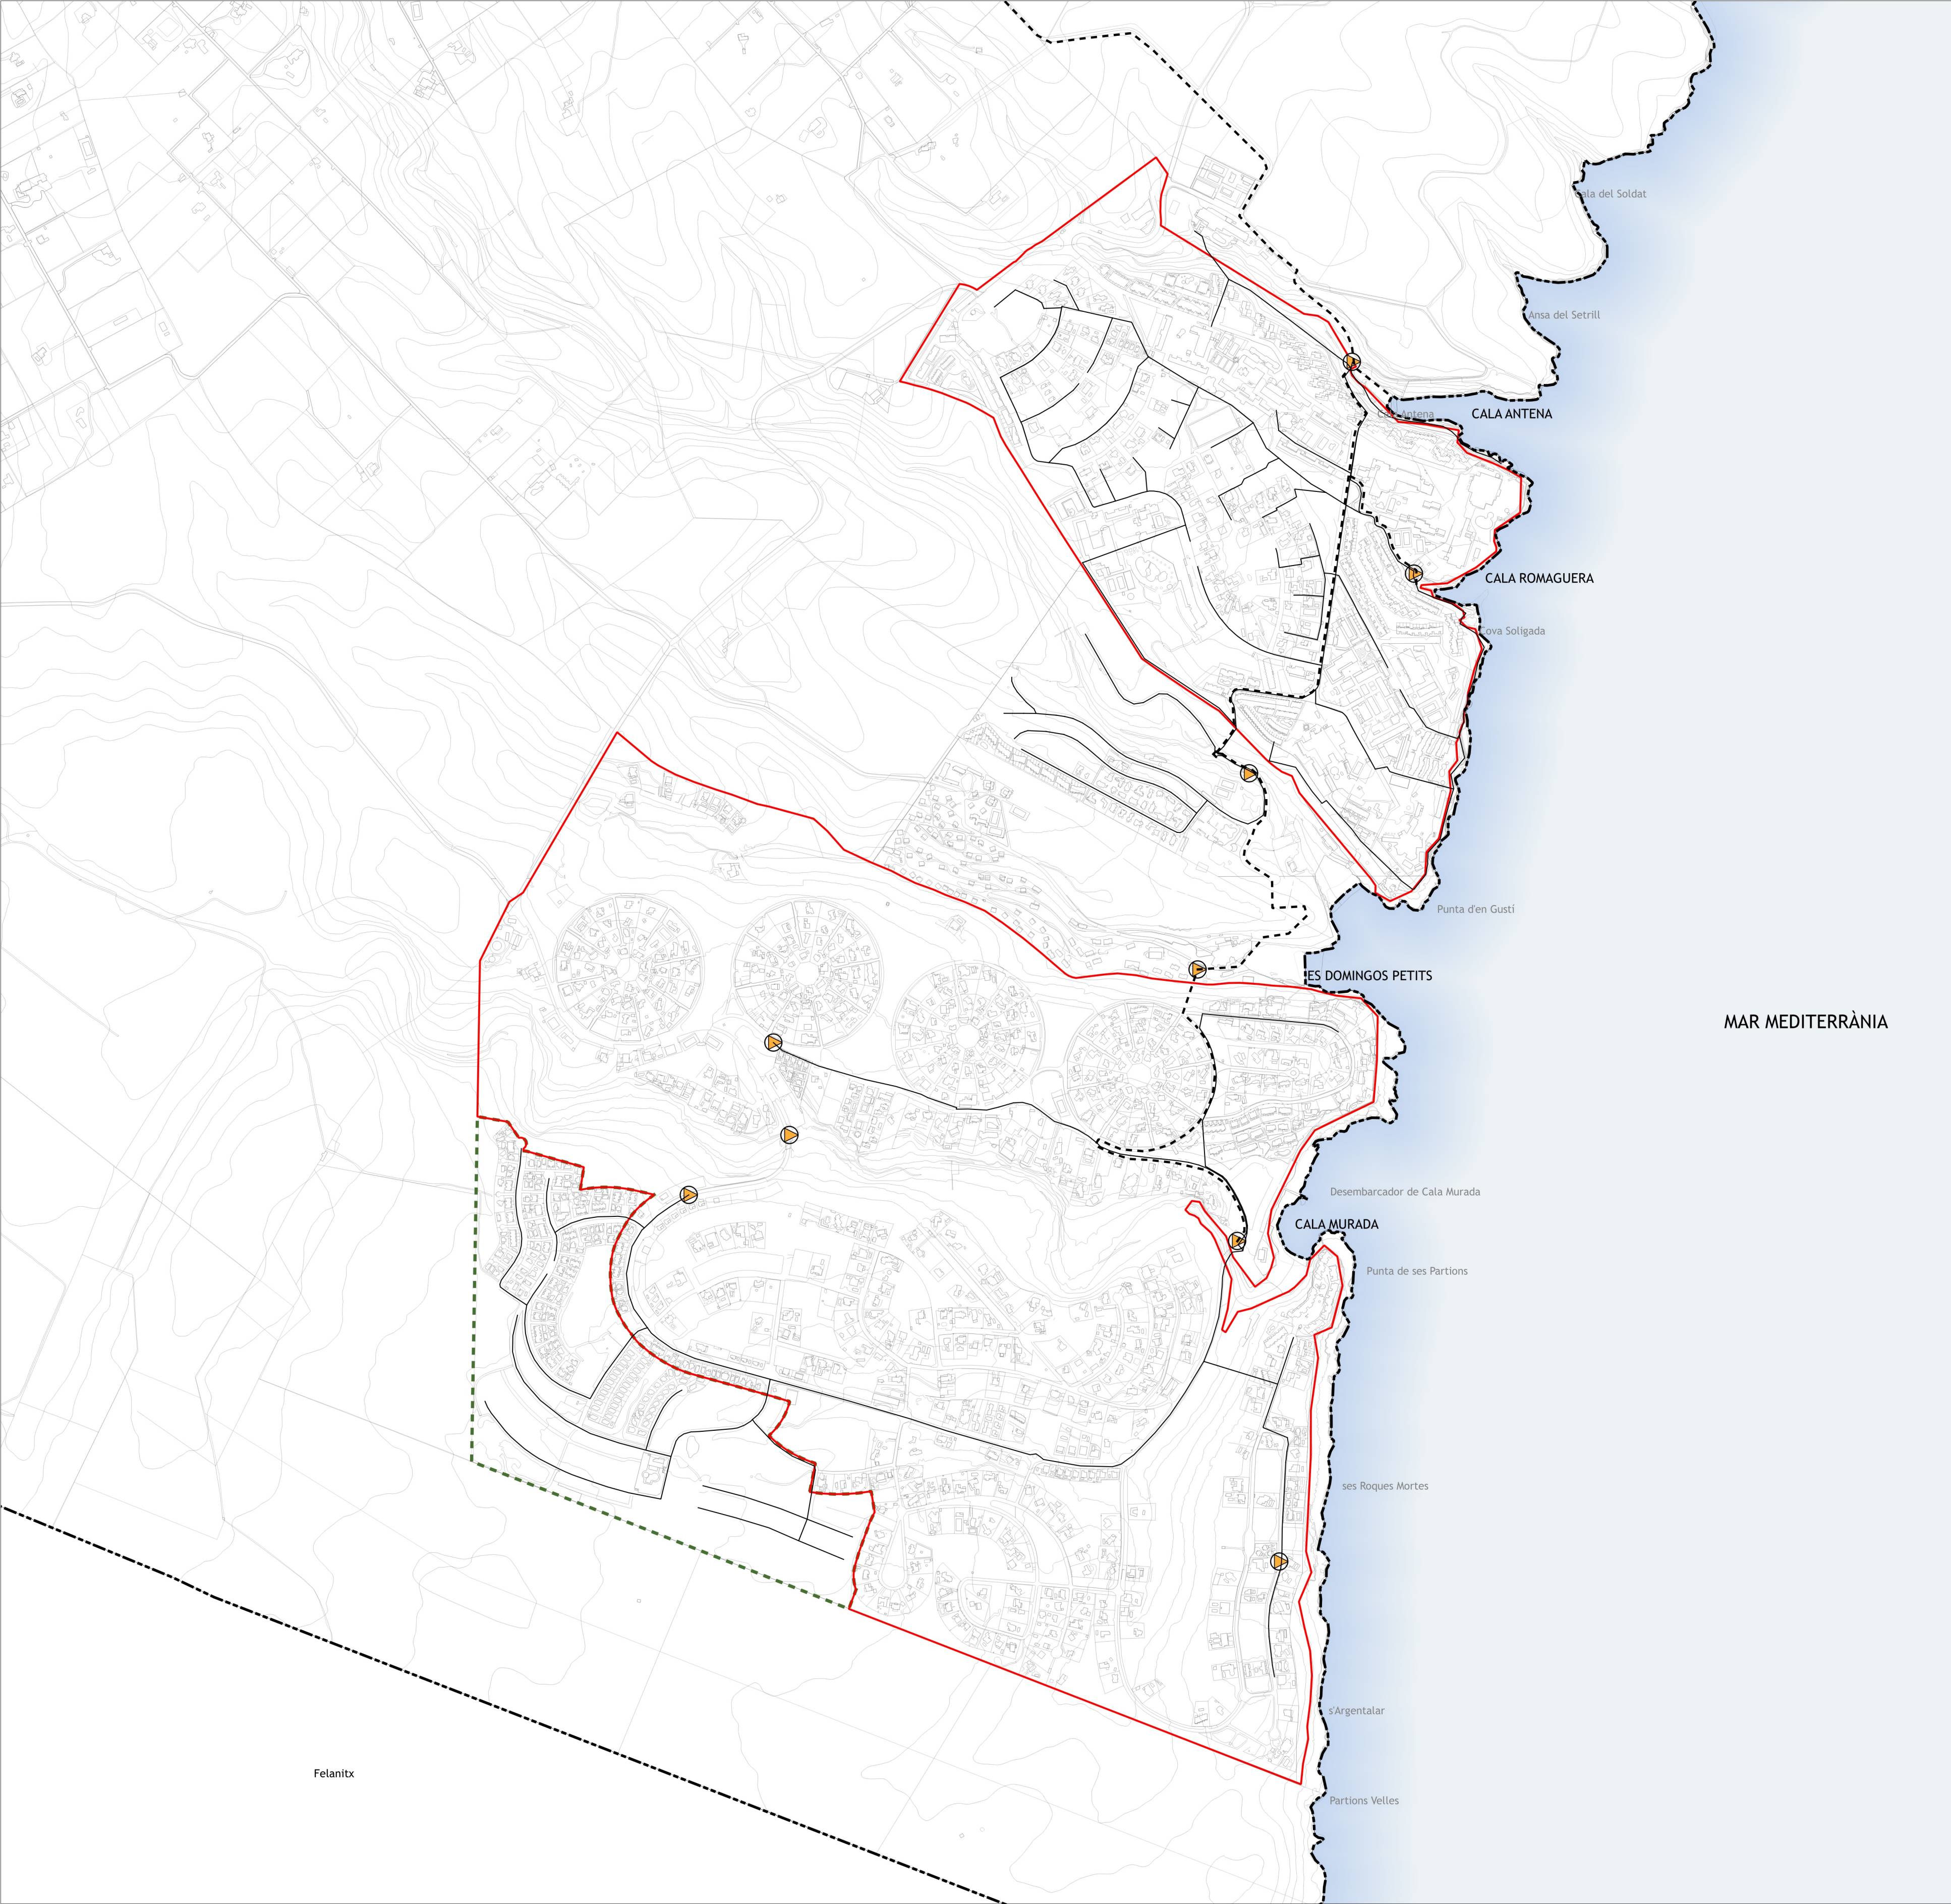


RÈGIM DEL SÒL
LÍMIT DE SÒL URBÀ
LÍMIT DE SÒL URBANITZABLE
SERVEIS SANEJAMENT
COL·LECTORS GENERALS
EMISSARIS
XARXA SANEJAMENT
IMPULSIÓ
DEPURADORES

Ajuntament de Manacor
APROVAT PLE
30/11/2021
El secretari general,

Firmado digitalmente por CONTI
FUSTER NICOLAU - DNI 43003963N
Fecha: 2021.11.30 20:18:56 +01'00'

40915099P
SEBASTIA
ANDREU
JORNET (R:
B64750300)

Firmado digitalmente por 40915099P
SEBASTIA ANDREU JORNET (R:
B64750300)
Número de reconocimiento DNI:
2.5.4.13-Reg (88001) Hoja B-364724 /
Tomo 00246 Folio 36 /
Fecha 19/03/2008 /Inscripción 1.
Verificación: https://sede.derechos.org/verif/40915099P
giveName=SEBASTIA ANDREU
sn=JORNET JORNET, con=40915099P
SEBASTIA ANDREU JORNET (R:
B64750300), 23.497 VATES
B64750300, sn=JORNET LLOP PASTOR
S.L.P. c=ES
Fecha: 2021.03.10 17:05:13 +01'00'

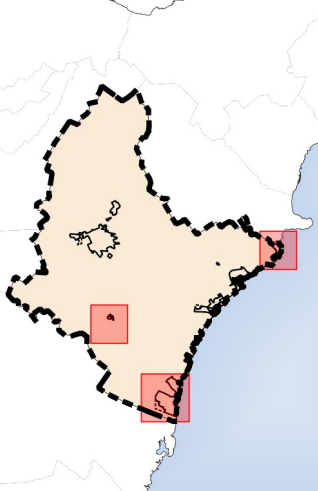

Ajuntament
de Manacor

PIA GENERAL DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR
XARXA SANEJAMENT: CALA MURADA, CALES DE
MALLORCA, SON MACIÀ I S'ILLOT - CALA MORLANDA
PI-SU-S03

Plànol:

FEBRER 2021 - ETRS89 - Escala: 1:7.500 0 75 150 225 300 m

JORNETLOPPASTOR
ARQUITECTES

DOCUMENT D'ESMENA DE DEFICIÈNCIES

31 Plànol d'informació urbà PI-SU-S03 - SEFYCU 2797094

Puede acceder a este documento en formato PDF - PAdES y comprobar su autenticidad en la Sede Electrónica usando el código CSV siguiente:



URL (dirección en Internet) de la Sede Electrónica: <https://cim.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación (CSV): K7AA NDQL Y72C 7U44 ZAYX

En dicha dirección puede obtener más información técnica sobre el proceso de firma, así como descargar las firmas y sellos en formato XAdES correspondientes.

Resumen de firmas y/o sellos electrónicos de este documento

Huella del documento para el firmante	Texto de la firma	Datos adicionales de la firma
	Jaume Munar Fullana Aprovat definitivament amb prescripcions per la CIOTU en sessió de 22/12/2021. El secretari	Firma electrónica - FNMT-RCM - 10/01/2022 9:14 JAUME MUNAR FULLANA
	El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.	