


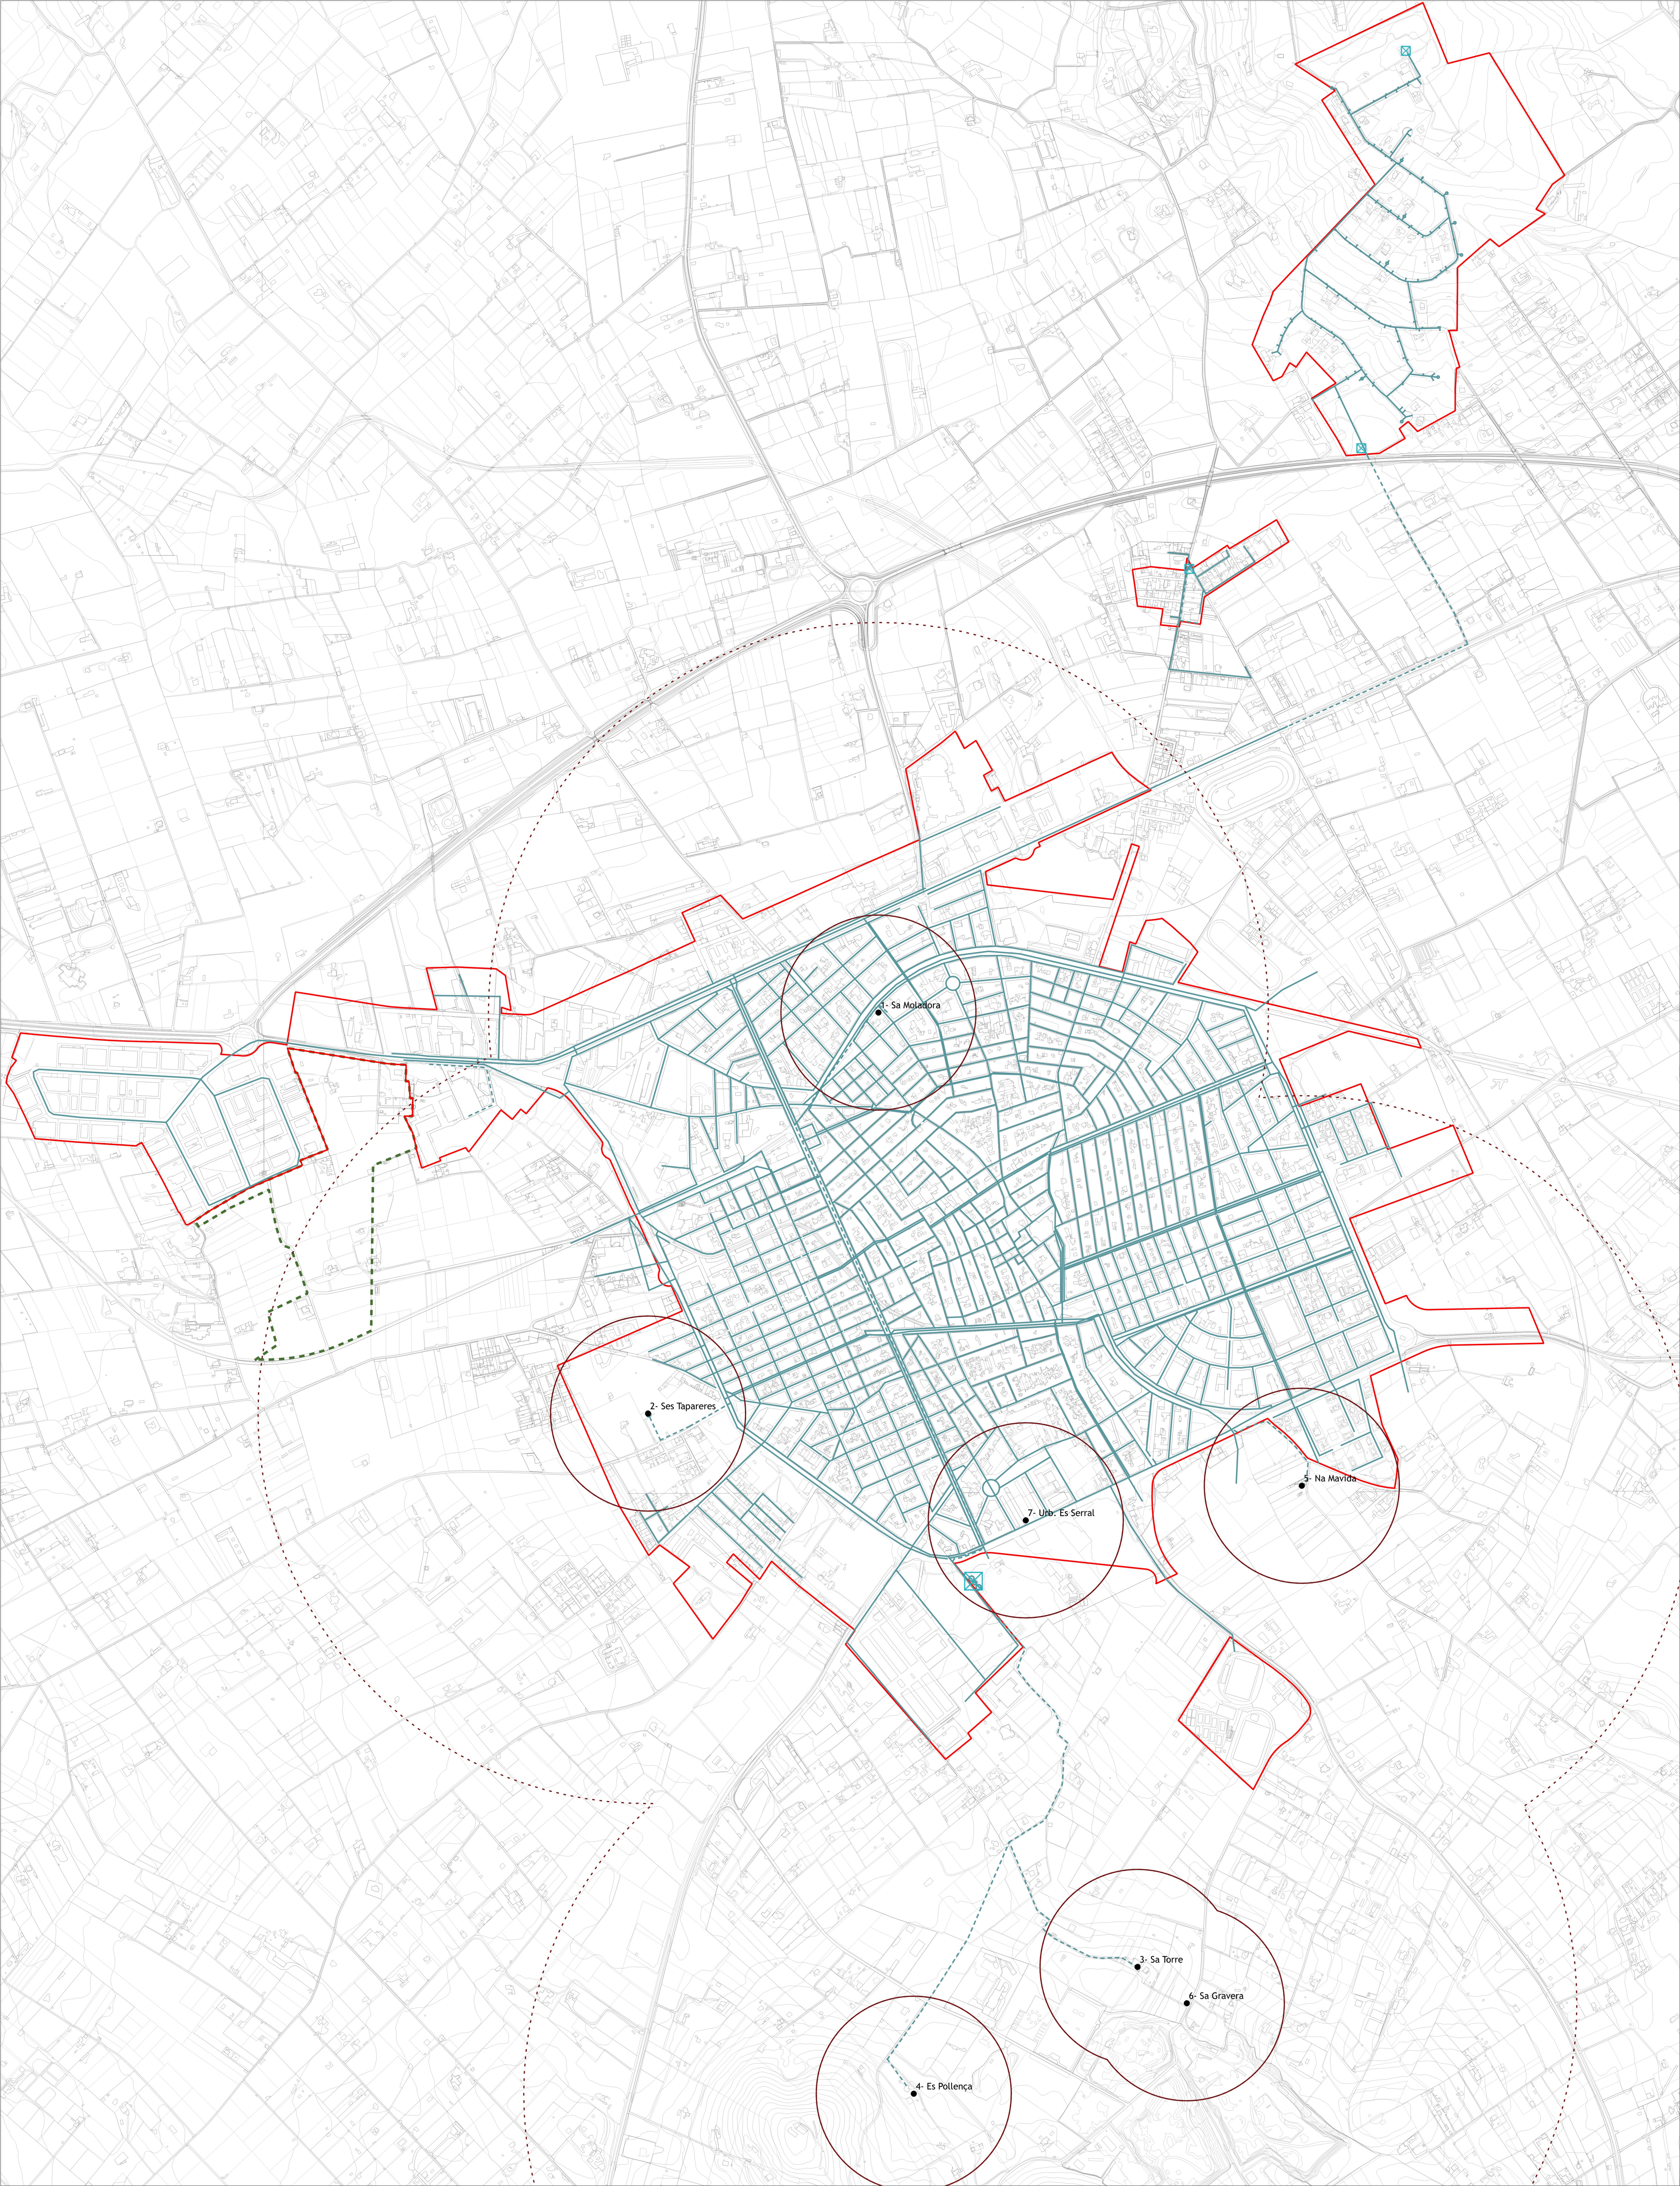


| RÈGIM DEL SÒL                                                                           | SERVEIS AIGUA POTABLE                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div></div>LÍMIT DE SÒL URBÀ</div> <div><div></div>LÍMIT DE SÒL URBANITZABLE</div> | <div><div></div>XARXA DE CAPTACIÓ</div> <div><div></div>XARXA DE DISTRIBUCIÓ</div> <div><div></div>DIPÒSIT D'AIGUA POTABLE</div> |
|                                                                                         | <div><div></div>POU</div> <div><div></div>ÀREA DE PROTECCIÓ 250 m</div> <div><div></div>ÀREA DE PROTECCIÓ 1000 m</div>           |

Ajuntament de Manacor  
APROVAT PLE  
30/11/2021  
El secretari general,

Firmado digitalmente  
por CONTI FUSTER  
NICOLAU - DNI  
43003963N  
Fecha: 2021.11.30  
20:21:24 +01'00'

40915099P  
SEBASTIA  
ANDREU  
JORNET (R:  
B64750300)

Firmado digitalmente por  
JORNET DE BASTIANS  
NICOLAU - DNI  
43003963N  
Fecha: 2021.11.30  
20:21:24 +01'00'

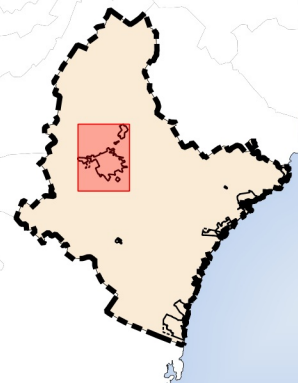

Ajuntament  
de Manacor

PLA GENERAL DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR

PI-SU-A01

FEBRER 2021 - ETRS89 - Escala: 1:7.500

JORNETLOPPASTOR  
ARQUITECTES

DOCUMENT D'ESMENA DE DEFICIÈNCIES



## 32 Plànol d'informació urbà PI-SU-A01 - SEFYCU 2797098

Puede acceder a este documento en formato PDF - PAdES y comprobar su autenticidad en la Sede Electrónica usando el código CSV siguiente:



**URL (dirección en Internet) de la Sede Electrónica:** <https://cim.sedipualba.es/>

**Código Seguro de Verificación (CSV):** K7AA NDQM Q7HT DEEY DUKD

En dicha dirección puede obtener más información técnica sobre el proceso de firma, así como descargar las firmas y sellos en formato XAdES correspondientes.

## Resumen de firmas y/o sellos electrónicos de este documento

| Huella del documento para el firmante                                               | Texto de la firma                                                                                                                                                                                                        | Datos adicionales de la firma                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|   | Jaume Munar Fullana<br>Aprovat definitivament amb prescripcions per la CIOTU en sessió de 22/12/2021. El secretari                                                                                                       | Firma electrónica - FNMT-RCM - 10/01/2022 9:14<br>JAUME MUNAR FULLANA |
|  | El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica. |                                                                       |