


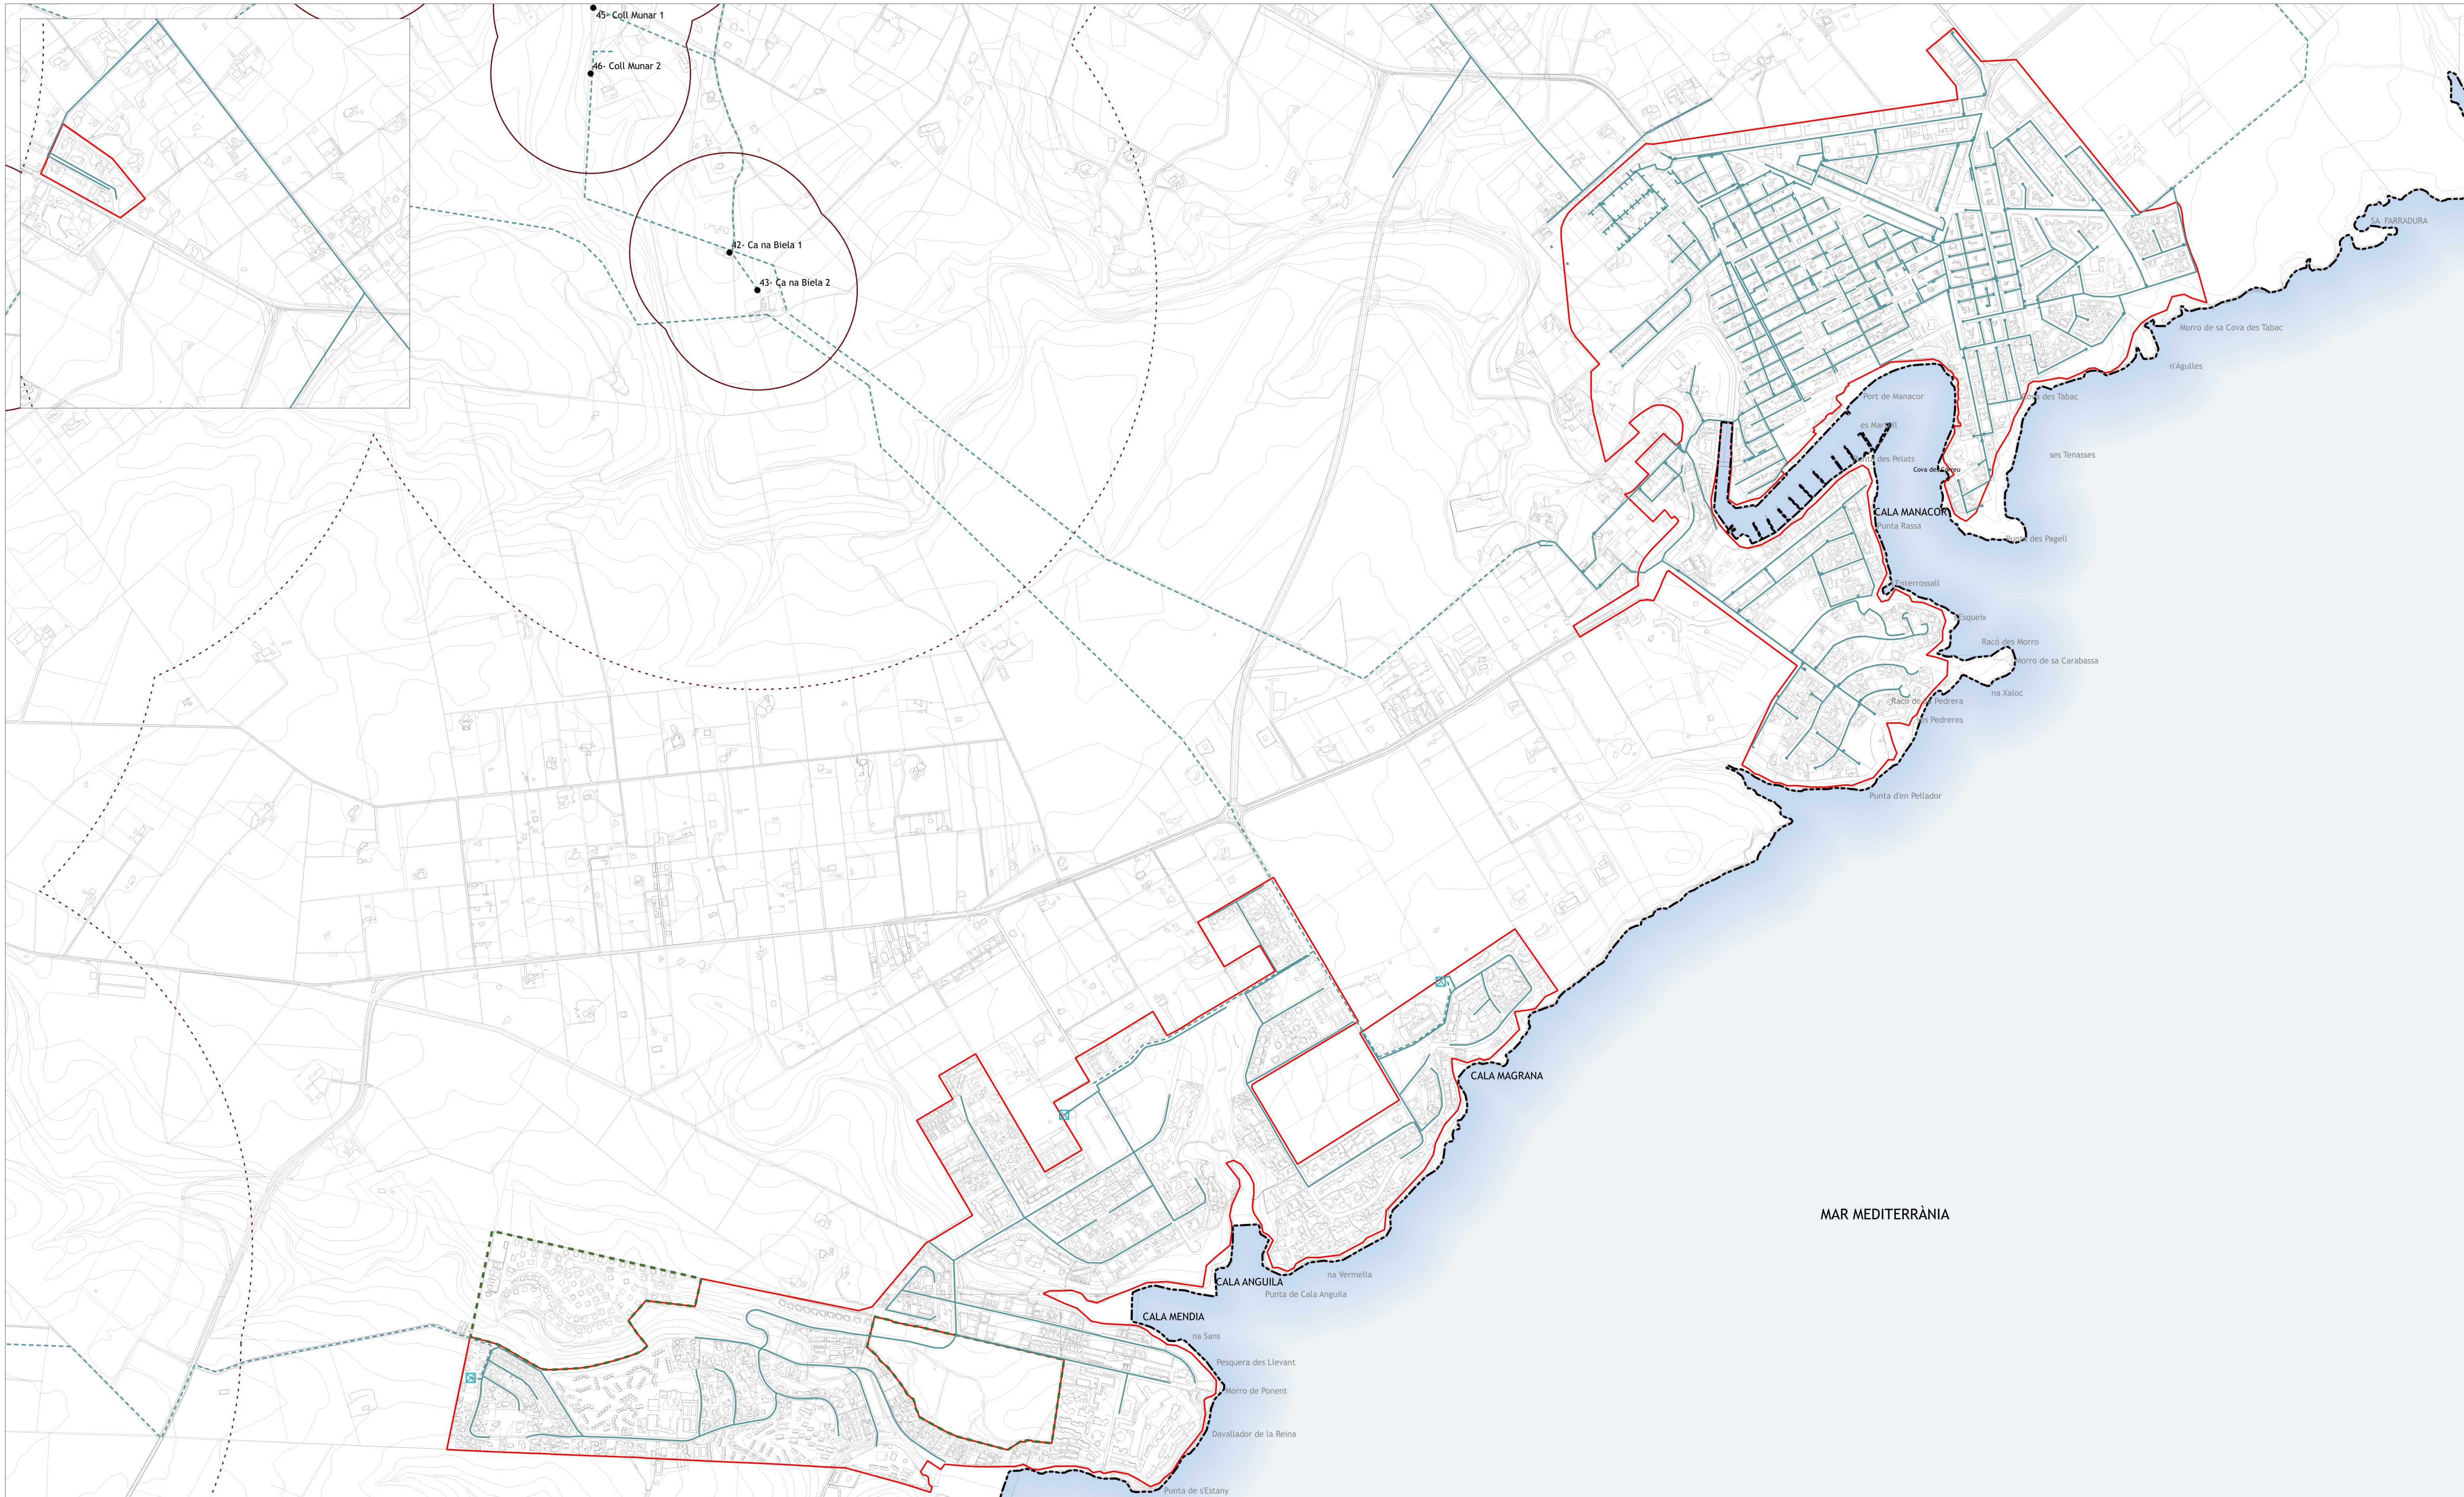

RÈGIM DEL SÒL	SERVEIS AIGUA POTABLE
 LÍMIT DE SÒL URBÀ  LÍMIT DE SÒL URBANITZABLE	 XARXA DE CAPTACIÓ  XARXA DE DISTRIBUCIÓ  DÍPÓSIT D'AIGUA POTABLE
	 POU  ÀREA DE PROTECCIÓ 250 m  ÀREA DE PROTECCIÓ 1000 m


Ajuntament de Manacor
APROVAT PLE
30/11/2021

El secretari general,

Firmado digitalmente por CONTI
FUSTER NICOLAU - DNI 43003963N
Fecha: 2021.11.30 20:21:54 +01'00'

40915099P
SEBASTIA
ANDREU
JORNET (R:
B64750300)

Firmado digitalmente por
40915099P SEBASTIA ANDREU
JOHNET (R: B64750300).
Nombre de reconocimiento (DN):
2.5.4.13=R:0B005 /
HojasB-364724/Tornos40346 /
Folios36 /Fecha:19/03/2008 /
IssuedBy: c1,
serialNumber=ICES-40915099P,
givenName=SEBASTIA ANDREU,
sn=JOHNET FORNER,
cn=40915099P SEBASTIA ANDREU
JOHNET (R: B64750300),
2.5.4.97=VATES-B64750300,
o=JOHNET LLCOP PASTOR SLP, c=ES
Fecha: 2021.03.10 17:08:32 +0100

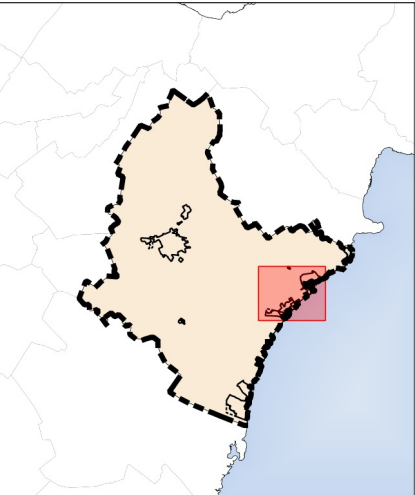Ajuntament
de **Manacor****PLA GENERAL DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR**

PI-SU-A02

Plànol:

**XARXA AIGUA POTABLE: CALA ANGUILA, CALA MENDIA
S'ESTANY D'EN MAS I PORTO CRISTO**

FEBRER 2021 - ETRS89 - Escala: 1:7.500

JORNETLOPPASTOR
ARQUITECTES

DOCUMENT D'ESMENA DE DEFICIÈNCIES

33 Plànol d'informació urbà PI-SU-A02 - SEFYCU 2797102

Puede acceder a este documento en formato PDF - PAdES y comprobar su autenticidad en la Sede Electrónica usando el código CSV siguiente:



URL (dirección en Internet) de la Sede Electrónica: <https://cim.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación (CSV): K7AA ND44 PHAN E34M PJFJ

En dicha dirección puede obtener más información técnica sobre el proceso de firma, así como descargar las firmas y sellos en formato XAdES correspondientes.

Resumen de firmas y/o sellos electrónicos de este documento

Huella del documento para el firmante	Texto de la firma	Datos adicionales de la firma
	Jaume Munar Fullana Aprovat definitivament amb prescripcions per la CIOTU en sessió de 22/12/2021. El secretari	Firma electrónica - FNMT-RCM - 10/01/2022 9:14 JAUME MUNAR FULLANA
	El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.	