
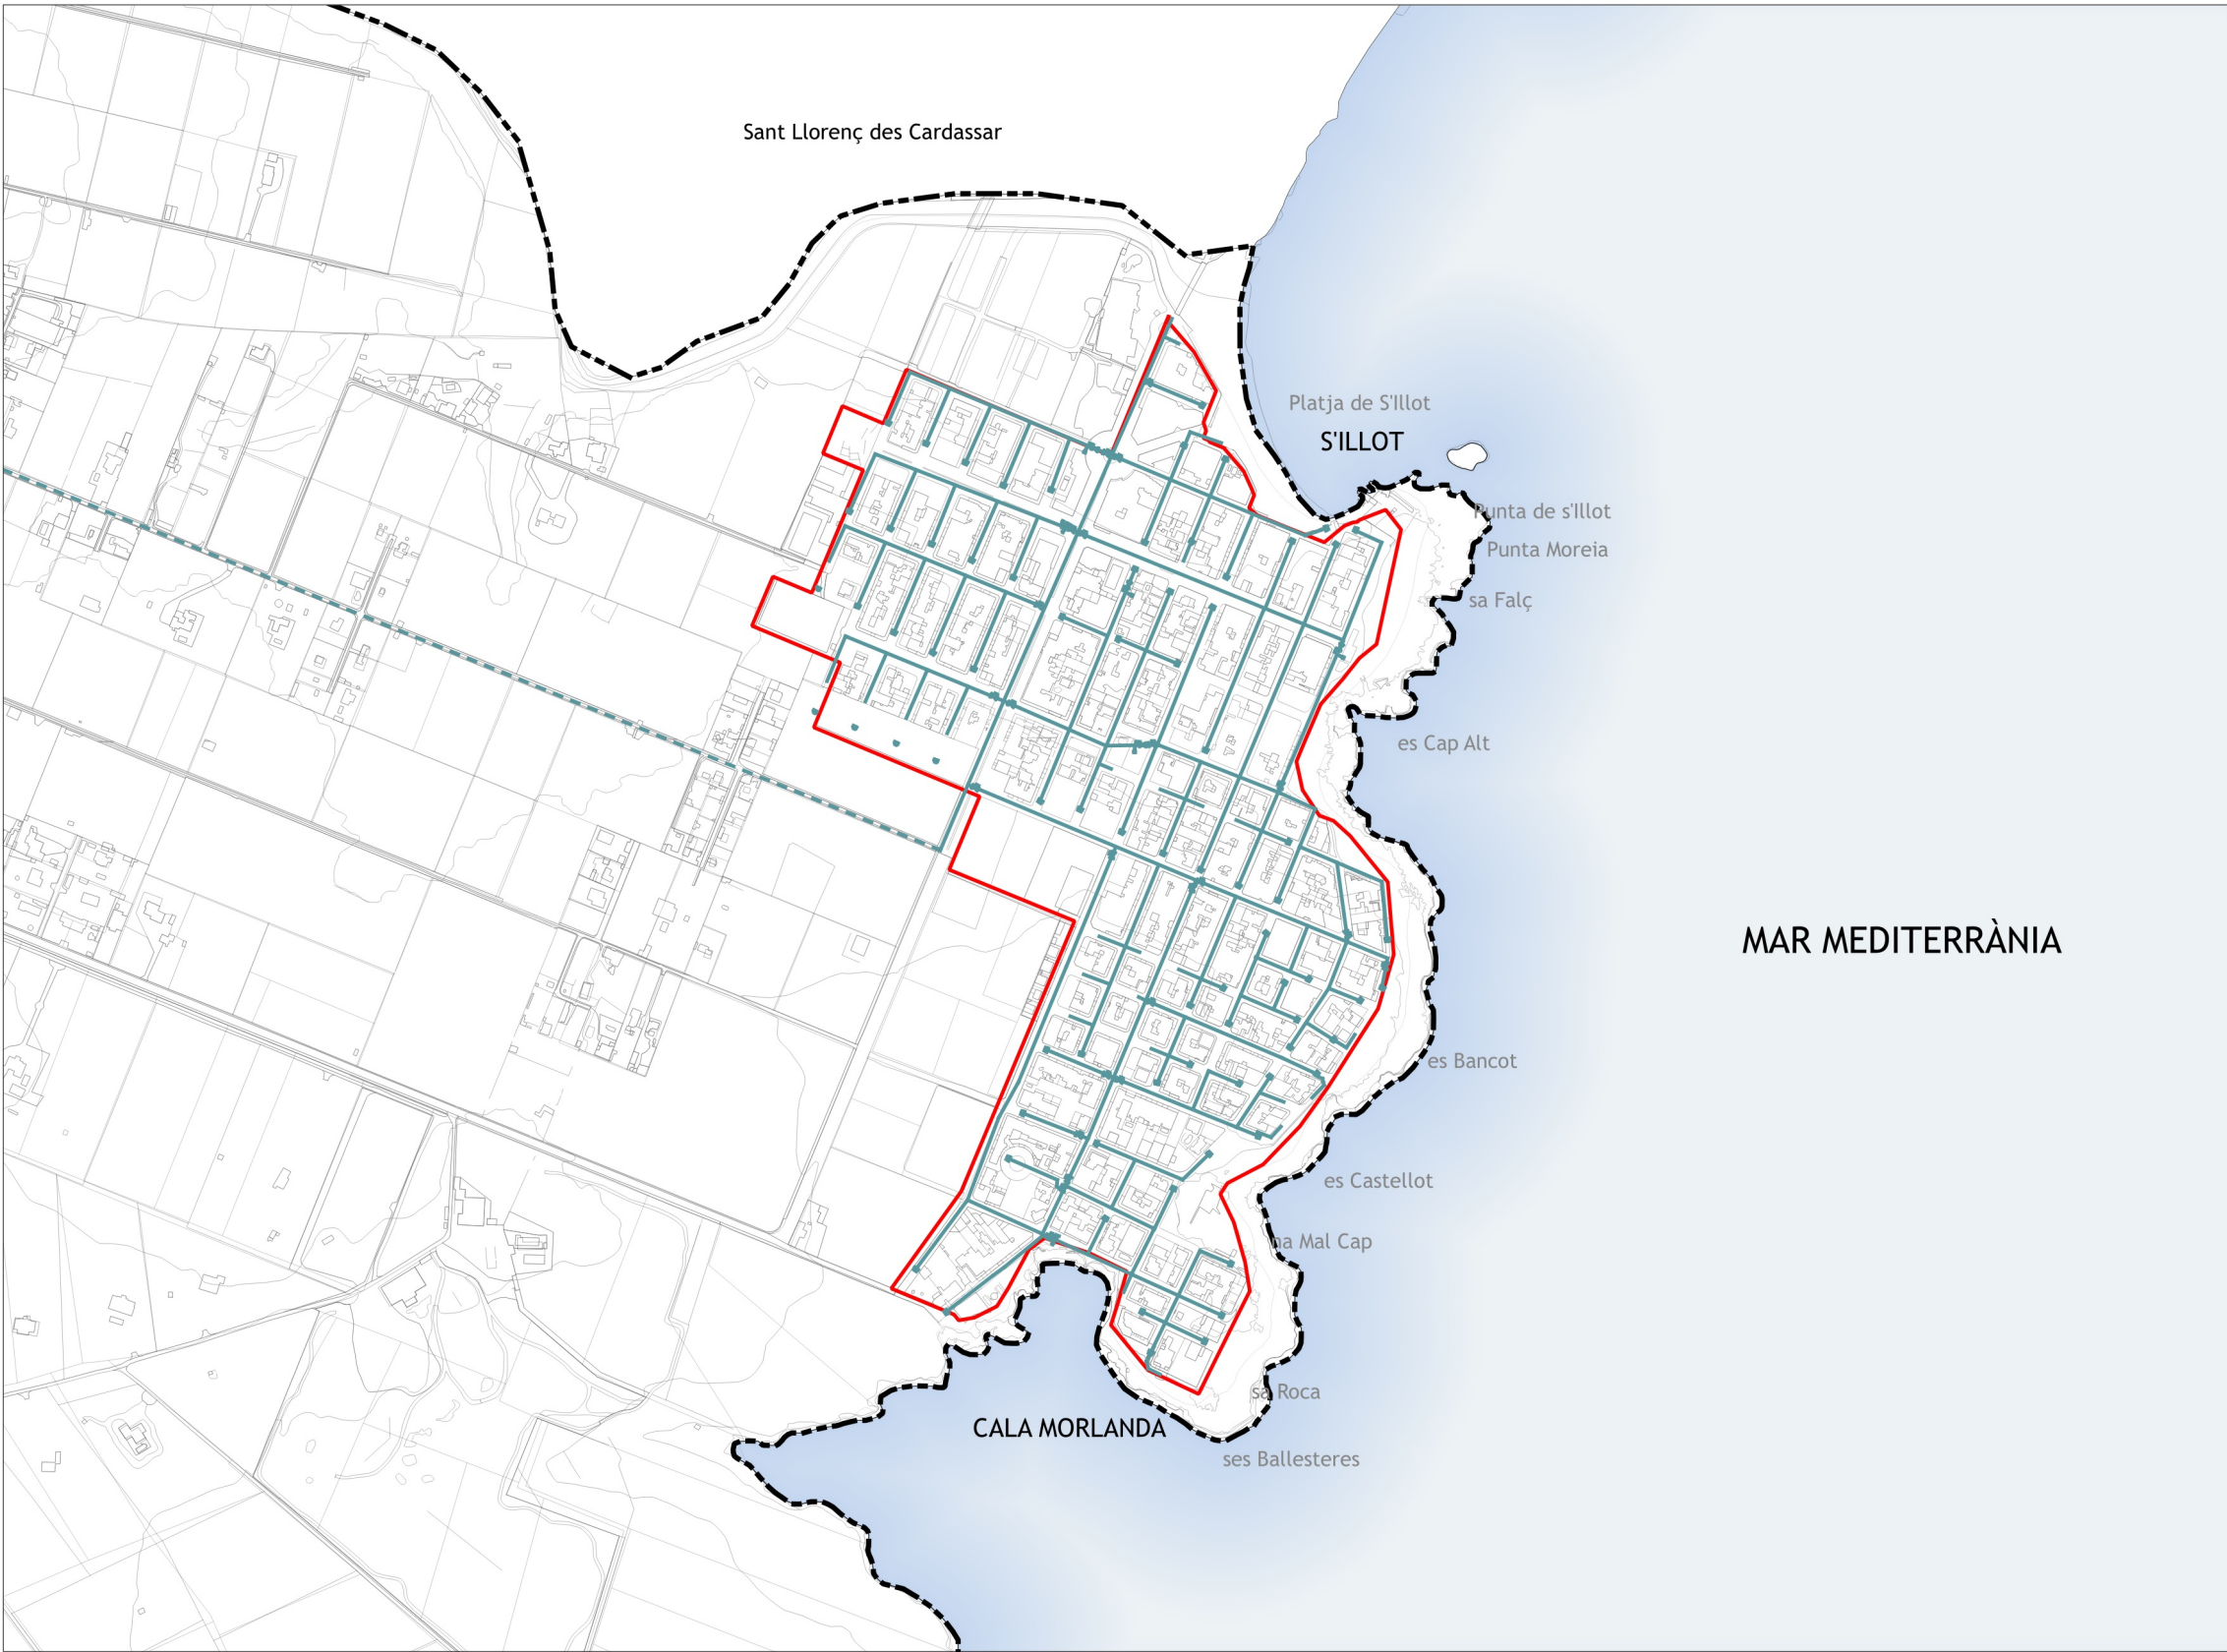
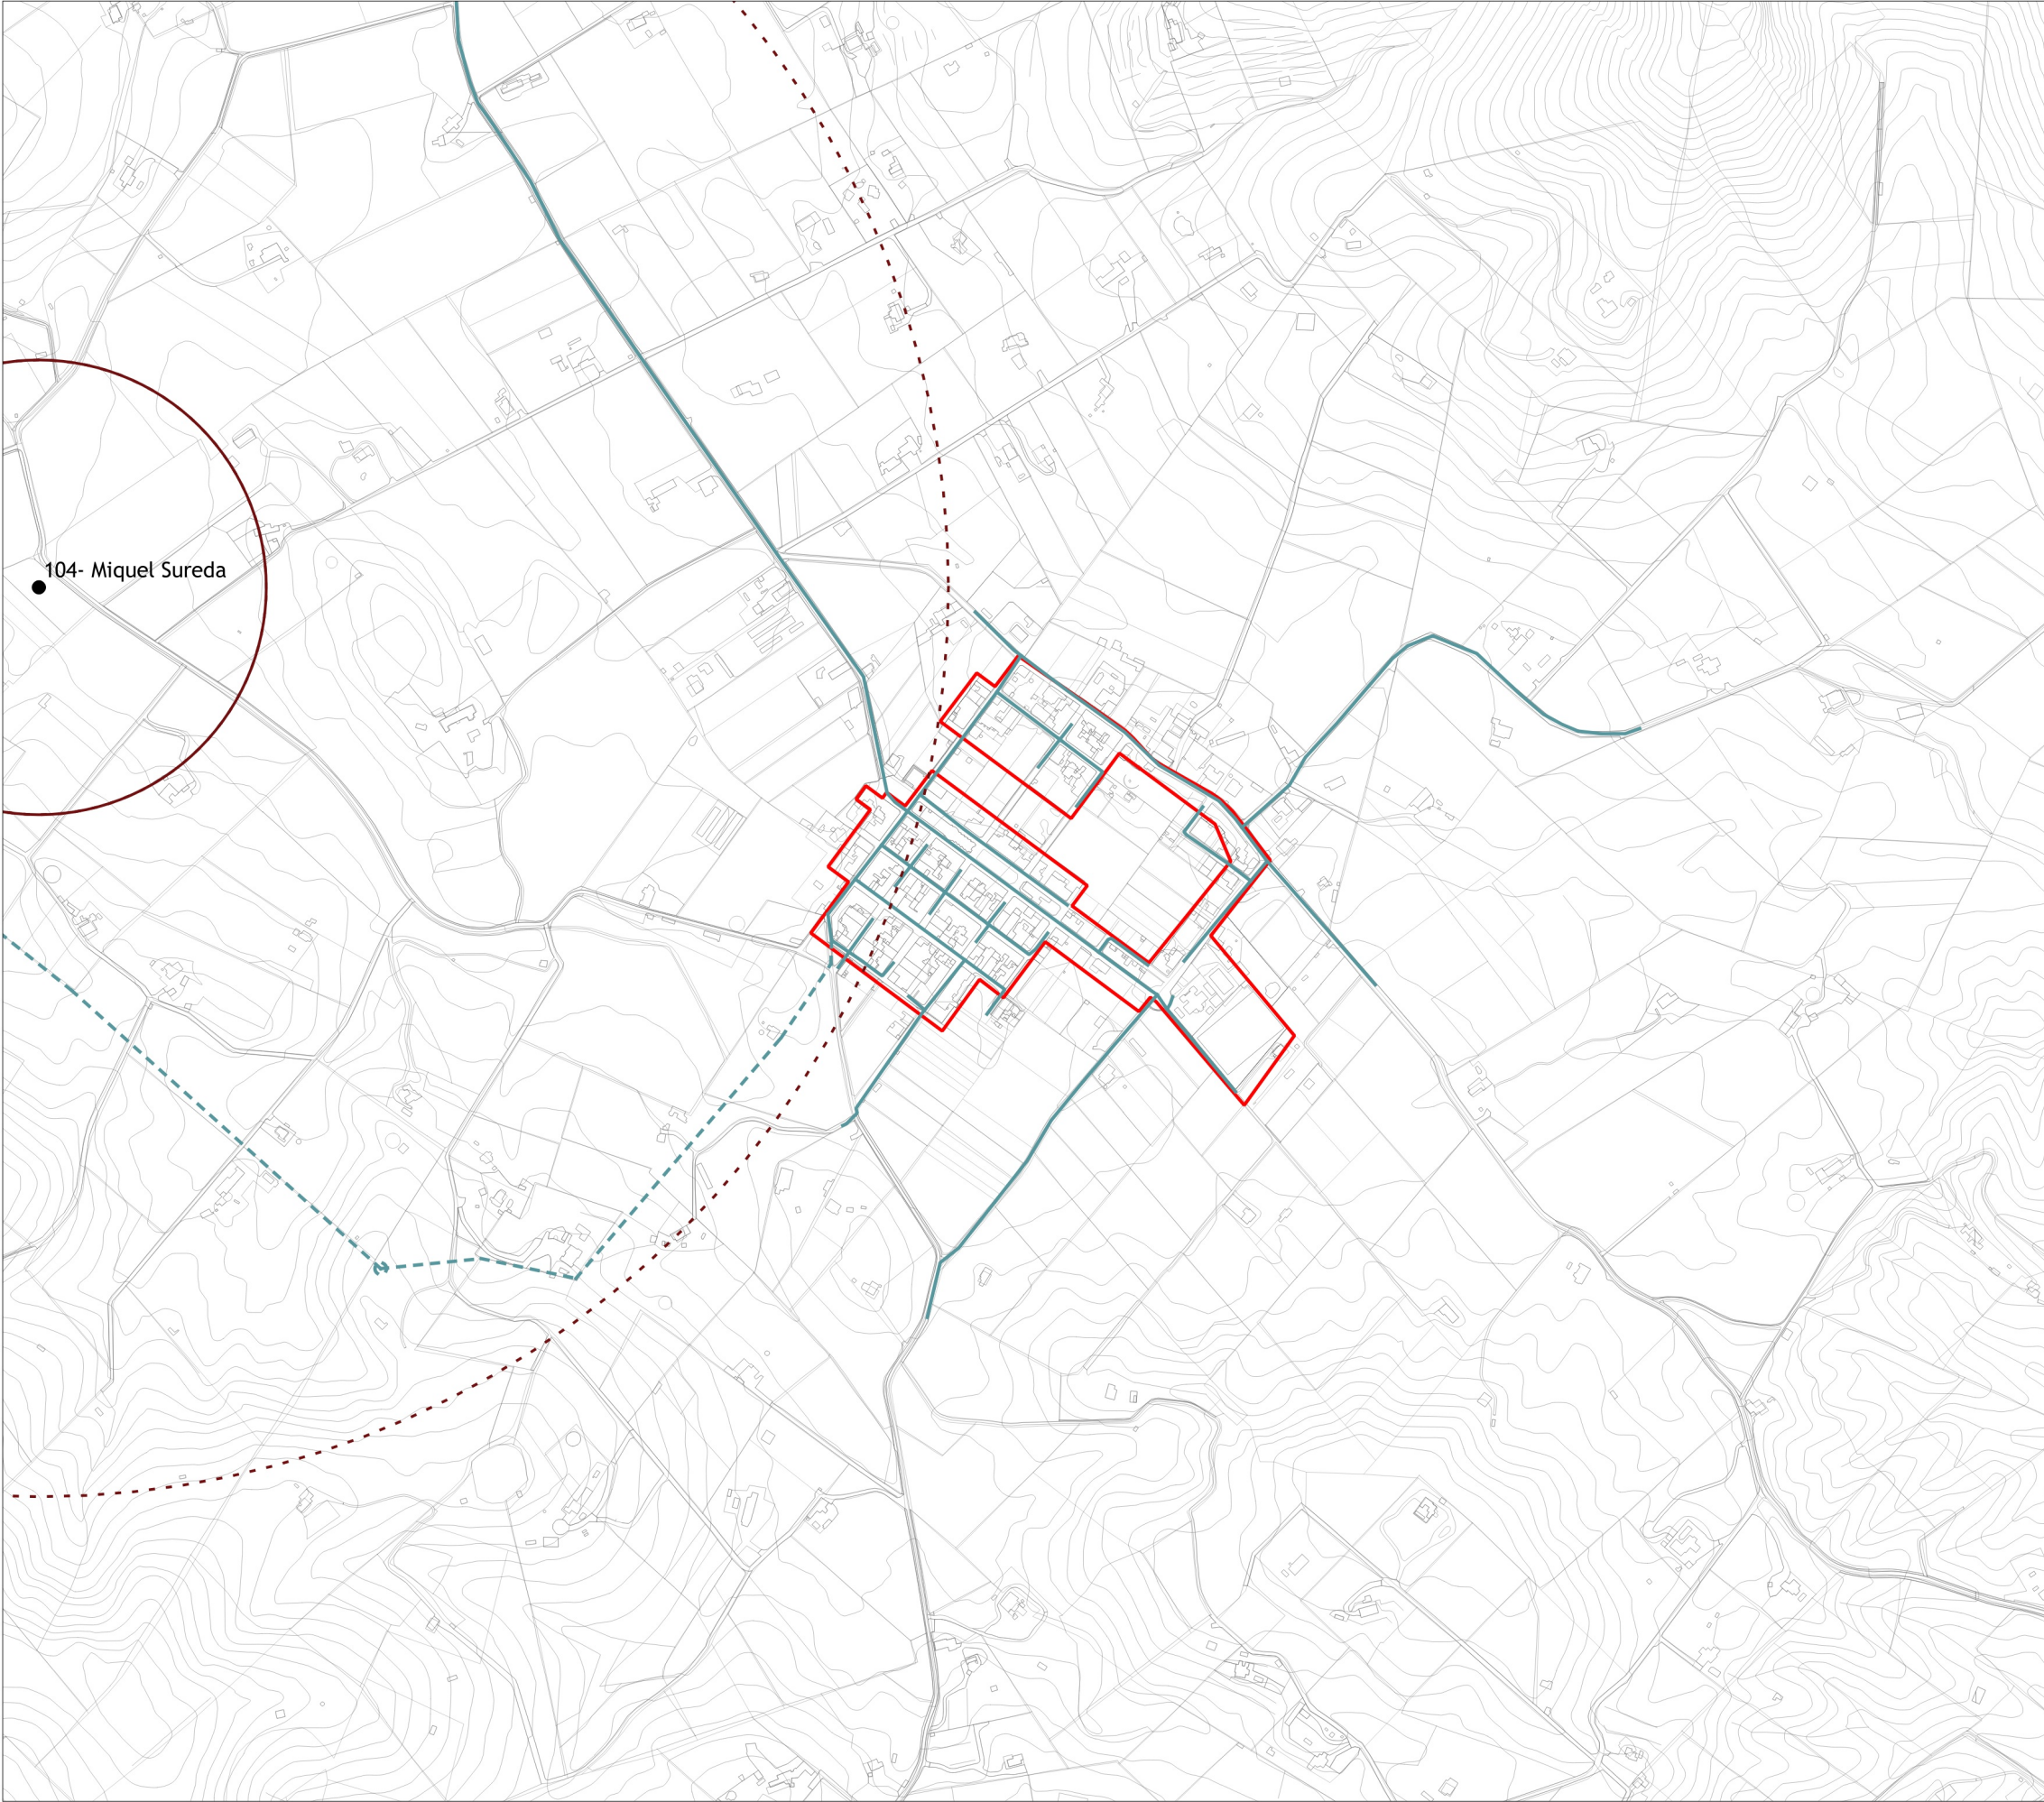


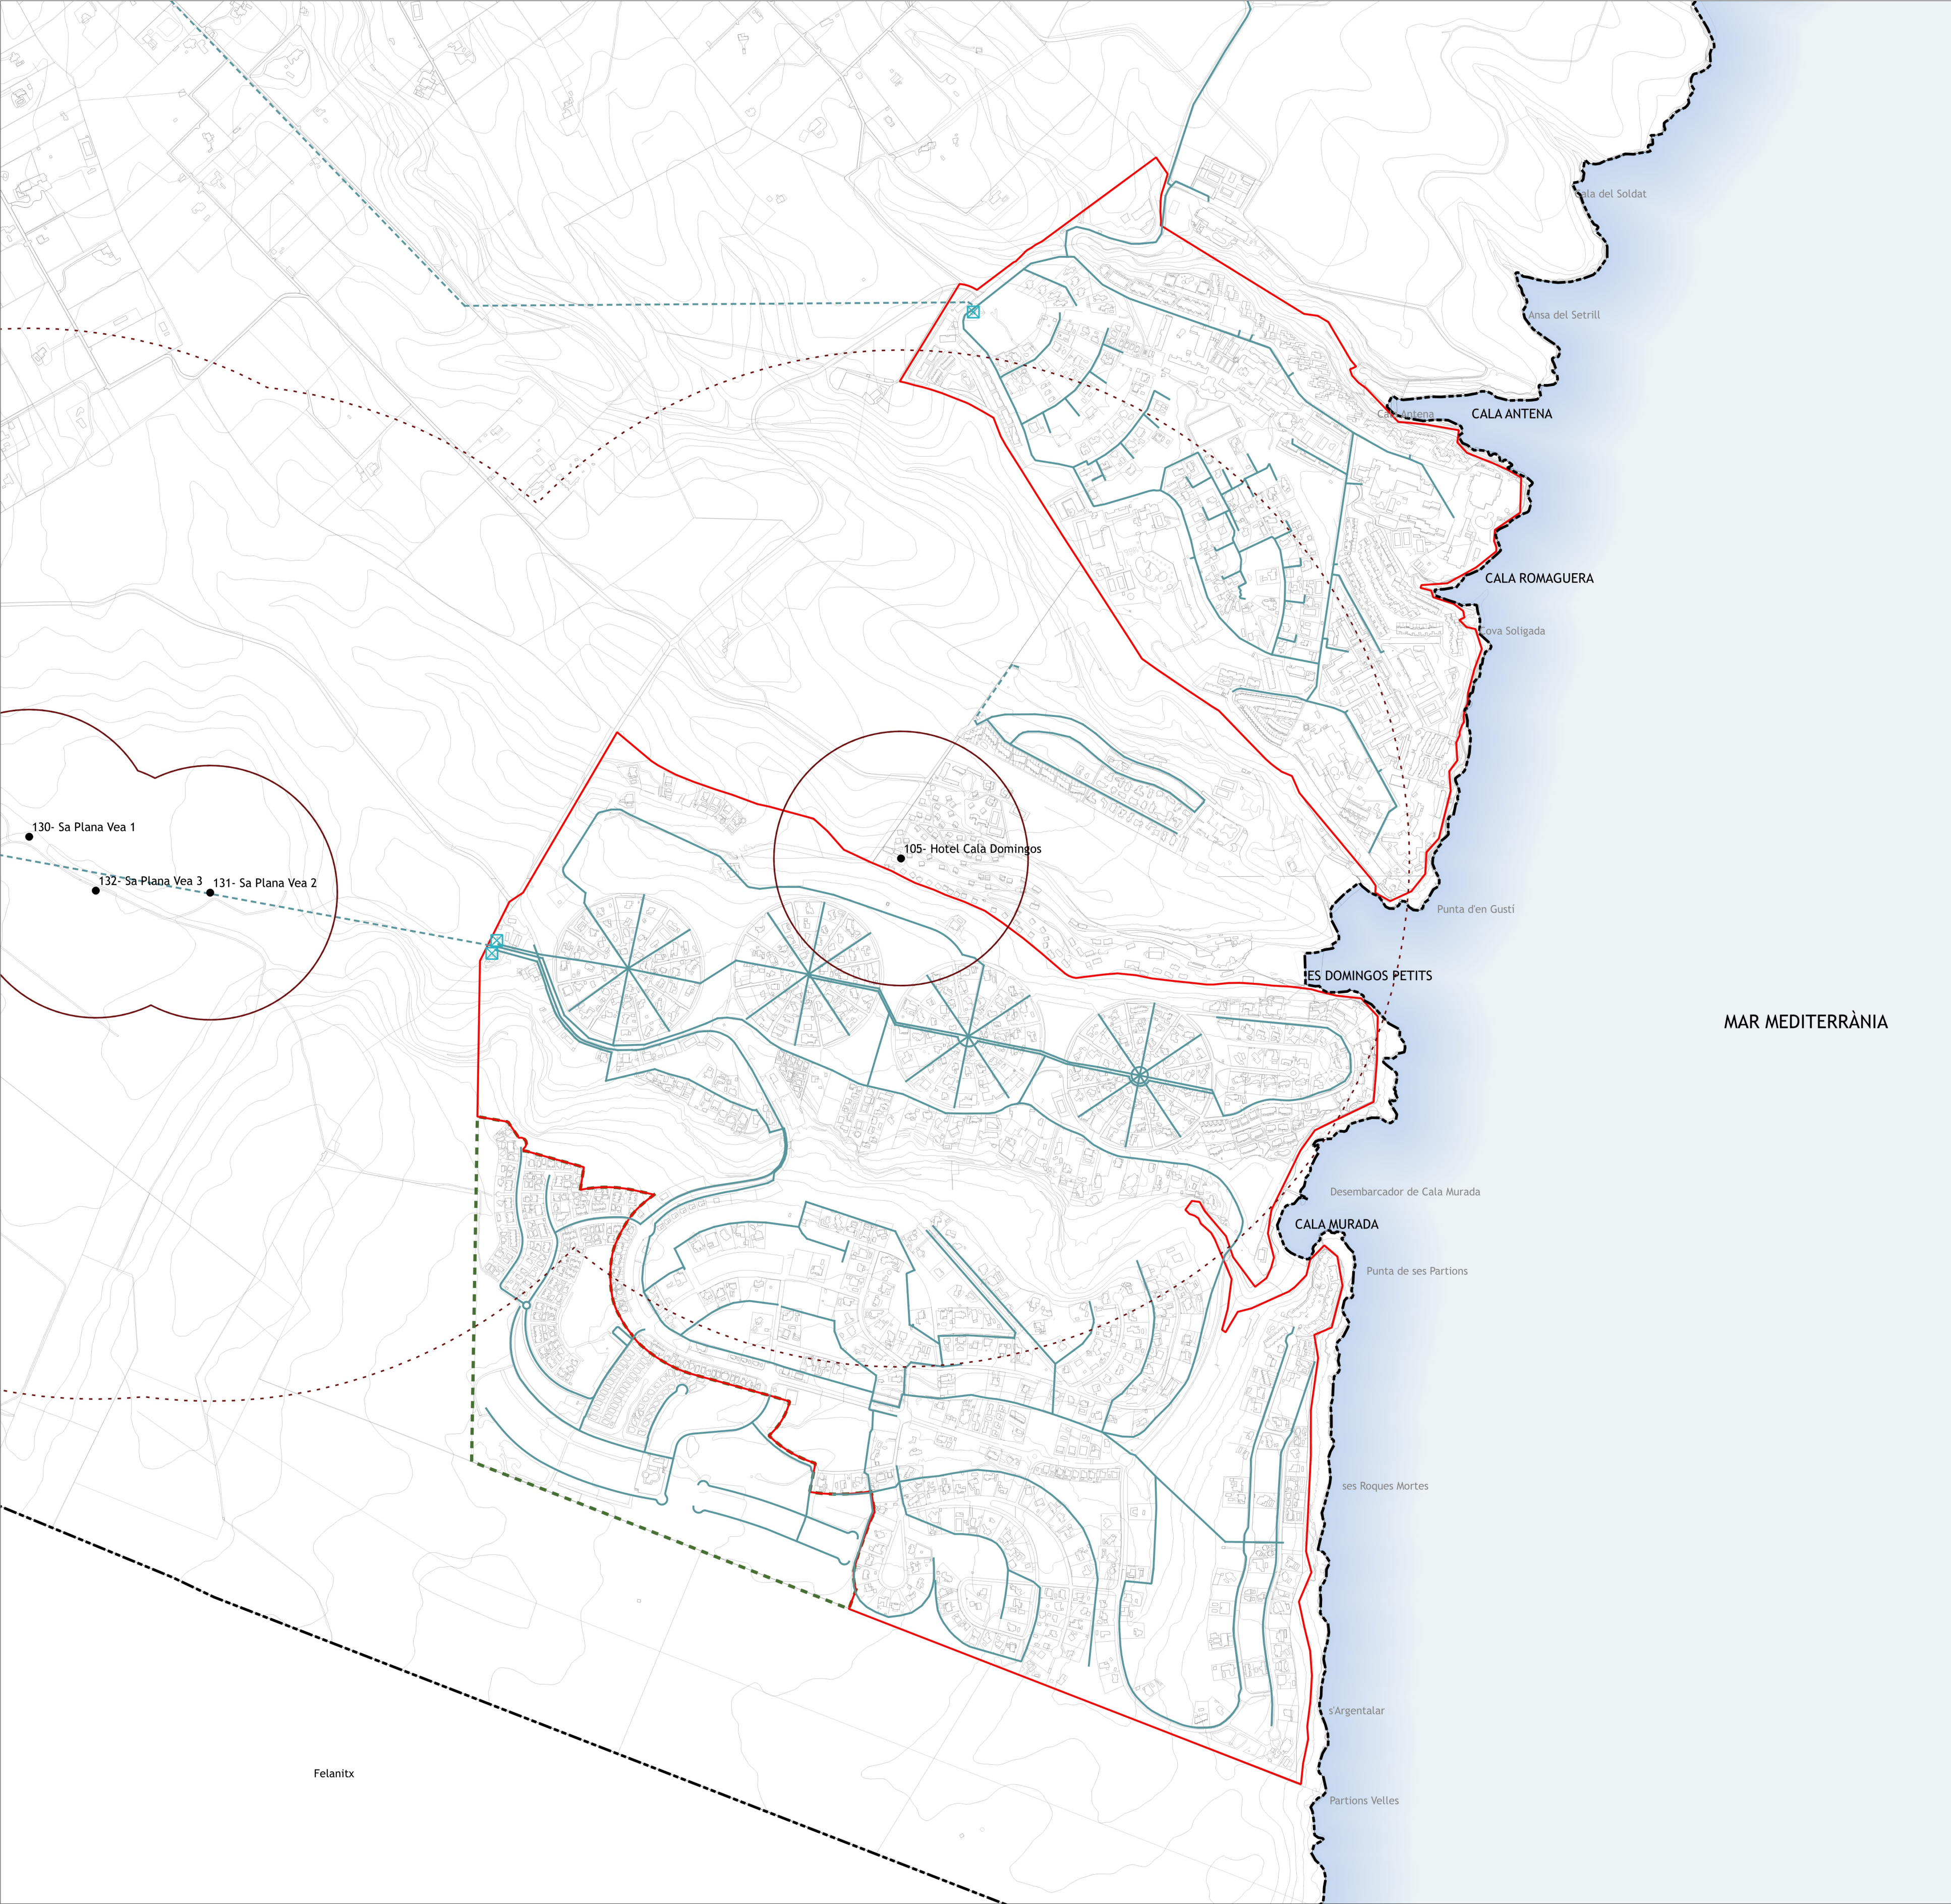


RÈGIM DEL SÒL	SERVEIS AIGUA POTABLE
LÍMIT DE SÒL URBÀ LÍMIT DE SÒL URBANITZABLE	XARXA DE CAPTACIÓ XARXA DE DISTRIBUCIÓ DIPÒSIT D'AIGUA POTABLE
	POU ÀREA DE PROTECCIÓ 250 m ÀREA DE PROTECCIÓ 1000 m

Ajuntament de Manacor
APROVAT PLE
30/11/2021
El secretari general,

Firmado digitalmente por CONTI
FUSTER NICOLAU - DNI
43003963N
Fecha: 2021.11.30 20:20:51
+01'00'

40915099P
SEBASTIA
ANDREU
JORNET (R:
B64750300)

Firmado digitalmente por
40915099P SEBASTIA ANDREU
JORNET (R: B64750300)
Nombre de reconocimiento (DNA):
2.5.4.13Reg0000 /M5648-34474 /
Tomo40346 /Folio36 /
Fecha:15/03/2008 /Inscripcion1:
SerialNumber=IDCES-40915099P
objectId=SEBASTIA ANDREU
JORNET (R: B64750300)
SerialNumber=IDCES-40915099P
objectId=SEBASTIA ANDREU JORNET (R:
B64750300; 2.5.4.09-VATES-
B64750300; 0=JORNET LLOP PASTOR
SLP, c=ES
Fecha: 2021.03.10 17:09:22 +01'00'

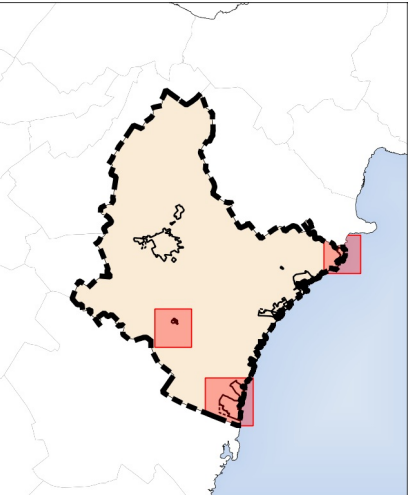

Plaínot:
FEBRER 2021 - ETRS89 - Escala: 1:7.500

Ajuntament
de Manacor

PLA GENERAL DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR
XARXA AIGUA POTABLE: CALA MURADA, CALES DE
MALLORCA, SÓN MACIÀ I S'ILLOT - CALA MORLANDA

PI-SU-A03

0 75 150 225 300 m

JORNETLOPPASTOR
ARQUITECTES

DOCUMENT D'ESMENJA DE DEFICIÈNCIES

34 Plànol d'informació urbà PI-SU-A03 - SEFYCU 2797109

Puede acceder a este documento en formato PDF - PAdES y comprobar su autenticidad en la Sede Electrónica usando el código CSV siguiente:



URL (dirección en Internet) de la Sede Electrónica: <https://cim.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación (CSV): K7AA NDQN KDJ7 LN4D MCZK

En dicha dirección puede obtener más información técnica sobre el proceso de firma, así como descargar las firmas y sellos en formato XAdES correspondientes.

Resumen de firmas y/o sellos electrónicos de este documento

Huella del documento para el firmante	Texto de la firma	Datos adicionales de la firma
	Jaume Munar Fullana Aprovat definitivament amb prescripcions per la CIOTU en sessió de 22/12/2021. El secretari	Firma electrónica - FNMT-RCM - 10/01/2022 9:14 JAUME MUNAR FULLANA
	El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.	