





ZONES D'INUNDABILITAT	POUS	ALTRES DELIMITACIONS
Q10 Q100 Q500	● POUS ZONES DE PROTECCIÓ RESTRICCIÓ MÀXIMA (250 m) RESTRICCIÓ MODERADA (1.000m) VULNERABILITAT AQUÍFERS ALTA MITJANA BAIXA	VÈRTEXS GEODÈSICS XARXA VIÀRIA XARXA DE DRENATGE SÒL URBÀ I URBANITZABLE ZONA DE SEGURETAT SERVITUD AEROPORTUÀRIA ZONA D'INFLUÈNCIA DE COSTES (500m)

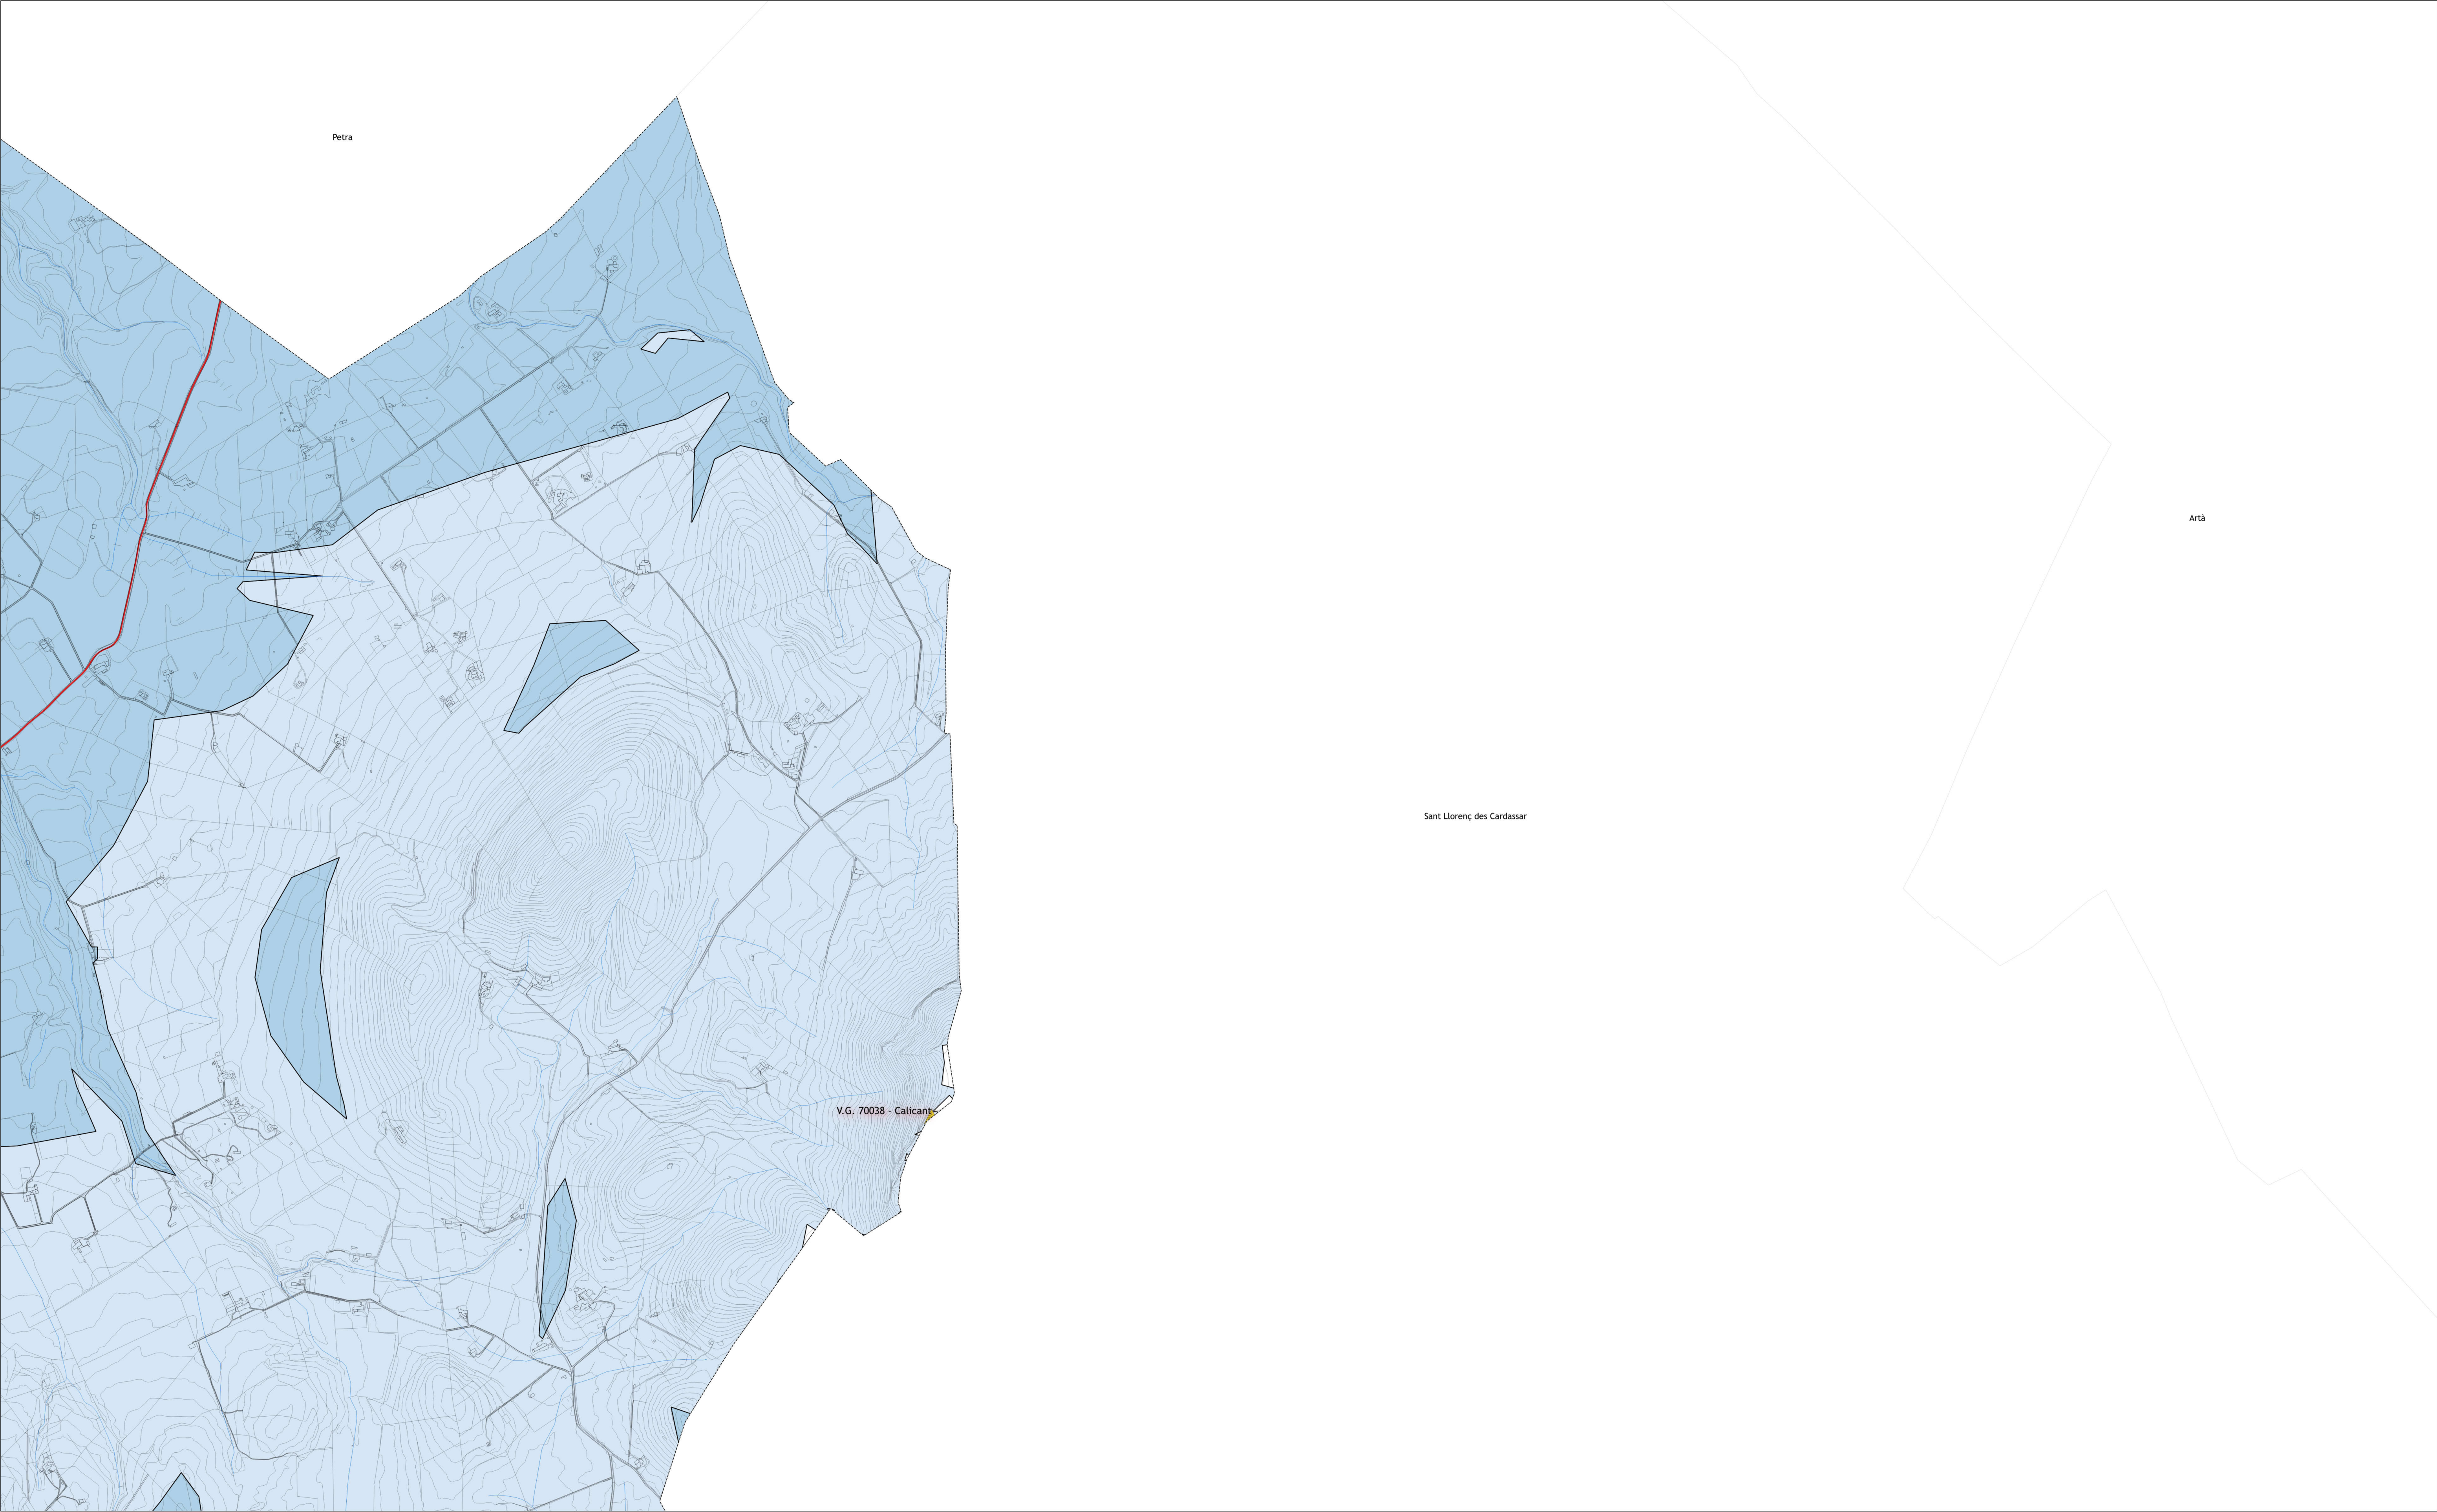

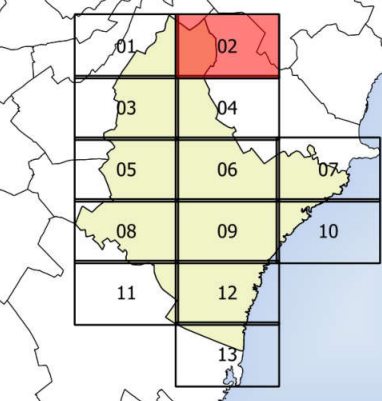

Ajuntament
de

Manacor

Pla General del Terme Municipal de Manacor

PO-PP02

Plànol:
Àrees de Protecció


NOVEMBRE 2021 - ETRS89 - Escala: 1:10.000

JORNET LLOPPASTOR
ARQUITECTES

0 100 200 300 m

(h)

DOCUMENT D'ESMENJA (acord CIOTU de 30.07.2021)

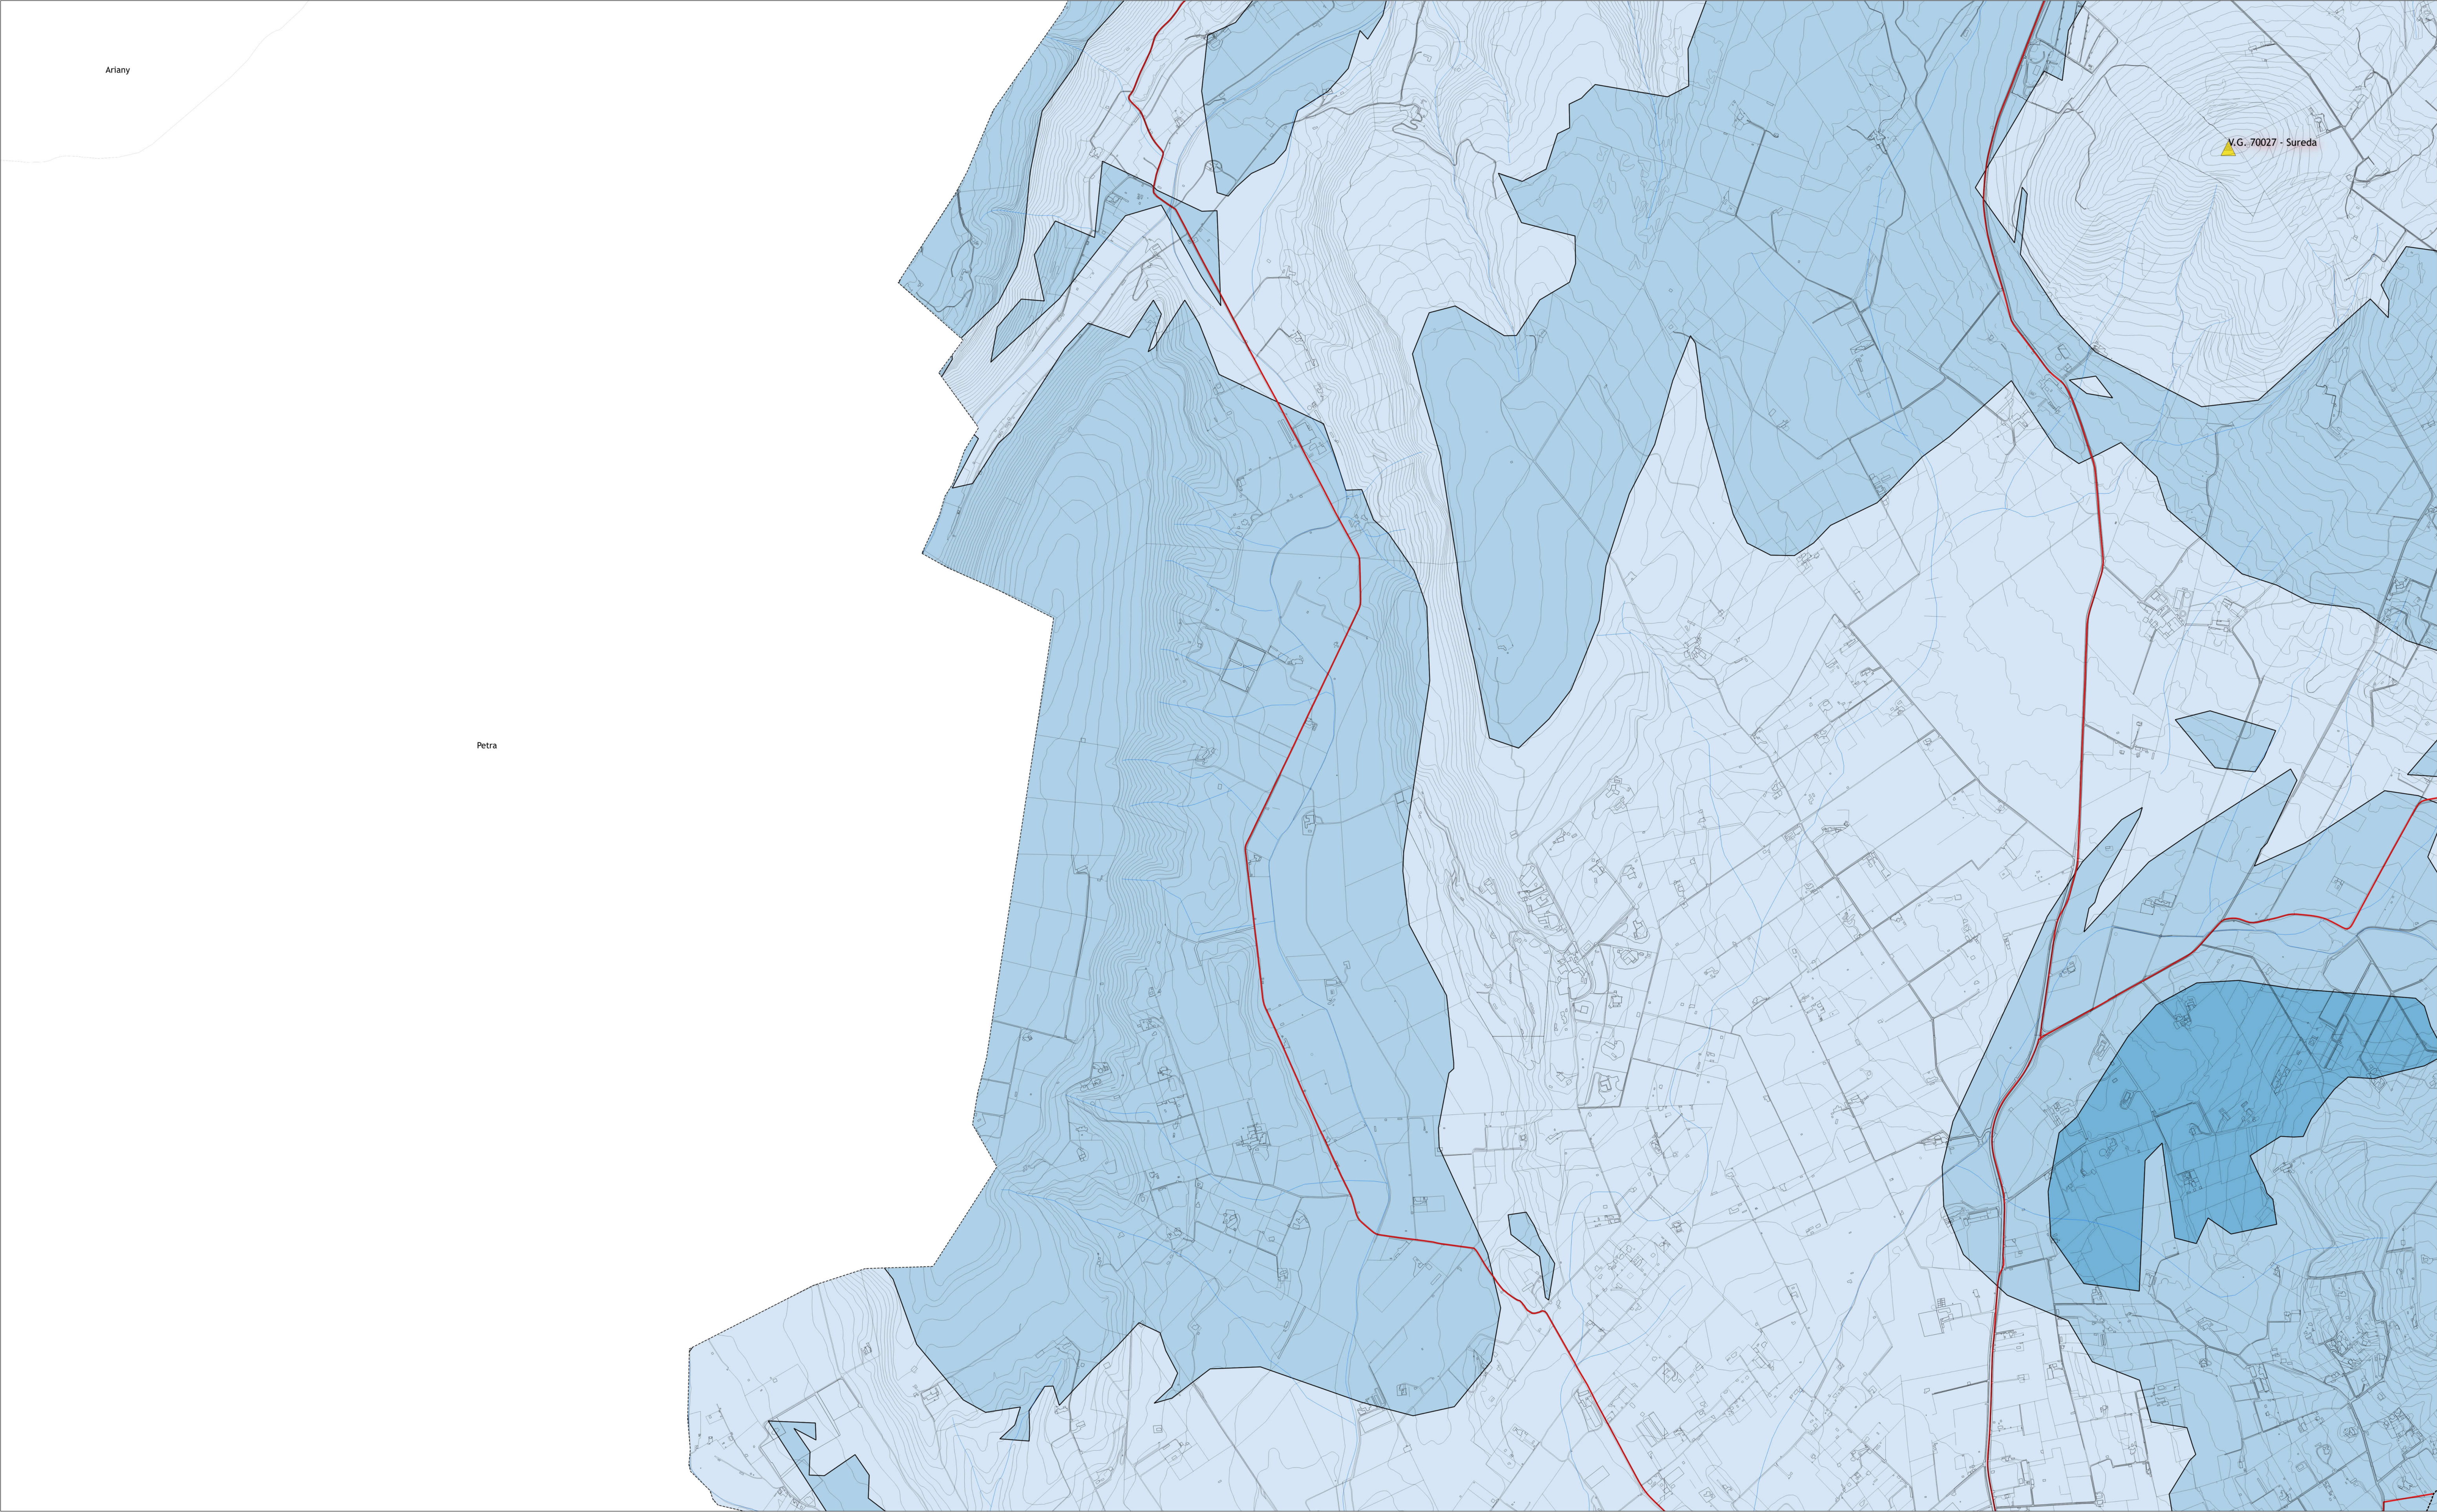

ZONES D'INUNDABILITAT	POUS	ALTRES DELIMITACIONS
Q10 Q100 Q500	• POUS ZONES DE PROTECCIÓ RESTRICCIÓ MÀXIMA (250 m) RESTRICCIÓ MODERADA (1.000m)	VÈRTEXS GEODÈSICS XARXA VIÀRIA XARXA DE DRENATGE SÒL URBÀ I URBANITZABLE ZONA DE SEGURETAT SERVITUD AEROPORTUÀRIA ZONA D'INFLUÈNCIA DE COSTES (500m)
	VULNERABILITAT AQUÍFERS ALTA MITJANA BAIXA	

0102

0304

0506

0809

1112

1314

10

Ajuntament
de Manacor

PLA GENERAL DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR

PO-PP03

Plànol:
ÀREES DE PROTECCIÓ


NOVEMBRE 2021 - ETRS89 - Escala: 1:10.000

JORNET LLOPPASTOR
ARQUITECTES

0100200300m

(h)

DOCUMENT D'ESMENJA (acord CIOTU de 30.07.2021)

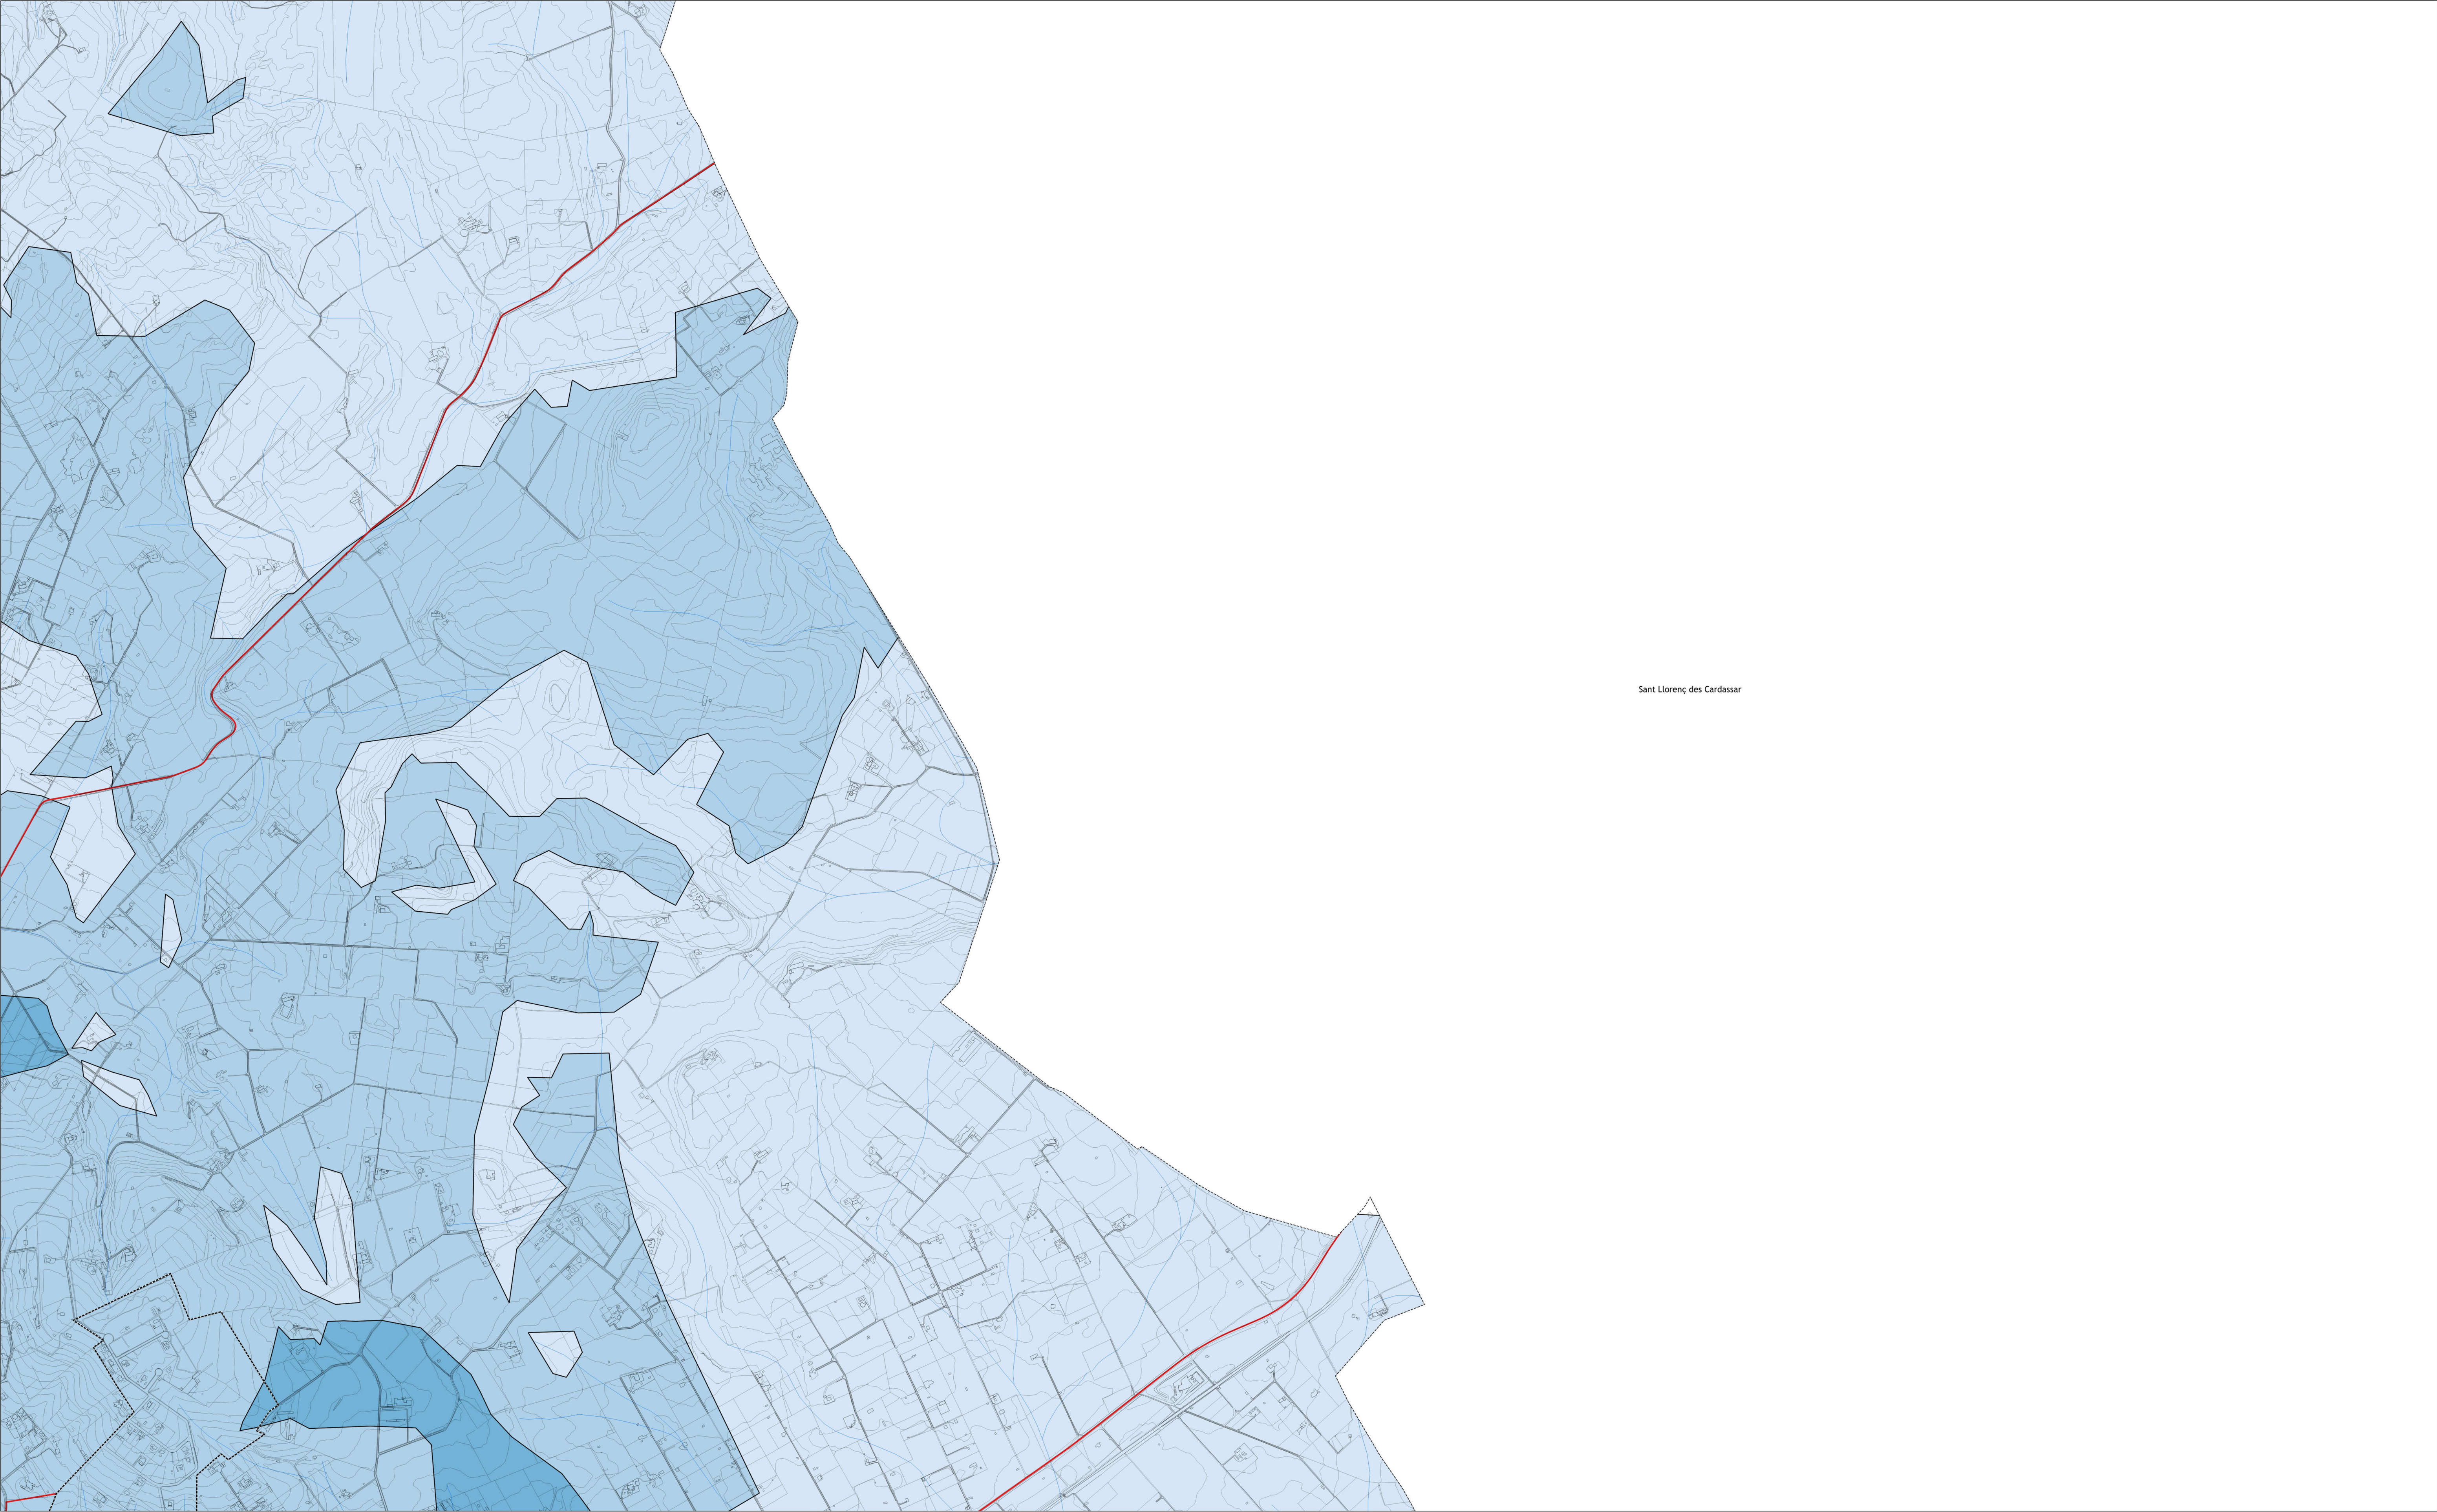


Sant Llorenç des Cardassar

ZONES D'INUNDABILITAT	POUS	ALTRES DELIMITACIONS
Q10 Q100 Q500	• POUS ZONES DE PROTECCIÓ RESTRICCIÓ MÀXIMA (250 m) RESTRICCIÓ MODERADA (1.000m) VULNERABILITAT AQUÍFERS ALTA MITJANA BAIXA	VÈRTEXS GEODÈSICS XARXA VIÀRIA XARXA DE DRENATGE SÒL URBÀ I URBANITZABLE ZONA DE SEGURETAT SERVITUD AEROPORTUÀRIA ZONA D'INFLUÈNCIA DE COSTES (500m)

Ajuntament de Manacor
PLA GENERAL DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR
Plànol:
ÀREES DE PROTECCIÓ
NOVEMBRE 2021 - ETRS89 - Escala: 1:10.000
JORNET LLOPPASTOR
ARQUITECTES

PO-PP04
0 100 200 300 m
DOCUMENT D'ESMENÀ (acord CIOTU de 30.07.2021)

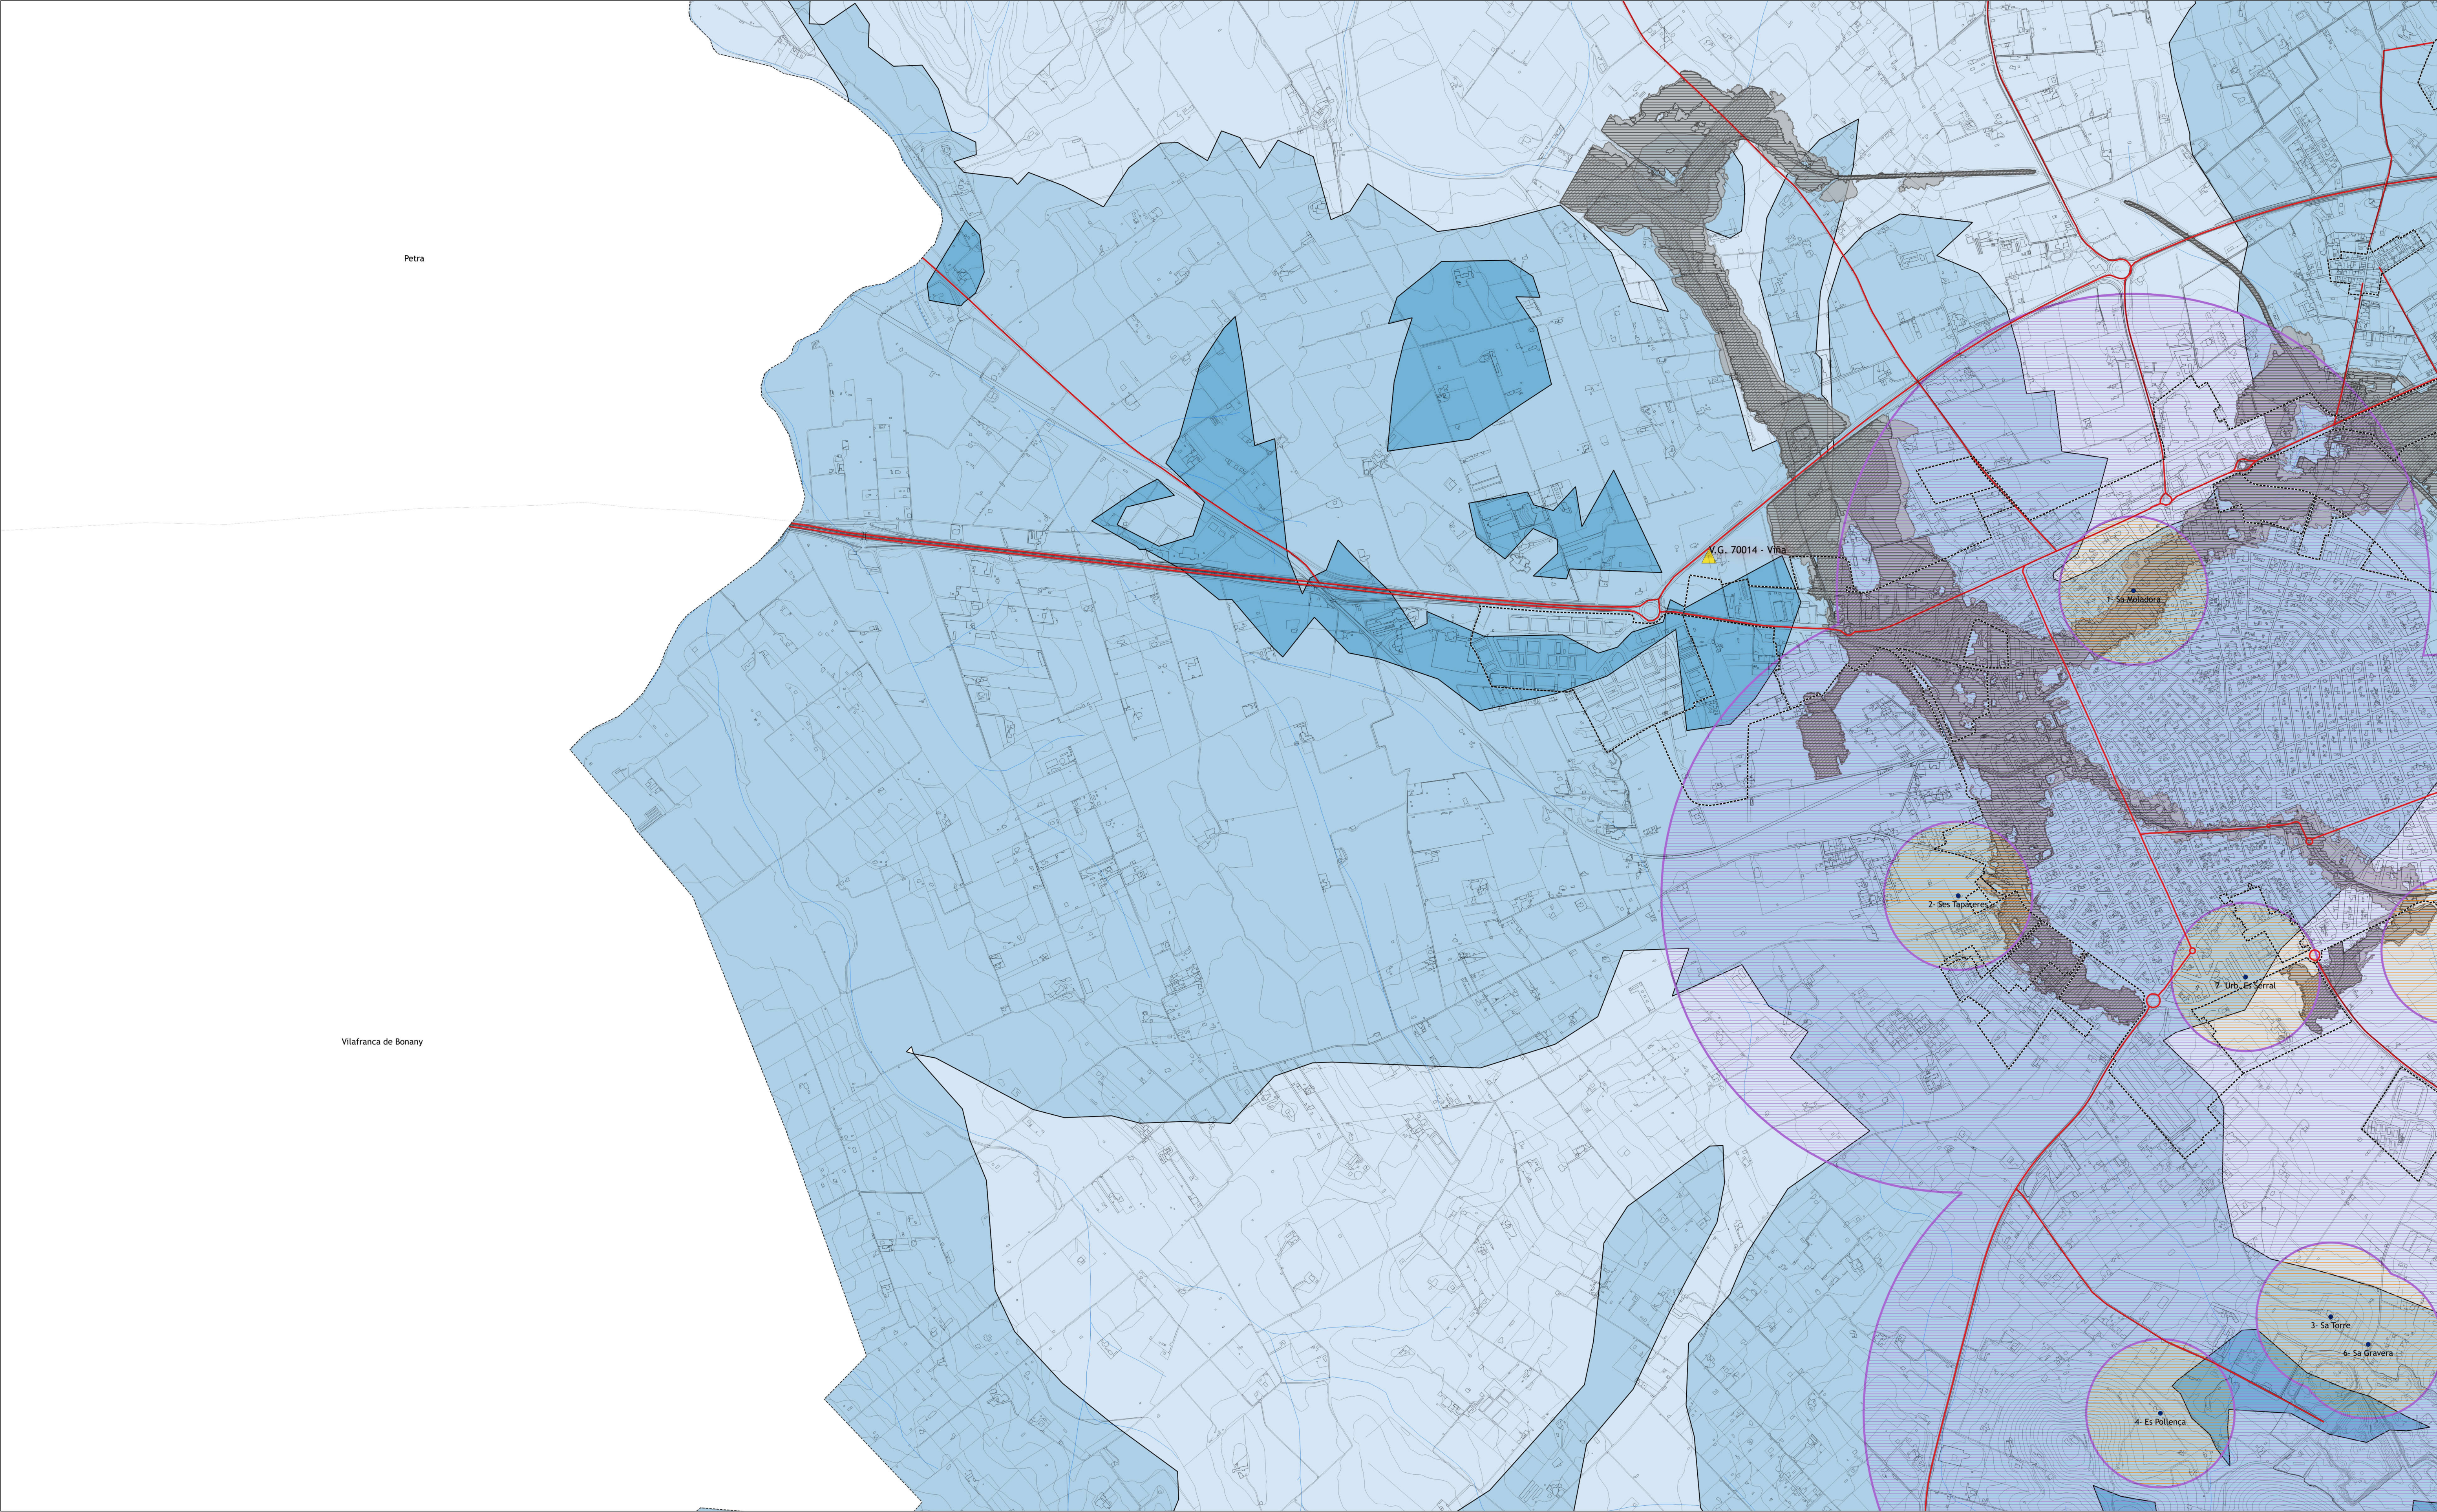

ZONES D'INUNDABILITAT	POUS	ALTRES DELIMITACIONS
Q10 Q100 Q500	POUS ZONES DE PROTECCIÓ RESTRICCIÓ MÀXIMA (250 m) RESTRICCIÓ MODERADA (1.000m)	VÈRTEXS GEODÈSICS XARXA VIÀRIA XARXA DE DRENATGE SÒL URBÀ I URBANITZABLE ZONA DE SEGURETAT SERVITUD AEROPORTUÀRIA ZONA D'INFLUÈNCIA DE COSTES (500m)
	VULNERABILITAT AQUIFERS ALTA MITJANA BAIXA	

01020304050607080910111213

Ajuntament de Manacor

PLA GENERAL DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR

ÀREES DE PROTECCIÓ

Plànol:


NOVEMBRE 2021 - ETRS89 - Escala: 1:10.000

JORNET LLOPASTOR ARQUITECTES


PO-PP05

0 100 200 300 m

DOCUMENT D'ESMENJA (acord CIOTU de 30.07.2021)

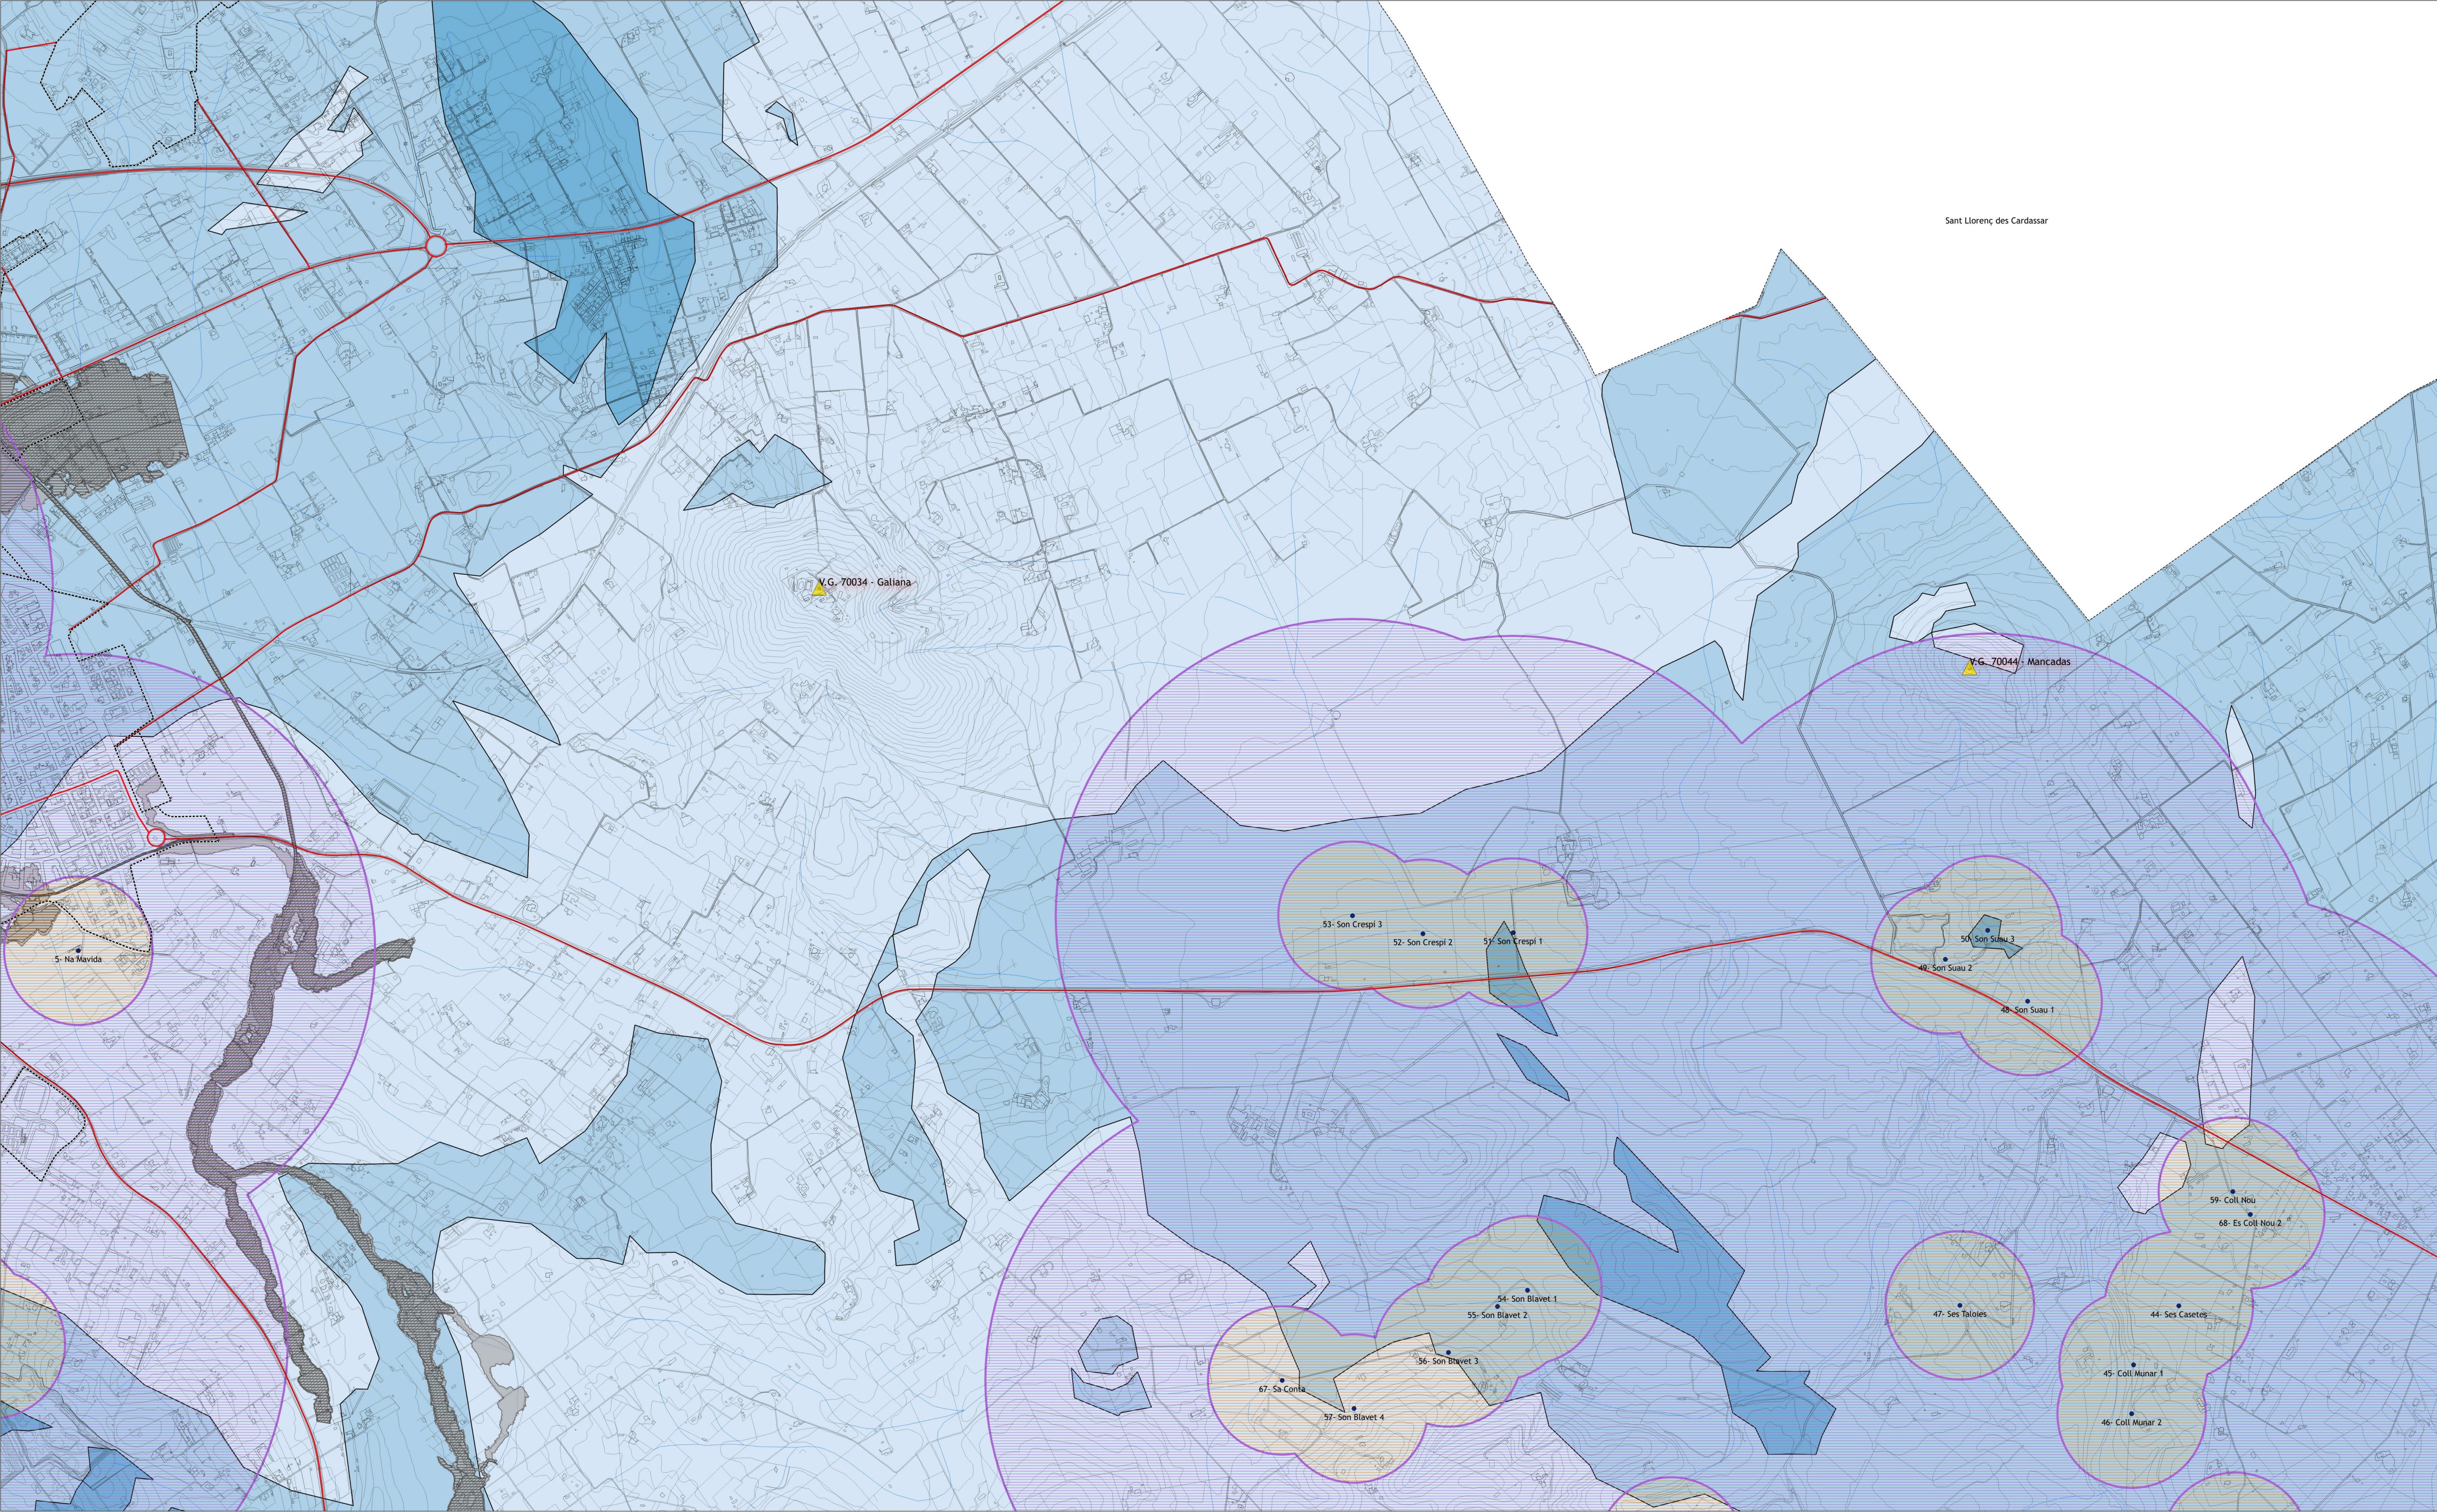

ZONES D'INUNDABILITAT	POUS	ALTRES DELIMITACIONS
Q10 Q100 Q500	POUS ZONES DE PROTECCIÓ RESTRICCIÓ MÀXIMA (250 m) RESTRICCIÓ MODERADA (1.000m) VULNERABILITAT AQUÍFERS ALTA MITJANA BAIXA	VÈRTEIXS GEODÈSICS XARXA VIÀRIA XARXA DE DRENATGE SÒL URBÀ I URBANITZABLE ZONA DE SEGURETAT SERVITUT AEROPORTUÀRIA ZONA D'INFLUÈNCIA DE COSTES (500m)

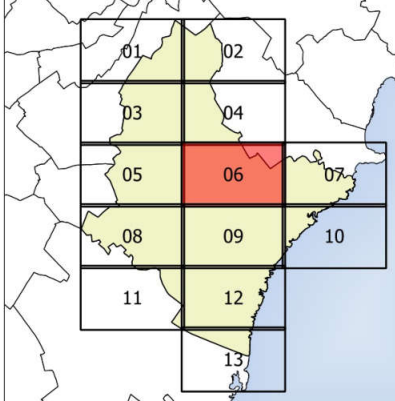



Ajuntament
de Manacor

PLA GENERAL DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR

PO-PP06

Plànol:
ÀREES DE PROTECCIÓ


NOVEMBRE 2021 - ETRS89 - Escala: 1:10.000

JORNET LLOPPASTOR
ARQUITECTES

0 100 200 300 m

h

DOCUMENT D'ESMENJA (acord CIOTU de 30.07.2021)

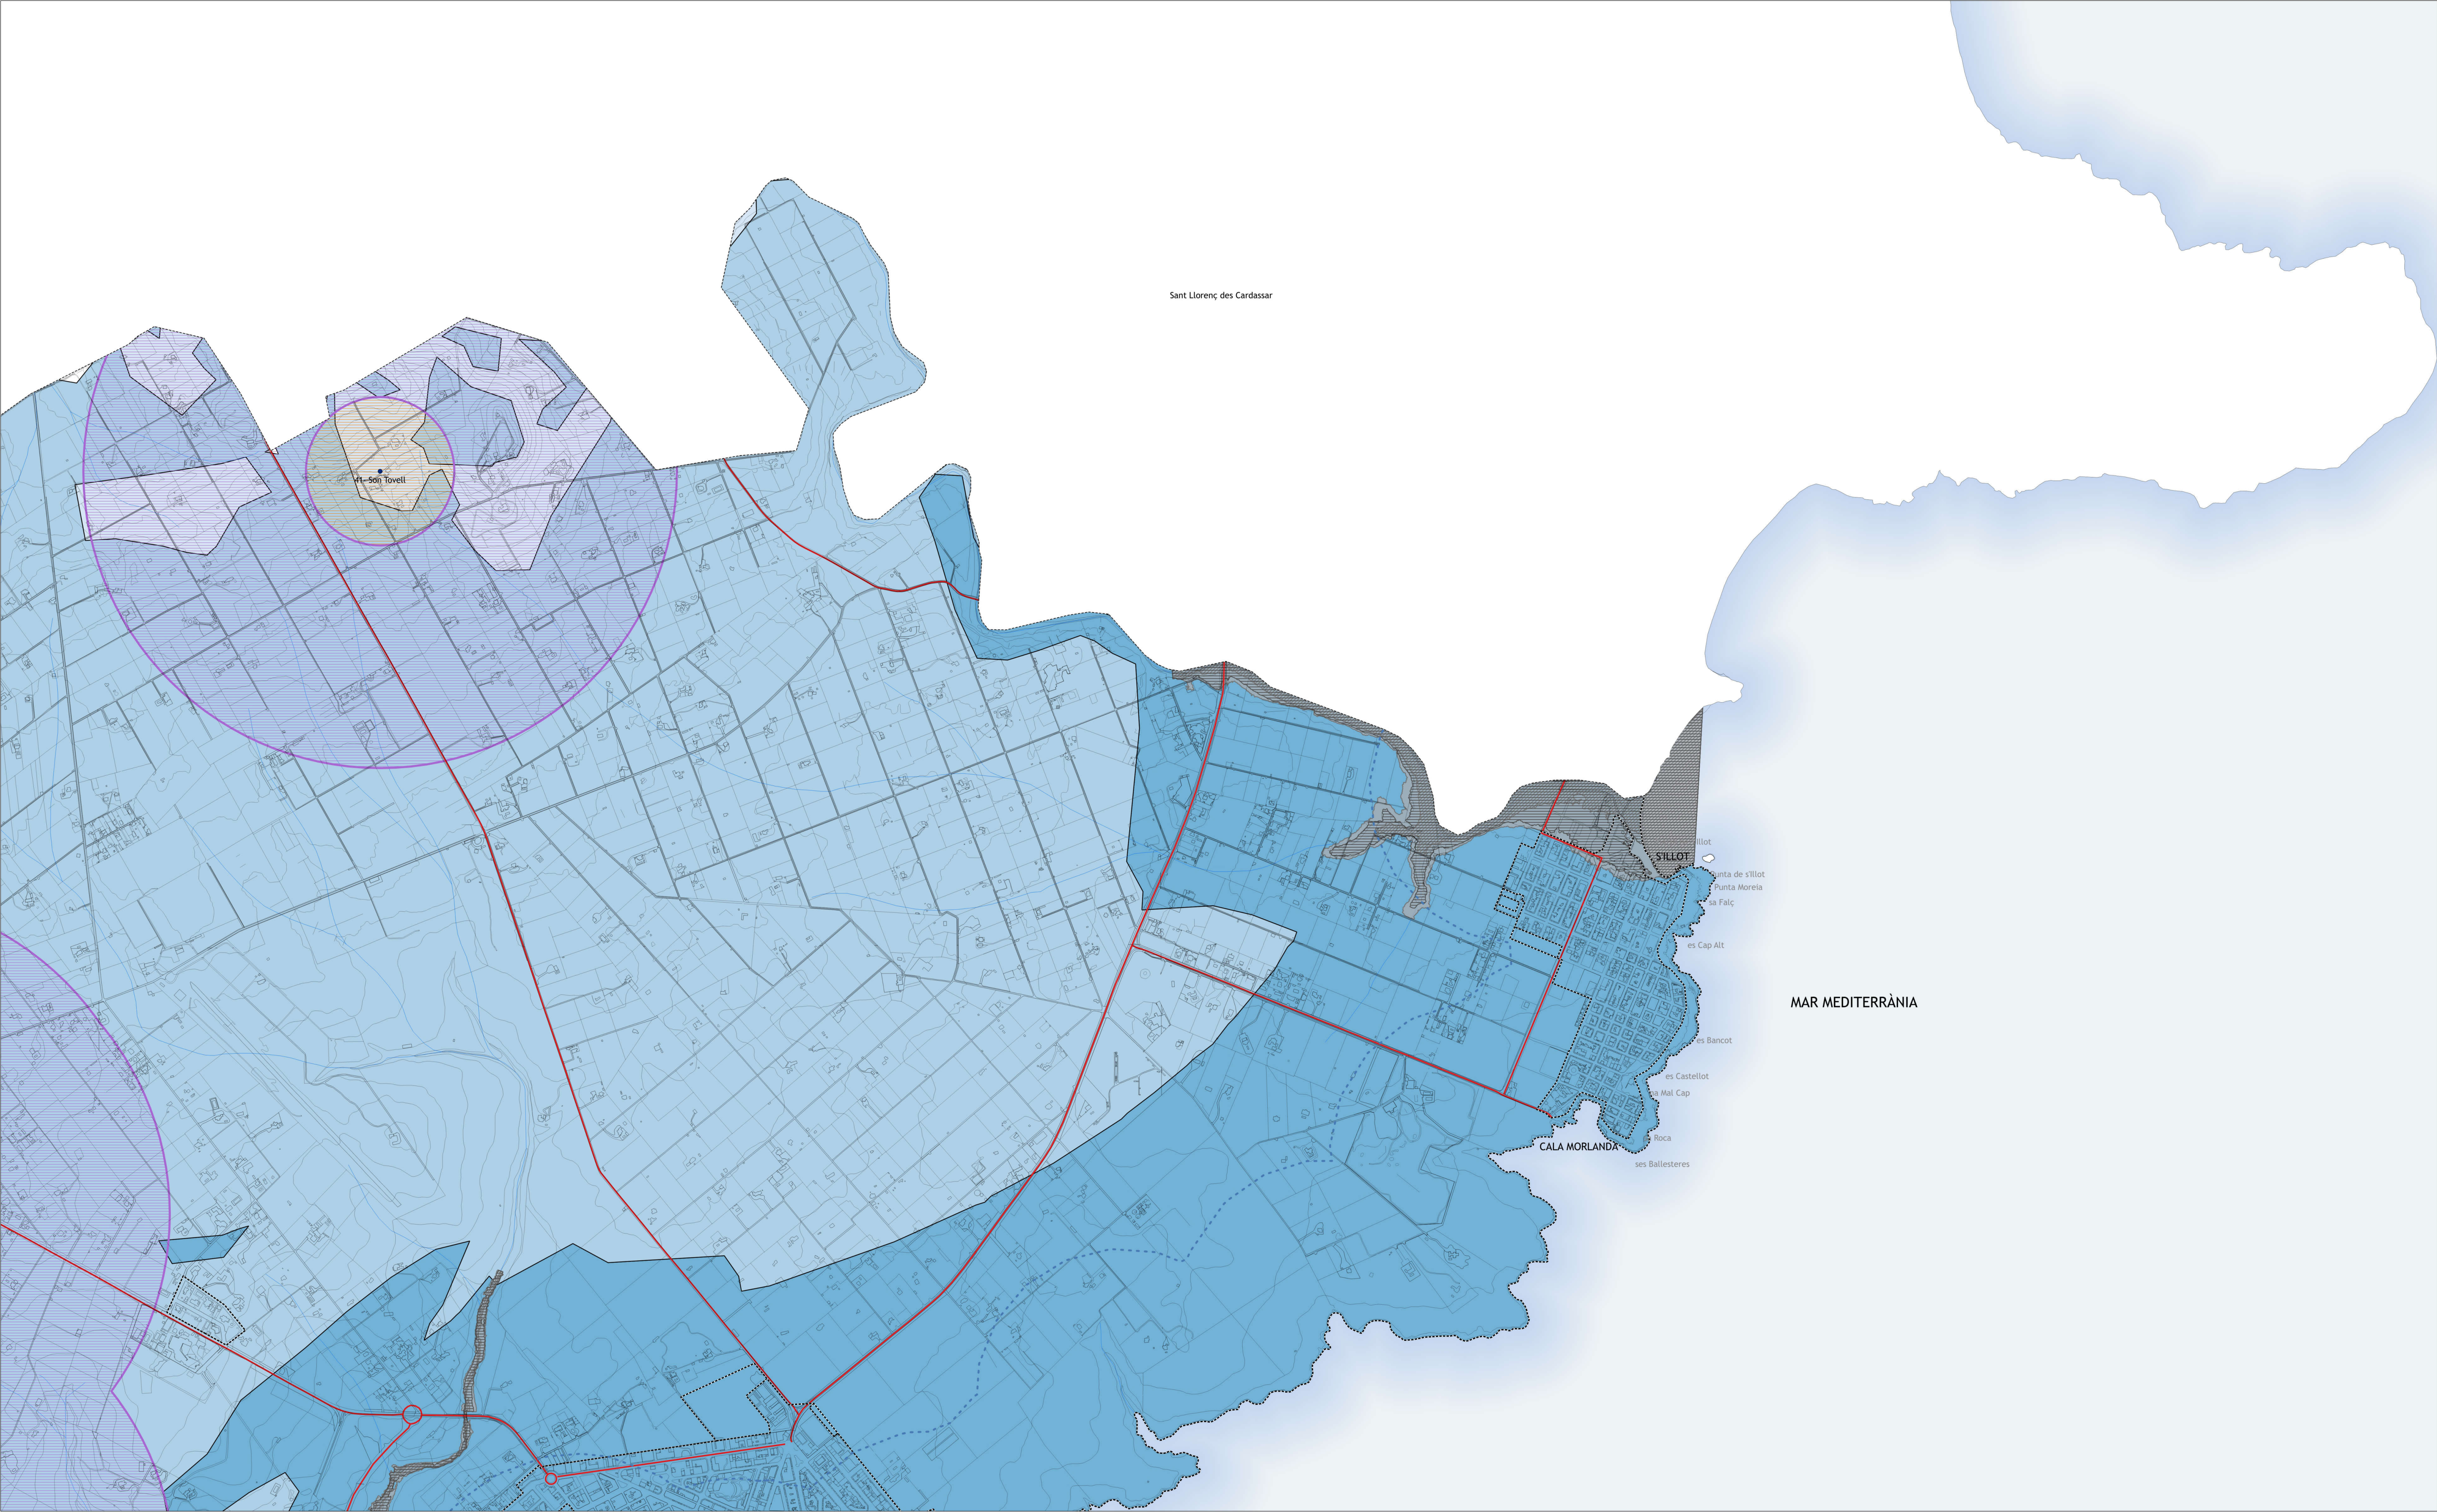

ZONES D'INUNDABILITAT	POUS	ALTRES DELIMITACIONS
Q10 Q100 Q500	● POUS ZONES DE PROTECCIÓ RESTRICCIÓ MÀXIMA (250 m) RESTRICCIÓ MODERADA (1.000m) VULNERABILITAT AQUÍFERS ALTA MITJANA BAIXA	VÈRTEXS GEODÈSICS XARXA VIÀRIA XARXA DE DRENATGE SÒL URBÀ I URBANITZABLE ZONA DE SEGURETAT SERVITUD AEROPORTUÀRIA ZONA D'INFLUÈNCIA DE COSTES (500m)

Ajuntament de Manacor
PLA GENERAL DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR
ÀREES DE PROTECCIÓ


Plànol:
PO-PP07

NOVEMBRE 2021 - ETRS89 - Escala: 1:10.000

0 100 200 300 m

JORNET LLOPPASTOR
ARQUITECTES

DOCUMENT D'ESMENJA (acord CIOTU de 30.07.2021)

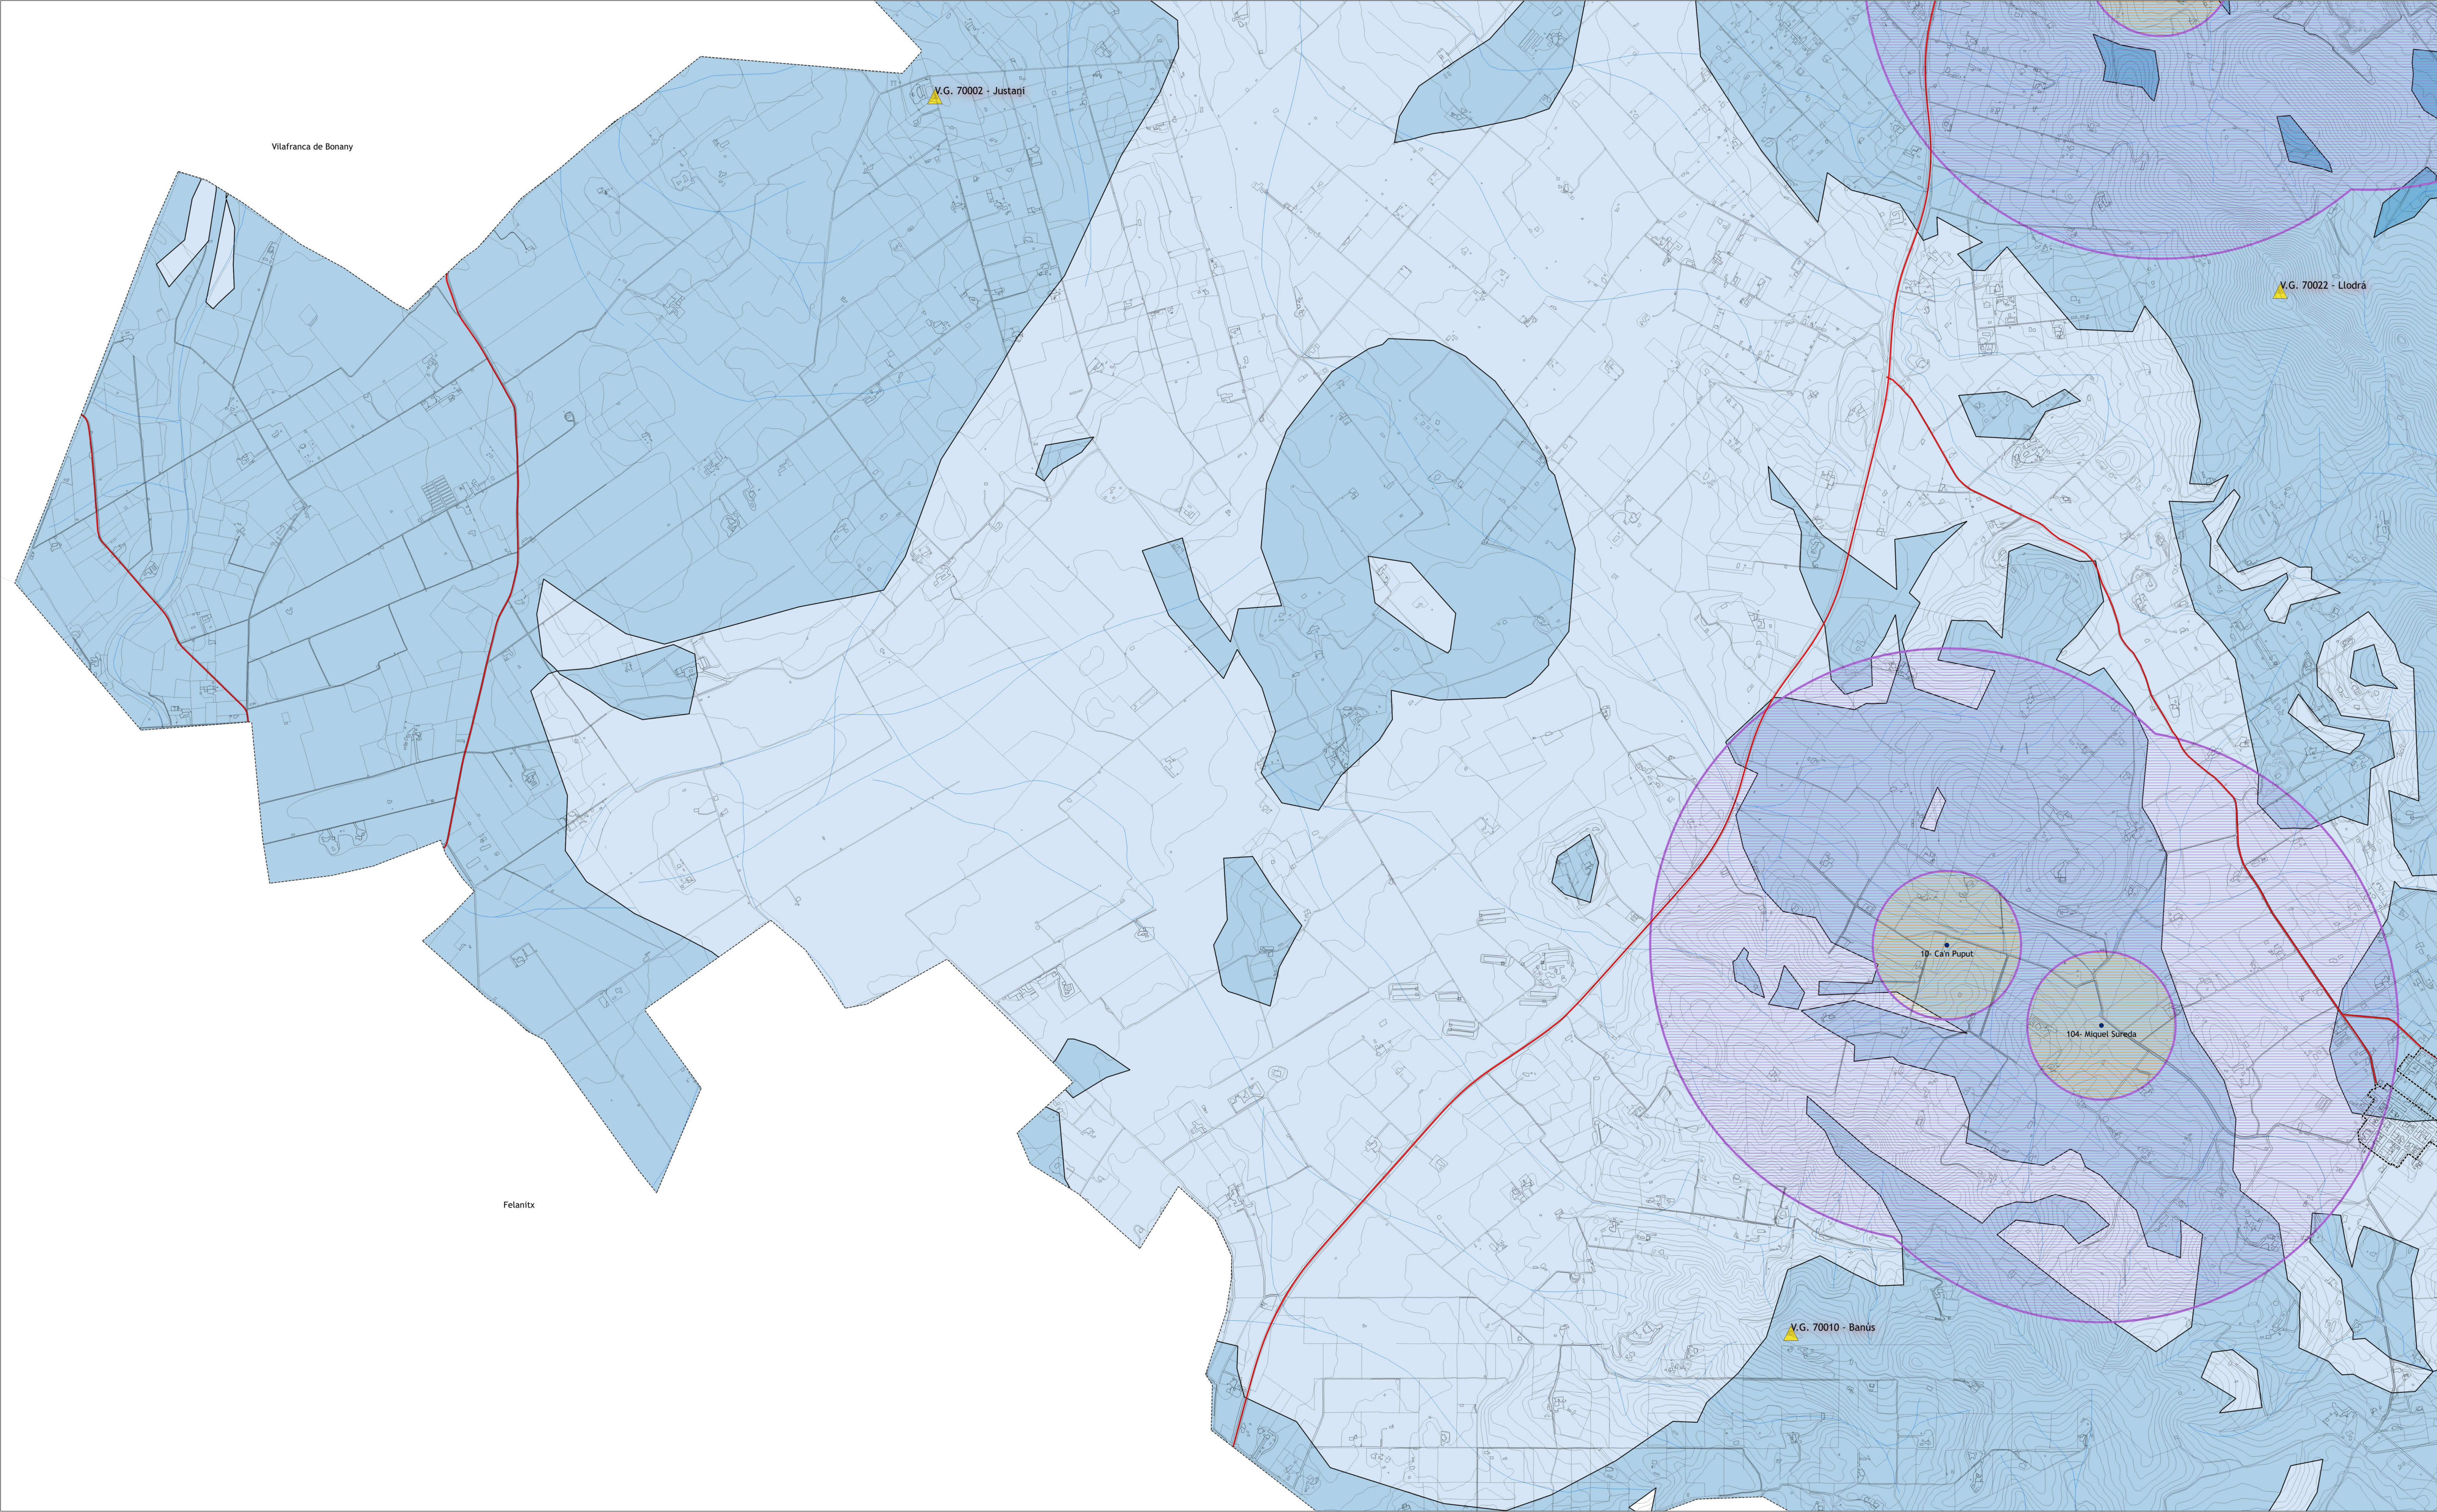

ZONES D'INUNDABILITAT	POUS	ALTRES DELIMITACIONS
Q10 Q100 Q500	• POUS ZONES DE PROTECCIÓ RESTRICCIÓ MÀXIMA (250 m) RESTRICCIÓ MODERADA (1.000m)	VÈRTEIXS GEODÈSICS XARXA VIÀRIA XARXA DE DRENATGE SÒL URBÀ I URBANITZABLE ZONA DE SEGURETAT SERVITUD AEROPORTUÀRIA ZONA D'INFLUÈNCIA DE COSTES (500m)
	VULNERABILITAT AQUIFERS ALTA MITJANA BAIXA	

0102

0304

0506

0708

0910

1112

1314

Ajuntament de Manacor

PLA GENERAL DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR

PO-PP08

Plànol:
ÀREES DE PROTECCIÓ


NOVEMBRE 2021 - ETRS89 - Escala: 1:10.000

JORNETLOPPASTOR ARQUITECTES

0 100 200 300 m

(h)

DOCUMENT D'ESMENJA (acord CIOTU de 30.07.2021)

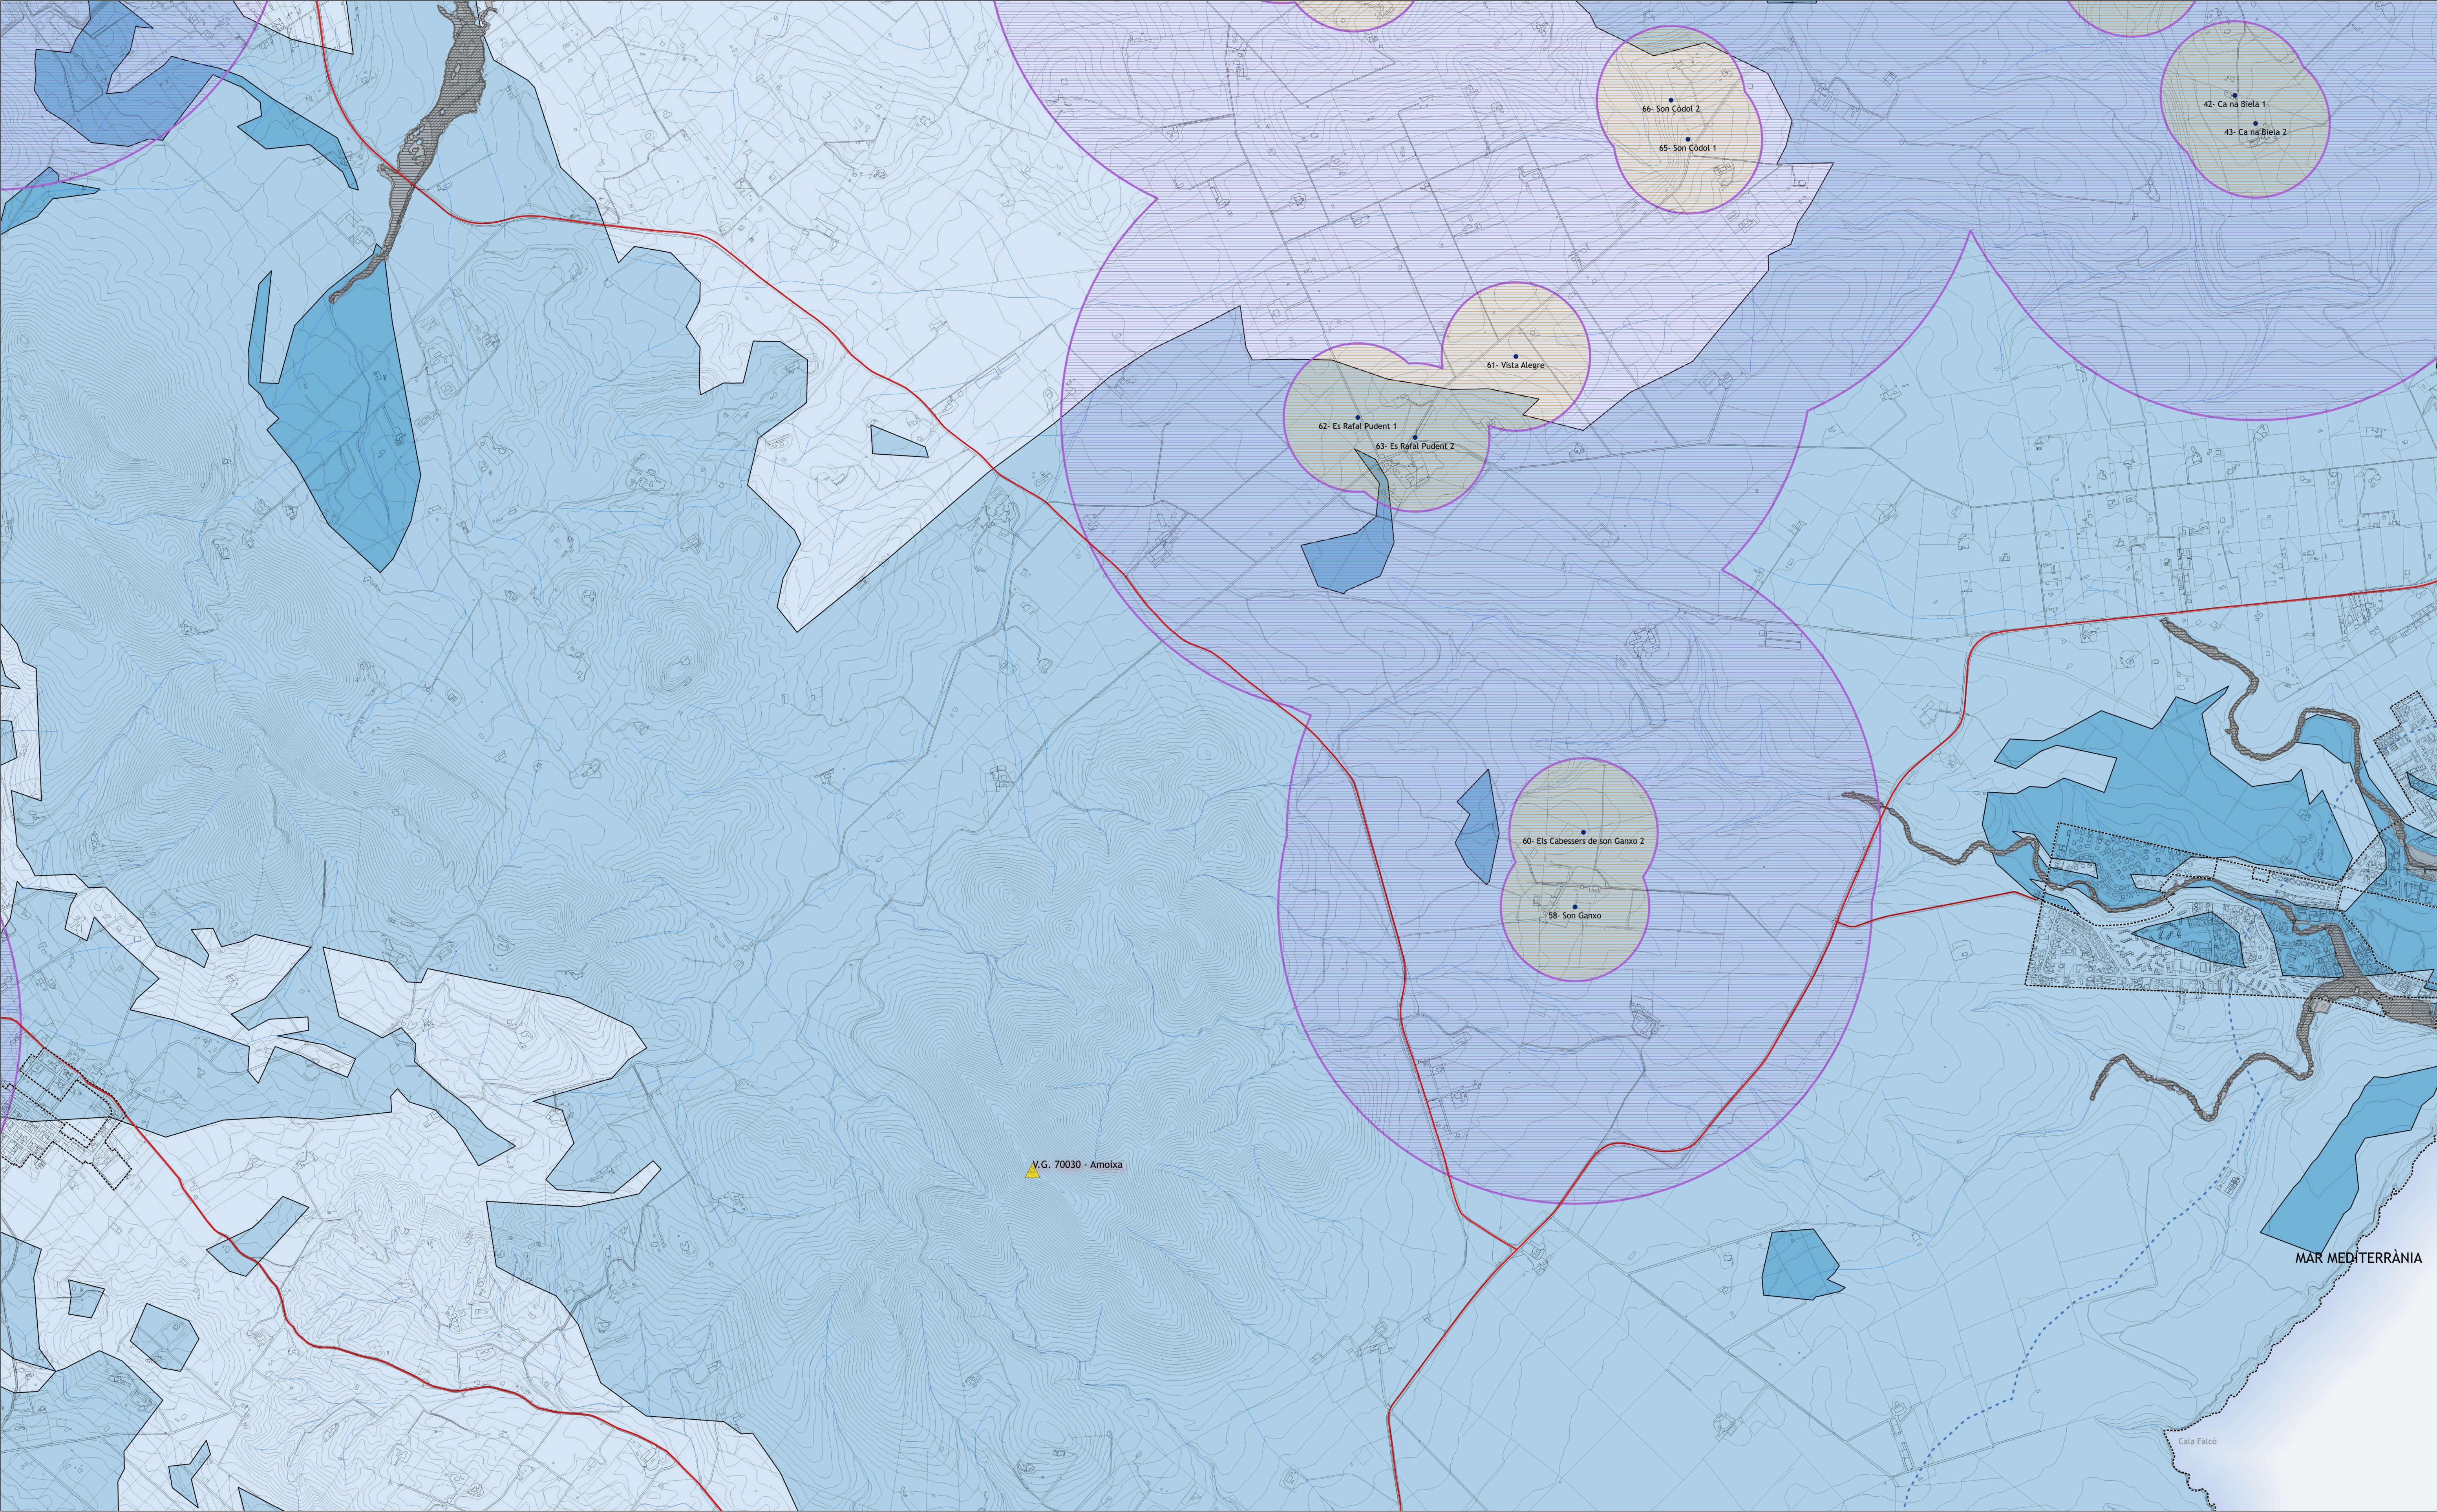

ZONES D'INUNDABILITAT	POUS	ALTRES DELIMITACIONS
Q10 Q100 Q500	POUS ZONES DE PROTECCIÓ RESTRICCIÓ MÀXIMA (250 m) RESTRICCIÓ MODERADA (1.000m) VULNERABILITAT AQUÍFERS ALTA MITJANA BAIXA	VÈRTEIXS GEODÈSICS XARXA VIÀRIA XARXA DE DRENATGE SÒL URBÀ I URBANITZABLE ZONA DE SEGURETAT SERVITUD AEROPORTUÀRIA ZONA D'INFLUÈNCIA DE COSTES (500m)

01	02
03	04
05	06
07	08
09	10
11	12
13	14

Ajuntament de Manacor
PLA GENERAL DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR
PO-PP09
ÀREES DE PROTECCIÓ


Plànol:
NOVEMBRE 2021 - ETRS89 - Escala: 1:10.000
JORNET LLOPASTOR ARQUITECTES

0 100 200 300 m

DOCUMENT D'ESMENJA (acord CIOTU de 30.07.2021)



ZONES D'INUNDABILITAT	POUS	ALTRES DELIMITACIONS
Q10 Q100 Q500	● POUS ZONES DE PROTECCIÓ RESTRICCIÓ MÀXIMA (250 m) RESTRICCIÓ MODERADA (1.000m)	VÈRTEXS GEODÈSICS XARXA VIÀRIA XARXA DE DRENATGE SÒL URBÀ I URBANITZABLE ZONA DE SEGURETAT SERVITUD AEROPORTUÀRIA ZONA D'INFLUÈNCIA DE COSTES (500m)
	VULNERABILITAT AQUÍFERS ALTA MITJANA BAIXA	

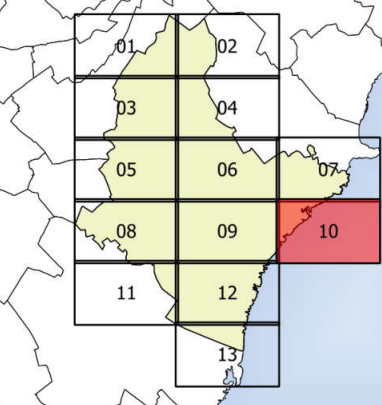



Ajuntament
de

Manacor

Planot:
ÀREES DE PROTECCIÓ


PO-PP10

NOVEMBRE 2021 - ETRS89 - Escala: 1:10.000


0 100 200 300 m

JORNET LLOPPASTOR
ARQUITECTES

DOCUMENT D'ESMENÀ (acord CIOTU de 30.07.2021)

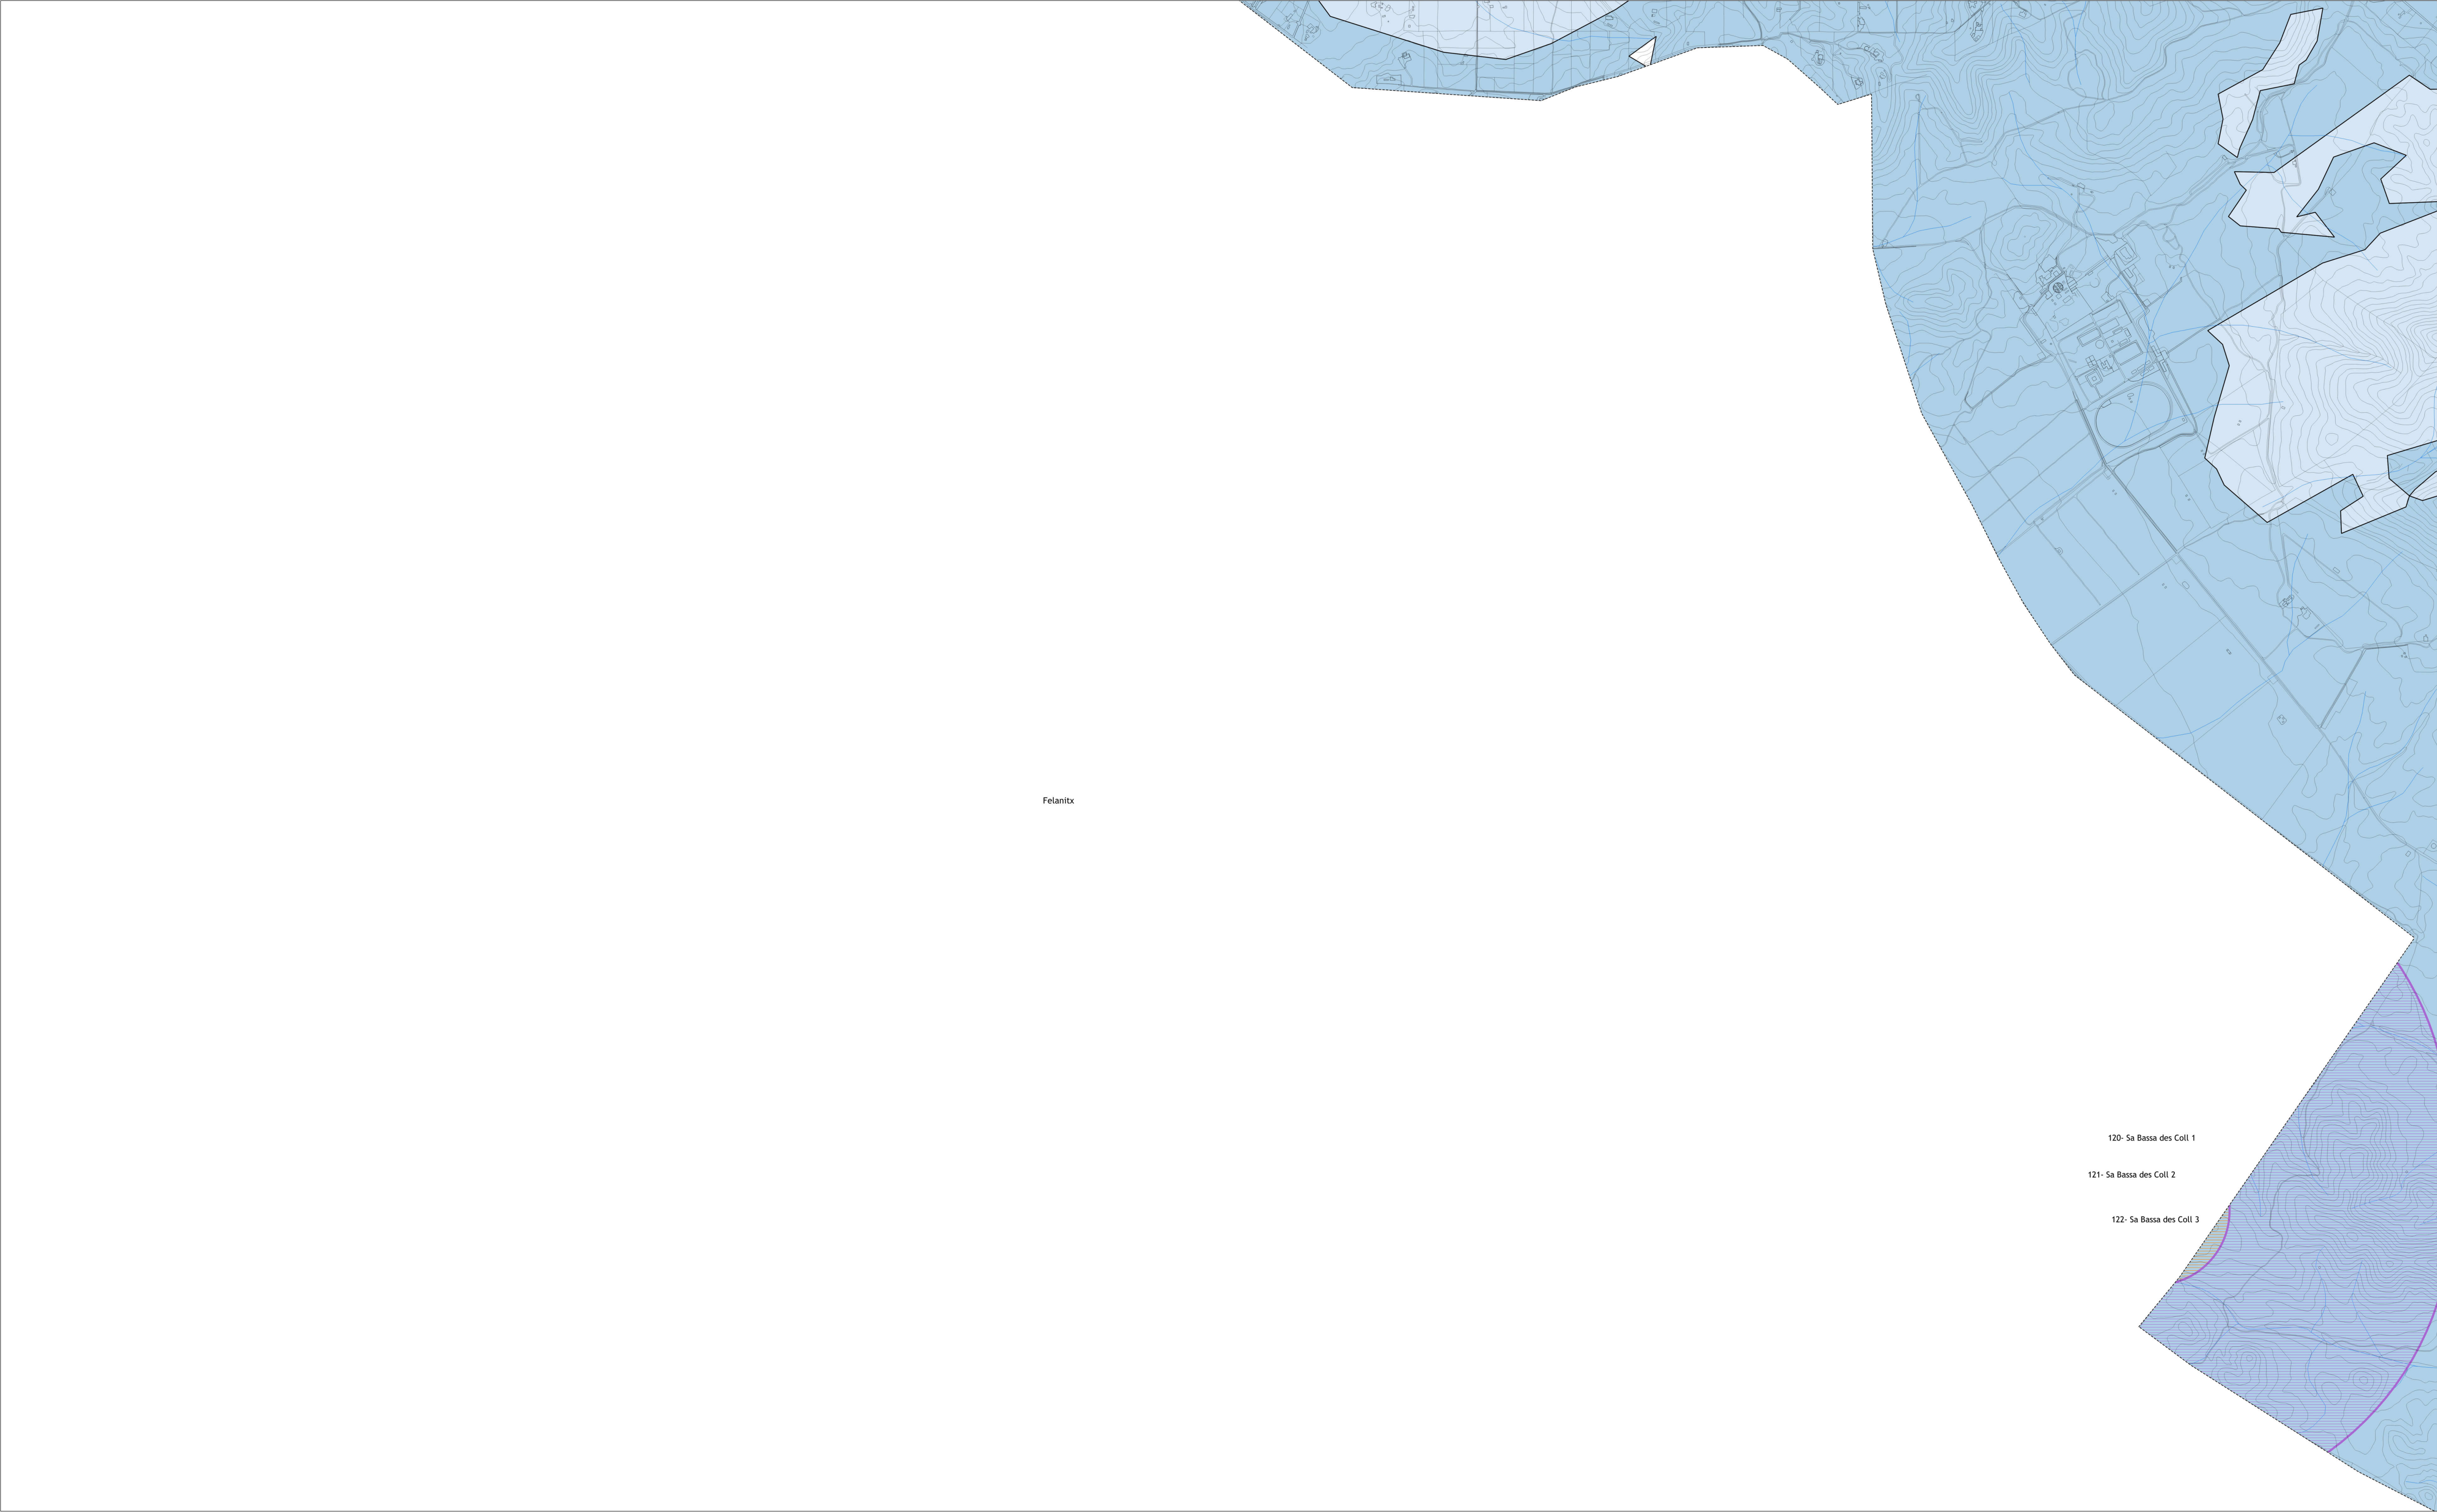

ZONES D'INUNDABILITAT	POUS	ALTRES DELIMITACIONS
Q10 Q100 Q500	● POUS ZONES DE PROTECCIÓ RESTRICCIÓ MÀXIMA (250 m) RESTRICCIÓ MODERADA (1.000m)	VÈRTEIXS GEODÈSICS XARXA VIÀRIA XARXA DE DRENATGE SÒL URBÀ I URBANITZABLE ZONA DE SEGURETAT SERVITUD AEROPORTUÀRIA ZONA D'INFLUÈNCIA DE COSTES (500m)
	VULNERABILITAT AQUÍFERS ALTA MITJANA BAIXA	

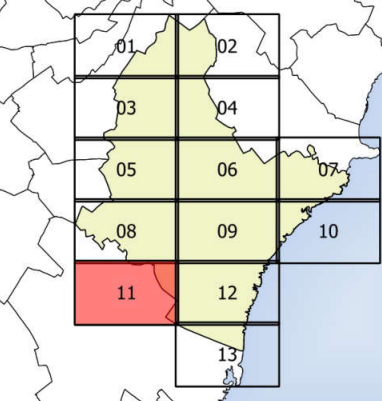



Ajuntament
de

Manacor

Pla General del Terme Municipal de Manacor

PO-PP11

Plànol:
Àrees de Protecció


NOVEMBRE 2021 - ETRS89 - Escala: 1:10.000

JORNETLOPPASTOR
ARQUITECTES

0100200300m

(h)


DOCUMENT D'ESMENJA (acord CIOTU de 30.07.2021)

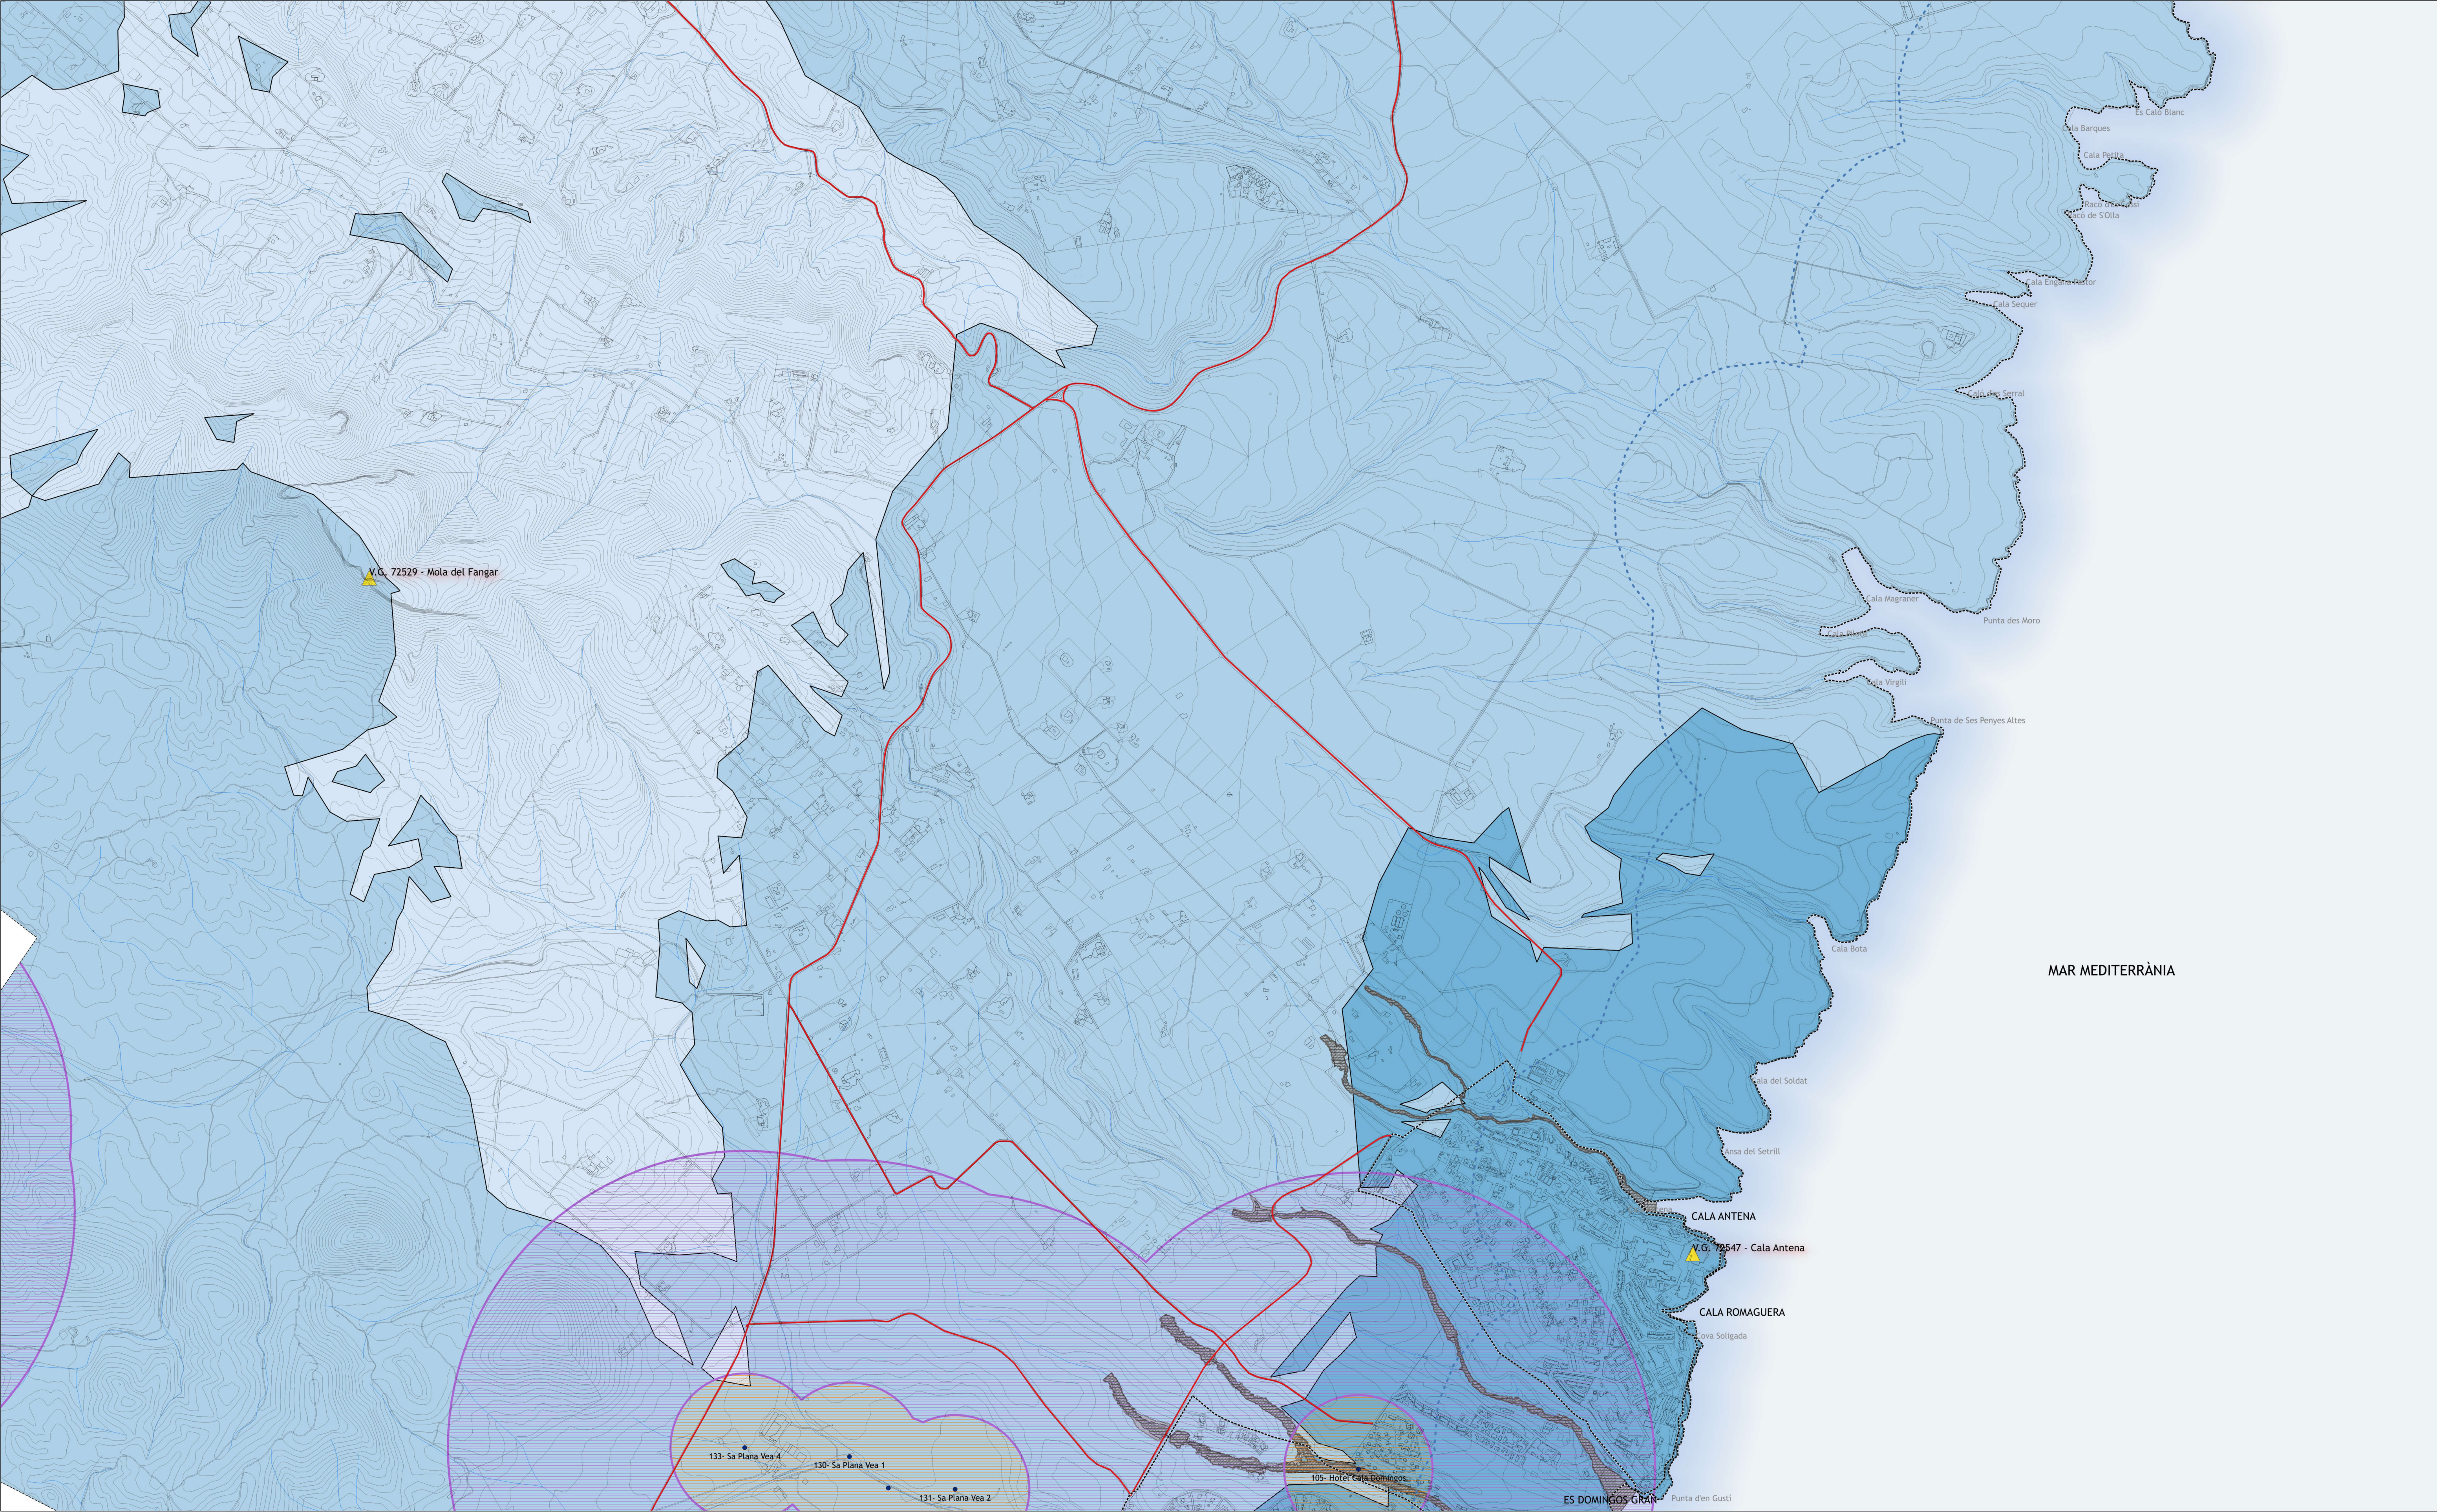

ZONES D'INUNDABILITAT	POUS	ALTRES DELIMITACIONS
Q10 Q100 Q500	● POUS ZONES DE PROTECCIÓ RESTRICCIÓ MÀXIMA (250 m) RESTRICCIÓ MODERADA (1.000m) VULNERABILITAT AQUÍFERS ALTA MITJANA BAIXA	VÈRTEXS GEODÈSICS XARXA VIÀRIA XARXA DE DRENATGE SÒL URBÀ I URBANITZABLE ZONA DE SEGURETAT SERVITUD AEROPORTUÀRIA ZONA D'INFLUÈNCIA DE COSTES (500m)

Ajuntament de Manacor
PLA GENERAL DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR
ÀREES DE PROTECCIÓ
Plànol:
NOVEMBRE 2021 - ETRS89 - Escala: 1:10.000
JORNETLOPPASTOR
ARQUITECTES

PO-PP12
0 100 200 300 m
DOCUMENT D'ESMENJA (acord CIOTU de 30.07.2021)

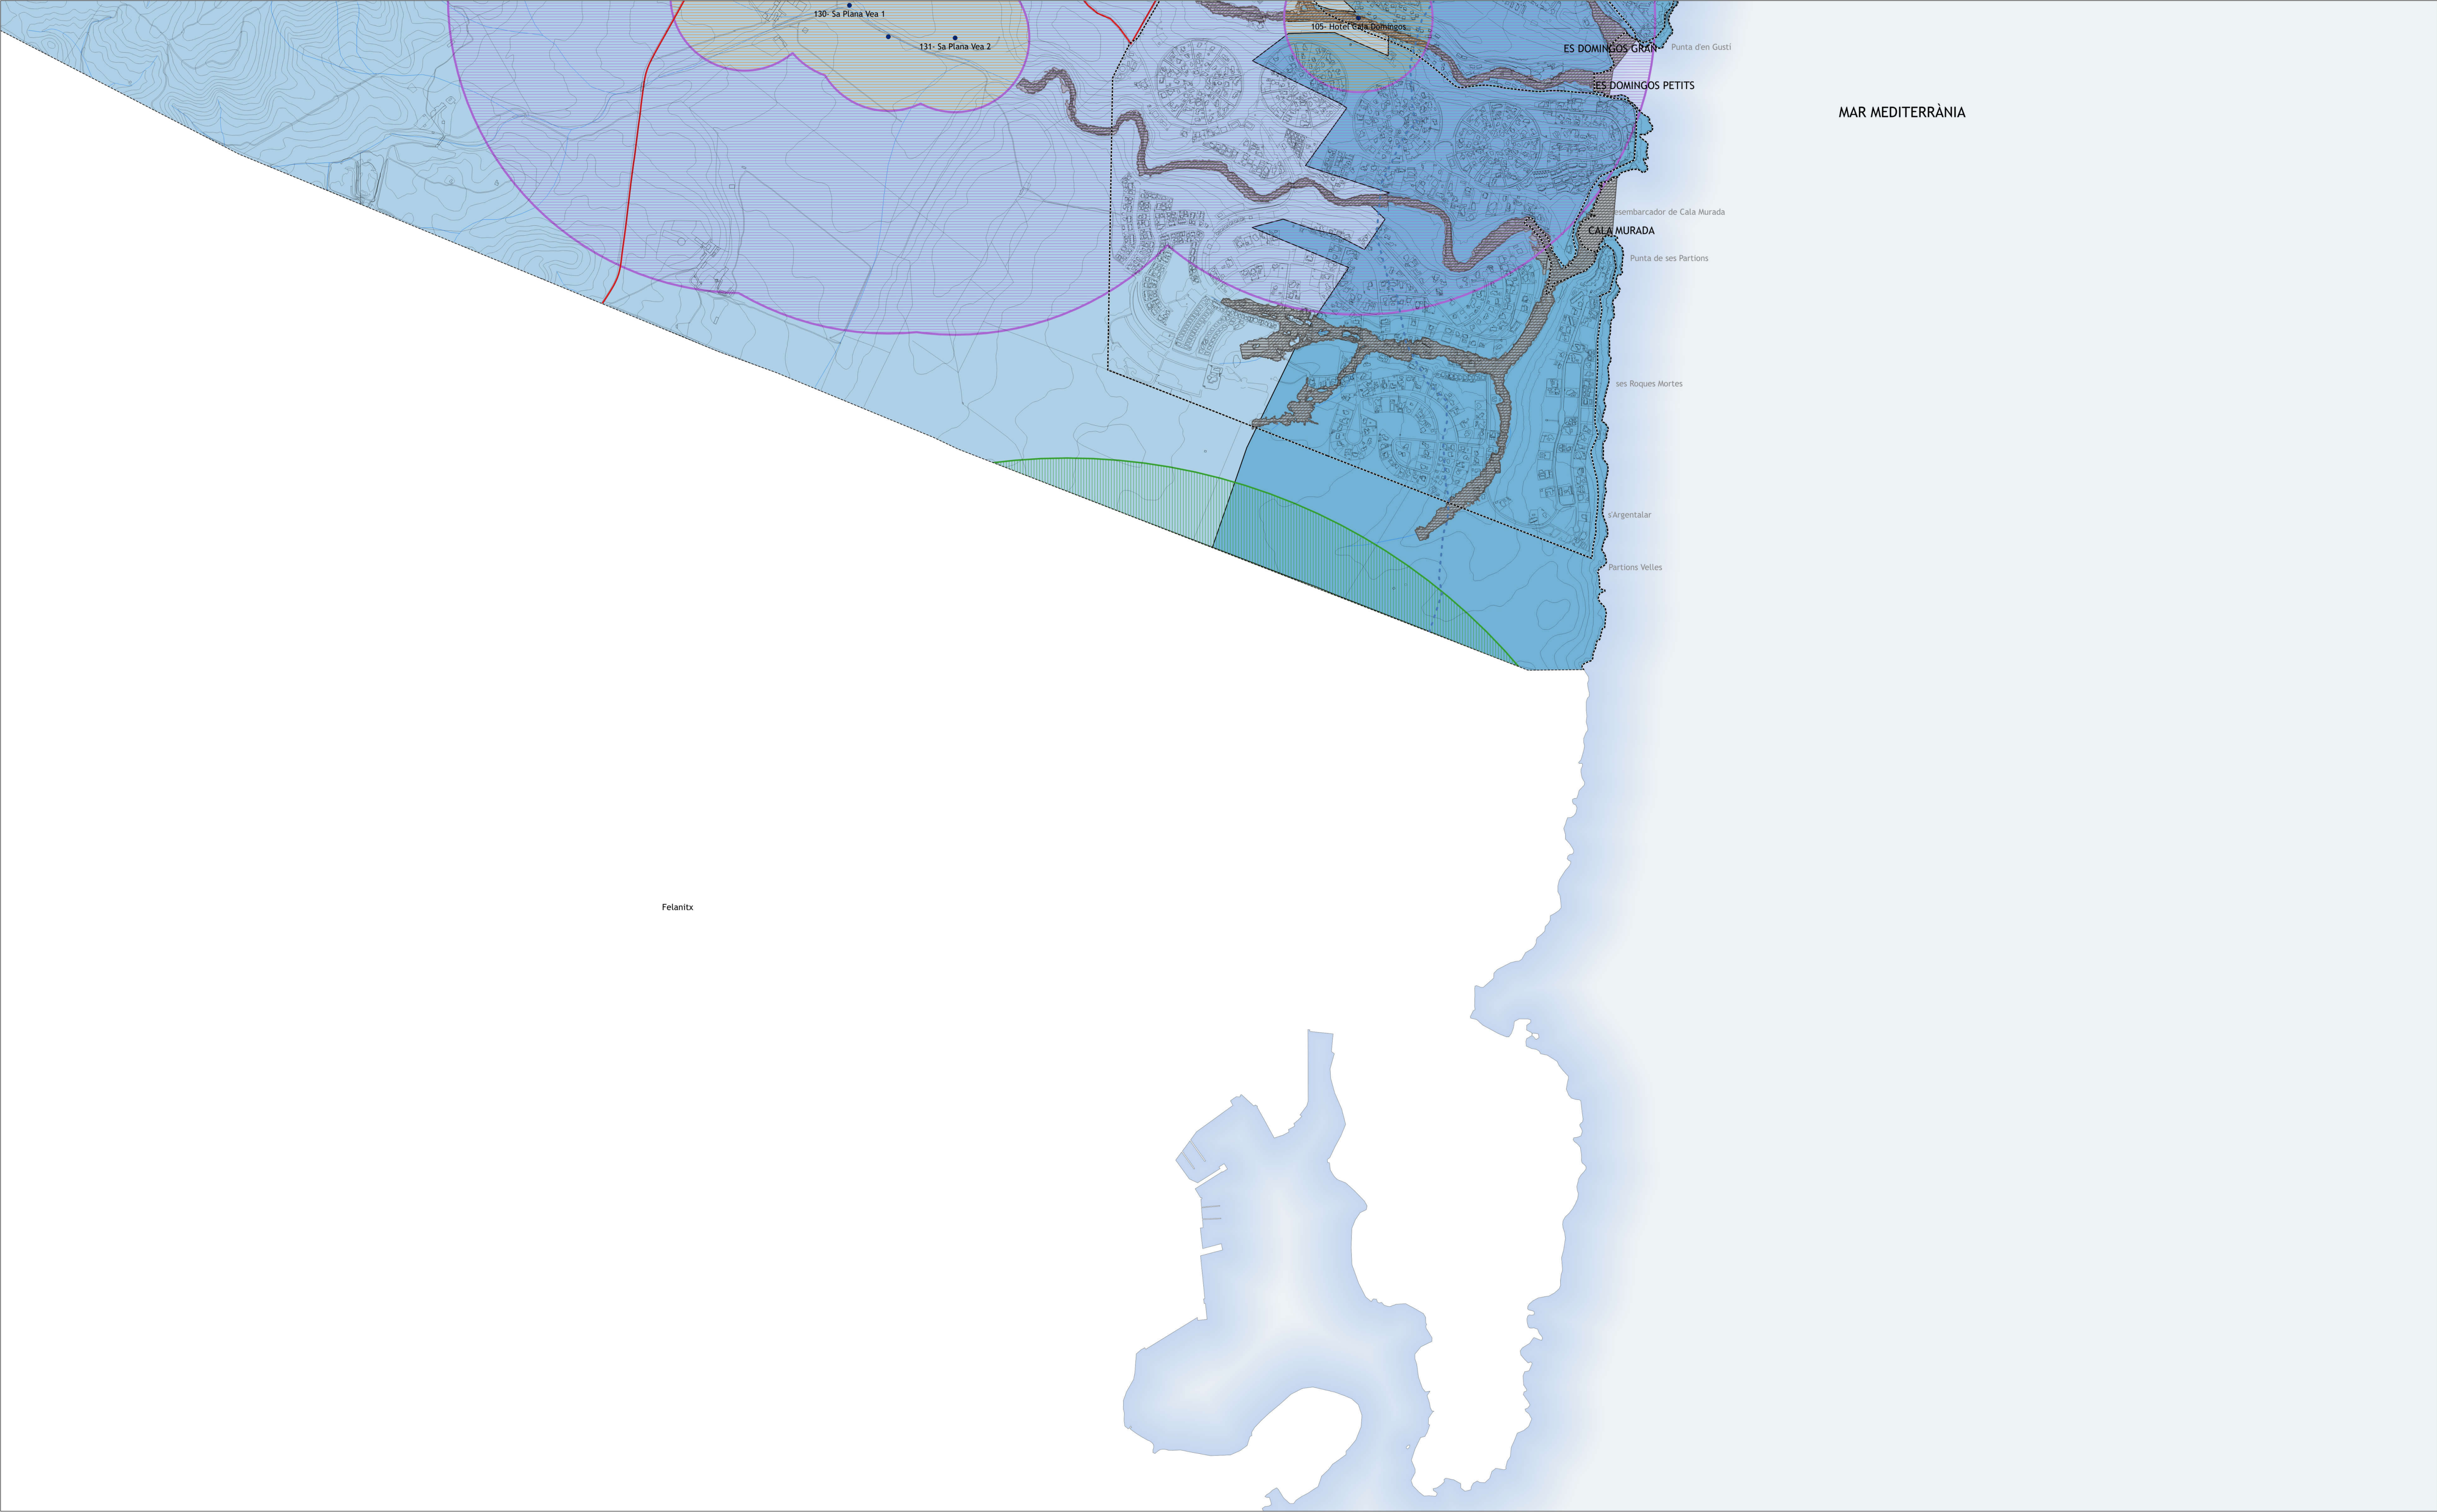

ZONES D'INUNDABILITAT	POUS	ALTRES DELIMITACIONS
Q10 Q100 Q500	• POUS ZONES DE PROTECCIÓ RESTRICCIÓ MÀXIMA (250 m) RESTRICCIÓ MODERADA (1.000m)	VÈRTEIXS GEODÈSICS XARXA VIÀRIA XARXA DE DRENATGE SÒL URBÀ I URBANITZABLE ZONA DE SEGURETAT SERVITUD AEROPORTUÀRIA ZONA D'INFLUÈNCIA DE COSTES (500m)
	VULNERABILITAT AQUÍFERS ALTA MITJANA BAIXA	

Ajuntament de Manacor

PLA GENERAL DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR

ÀREES DE PROTECCIÓ

Plànol:

NOVEMBRE 2021 - ETRS89 - Escala: 1:10.000

JORNET LLOPPASTOR ARQUITECTES

PO-PP13

0 100 200 300 m

DOCUMENT D'ESMENJA (acord CIOTU de 30.07.2021)

08 Plànols d'ordenació rústic PP10000 - SEFYCU 2797677

Puede acceder a este documento en formato PDF - PAdES y comprobar su autenticidad en la Sede Electrónica usando el código CSV siguiente:



URL (dirección en Internet) de la Sede Electrónica: <https://cim.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación (CSV): K7AA NDVF XRZ3 ANUP KNE3

En dicha dirección puede obtener más información técnica sobre el proceso de firma, así como descargar las firmas y sellos en formato XAdES correspondientes.

Resumen de firmas y/o sellos electrónicos de este documento

Huella del documento para el firmante	Texto de la firma	Datos adicionales de la firma
	Jaume Munar Fullana Aprovat definitivament amb prescripcions per la CIOTU en sessió de 22/12/2021. El secretari	Firma electrónica - FNMT-RCM - 10/01/2022 9:14 JAUME MUNAR FULLANA
	El documento original contiene al menos una firma realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si necesita obtener el documento con las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede Electrónica.	